




231013110902



# 检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2308002

样品类别: 管网水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司



溧阳水质监测中心有限公司

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-230802-01

样品名称: 管网水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 第二污水处理厂门卫室  
采样人员: 甘丽娟、钱荷花  
采样日期: 2023.8.2  
检测日期: 2023.8.2~2023.8.9  
报告日期: 2023.8.9

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟


编制日期: 2023.8.9

审核人: 孙

审核日期: 2023.8.9

签发人: 同

签发日期: 2023.8.9

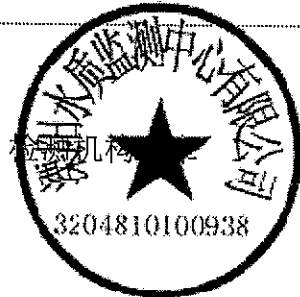

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-230802-01

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度 (铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.21	≤1
臭和味	—	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.20	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	1.30	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效。

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-230802-02

样品名称: 管网水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 小圩新村门卫室  
采样人员: 甘丽娟、钱荷花  
采样日期: 2023.8.2  
检测日期: 2023.8.2~2023.8.9  
报告日期: 2023.8.9

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟


编制日期: 2023.8.9

审核人: 钱

审核日期: 2023.8.9

签发人: 同

签发日期: 2023.8.9

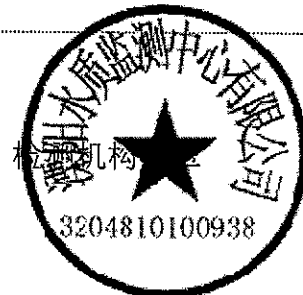

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-230802-02

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度 (铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.24	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	3	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	1.34	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-230802-03

样品名称: 管网水  
样品性状: 无色透明  
检测性质: 委托  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 正阳燃气门卫室  
采样人员: 甘丽娟、钱荷花  
采样日期: 2023.8.2  
检测日期: 2023.8.2~2023.8.9  
报告日期: 2023.8.9

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟

编制日期: 2023.8.9

审核人: 孙

审核日期: 2023.8.9

签发人: 孙

签发日期: 2023.8.9



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-230802-03

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度 (铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.33	≤1
臭和味	—	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.10	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	7	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	1.30	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-230802-04

样品名称: 管网水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 中央华庭门卫室  
采样人员: 甘丽娟、钱荷花  
采样日期: 2023.8.2  
检测日期: 2023.8.2~2023.8.9  
报告日期: 2023.8.9

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟


编制日期: 2023.8.9

审核人: 孙

审核日期: 2023.8.9

签发人: 闫

签发日期: 2023.8.9

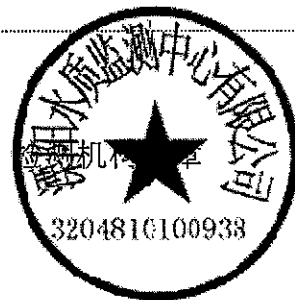



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-230802-04

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度 (铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.29	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.20	≤2且 ≥0.05
菌落总数	CFU/mL	2	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	1.32	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-230802-05

样品名称: 管网水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 中天不锈钢门卫室  
采样人员: 甘丽娟、钱荷花  
采样日期: 2023.8.2  
检测日期: 2023.8.2~2023.8.9  
报告日期: 2023.8.9

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2023.8.9

审核人: 钱

审核日期: 2023.8.9

签发人: 同

签发日期: 2023.8.9

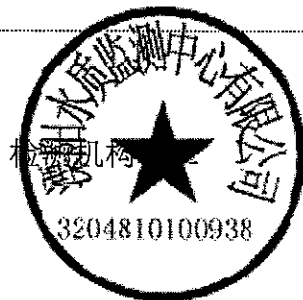

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-230802-05

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度 (铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.31	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.10	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	未检出	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	1.38	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效。

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：LG-230802-06

样品名称：管网水  
样品性状：无色透明  
检测性质：委托  
采样单位：溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点：上黄学校门卫室  
采样人员：甘丽娟、钱荷花  
采样日期：2023.8.2  
检测日期：2023.8.2~2023.8.9  
报告日期：2023.8.9

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论：

经检测，该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人：许丽文


编制日期：2023.8.9

审核人：shy

审核日期：2023.8.9

签发人：Ran

签发日期：2023.8.9

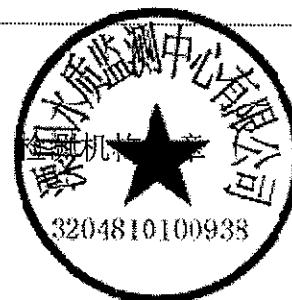

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-230802-06

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度 (铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.38	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.05	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	9	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	1.36	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

此复印件仅用于报送溧阳市水利局,再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
高锰酸盐指数	GB/T5750.7-2006(1.1)	---
浑浊度	GB/T5750.4-2006(2.1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2006(1.1)	---
臭和味	GB/T5750.4-2006(3.1)	---
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006(2.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2006(1.1)	
游离氯	GB/T5750.11-2006(1.2)	---
铁	GB/T5750.6-2006(2.1)	A3AFG-13原子吸收分光光度计
锰	GB/T5750.6-2006(3.1)	

\* \* \* 报 告 结 束 \* \* \*