



171013080241



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2001003

样品类别: 出厂水、管网末梢水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

地址: 溧阳市正昌路166号2幢

邮编: 213300

电话: 0519-87290012

E-mail: ly_sjzx@sina.com

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LQ-200107-07

采样地点: 中心水厂(二泵房)
样品名称: 出厂水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2020-01-07
检测日期: 2020-01-07至2020-01-31
报告日期: 2020-01-31

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)
HJ 535-2009

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱进

编制日期: 2020.1.31

审核人: 孙

审核日期: 2020.1.31

签发人: 孙

签发日期: 2020.1.31

检测机构公章



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LQ-200107-07

检测结果

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.176	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH	7.60	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	102	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006(7.1)
氯化物	7.71	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(2.2)
溶解性总固体	151	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006(8.1)
硫酸盐	30.7	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(1.2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
氟化物	0.162	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006(4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006(10.1)
硝酸盐 (以N计)	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006(5.1)
氨氮	<0.025	mg/L	≤0.5	HJ 535-2009
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	1.48	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006(1.1)
铁	<0.02	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(4.2)
锌	<0.01	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(5.1)
铝	0.032	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006(1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬 (六价)	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006(10.1)
砷	0.0003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	0.0011	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	0.00014	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006(8.1)
三氯甲烷	0.0086	mg/L	≤0.06	GB/T5750.10-2006(1.2)
四氯化碳	<0.0001	mg/L	≤0.002	GB/T5750.8-2006(1.2)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(4.1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0.50	mg/L	≥0.3	GB/T5750.11-2006(1.2)

* * * 以下空白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-200107-08

采样地点: 新昌医院
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2020-01-07
检测日期: 2020-01-07至2020-01-31
报告日期: 2020-01-31

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)
HJ 535-2009

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2020.1.31


审核人: 钱

审核日期: 2020.1.31

签发人: 钱

签发日期: 2020.1.31

检测机构公章

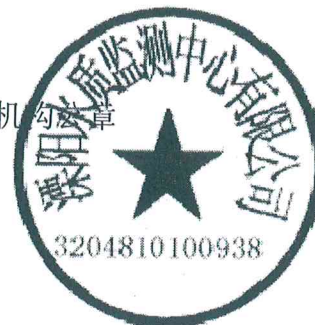

检测报告

样品编号: LG-200107-08

检测结果

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.184	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH	7.54	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	115	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006(7.1)
氯化物	7.78	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(2.2)
溶解性总固体	155	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006(8.1)
硫酸盐	32.0	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(1.2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
氟化物	0.172	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006(4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006(10.1)
硝酸盐 (以N计)	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006(5.1)
氨氮	<0.025	mg/L	≤0.5	HJ 535-2009
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	1.56	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006(1.1)
铁	<0.02	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(4.2)
锌	0.022	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(5.1)
铝	0.034	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006(1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬 (六价)	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006(10.1)
砷	0.0004	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	0.0010	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	0.00010	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006(8.1)
三氯甲烷	0.0089	mg/L	≤0.06	GB/T5750.10-2006(1.2)
四氯化碳	<0.0001	mg/L	≤0.002	GB/T5750.8-2006(1.2)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(4.1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0.30	mg/L	≥0.05	GB/T5750.11-2006(1.2)

* * * 以下空白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-200107-09

采样地点: 岗头新村
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2020-01-07
检测日期: 2020-01-07至2020-01-31
报告日期: 2020-01-31

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)
HJ 535-2009

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱沁

编制日期: 2020.1.31

审核人: 钱

审核日期: 2020.1.31

签发人: 钱

签发日期: 2020.1.31

检测机构公章



检 测 报 告

样品编号: LG-200107-09

检测结果

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.175	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH	7.61	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	125	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006(7.1)
氯化物	7.72	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(2.2)
溶解性总固体	149	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006(8.1)
硫酸盐	32.0	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(1.2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
氟化物	0.171	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006(4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006(10.1)
硝酸盐 (以N计)	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006(5.1)
氨氮	<0.025	mg/L	≤0.5	HJ 535-2009
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	1.62	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006(1.1)
铁	<0.02	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(4.2)
锌	<0.01	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(5.1)
铝	0.037	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006(1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬 (六价)	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006(10.1)
砷	0.0003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	0.0006	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	0.00005	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006(8.1)
三氯甲烷	0.0083	mg/L	≤0.06	GB/T5750.10-2006(1.2)
四氯化碳	<0.0001	mg/L	≤0.002	GB/T5750.8-2006(1.2)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(4.1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0.30	mg/L	≥0.05	GB/T5750.11-2006(1.2)

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-200107-10

采样地点: 高铁站
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2020-01-07
检测日期: 2020-01-07至2020-01-31
报告日期: 2020-01-31

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)
HJ 535-2009

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2020.1.31

审核人: 李

审核日期: 2020.1.31

签发人: 李

签发日期: 2020.1.31

检测机



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-200107-10

检测结果

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.184	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH	7.63	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	114	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006(7.1)
氯化物	7.80	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(2.2)
溶解性总固体	156	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006(8.1)
硫酸盐	32.0	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(1.2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
氟化物	0.170	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006(4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006(10.1)
硝酸盐 (以N计)	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006(5.1)
氨氮	<0.025	mg/L	≤0.5	HJ 535-2009
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	1.60	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006(1.1)
铁	<0.02	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(4.2)
锌	<0.01	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(5.1)
铝	0.035	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006(1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬 (六价)	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006(10.1)
砷	0.0004	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	0.0010	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	0.00008	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006(8.1)
三氯甲烷	0.0067	mg/L	≤0.06	GB/T5750.10-2006(1.2)
四氯化碳	<0.0001	mg/L	≤0.002	GB/T5750.8-2006(1.2)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(4.1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0.20	mg/L	≥0.05	GB/T5750.11-2006(1.2)

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-200107-11

采样地点: 古渎医院
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2020-01-07
检测日期: 2020-01-07至2020-01-31
报告日期: 2020-01-31

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)
HJ 535-2009

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱


编制日期: 2020.1.31

审核人: 王

审核日期: 2020.1.31

签发人: 戴

签发日期: 2020.1.31

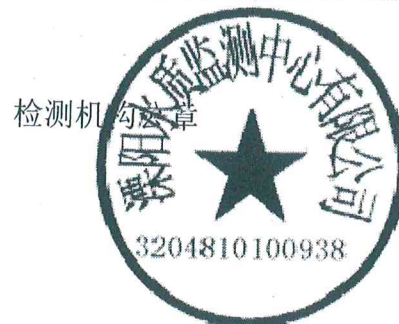

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-200107-11

检测结果

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.178	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH	7.53	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	118	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006(7.1)
氯化物	7.57	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(2.2)
溶解性总固体	154	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006(8.1)
硫酸盐	32.0	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(1.2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
氟化物	0.174	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006(4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006(10.1)
硝酸盐 (以N计)	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006(5.1)
氨氮	<0.025	mg/L	≤0.5	HJ 535-2009
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	1.54	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006(1.1)
铁	0.029	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(4.2)
锌	0.025	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(5.1)
铝	0.033	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006(1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬 (六价)	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006(10.1)
砷	0.0003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	0.0009	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	0.00008	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006(8.1)
三氯甲烷	0.0079	mg/L	≤0.06	GB/T5750.10-2006(1.2)
四氯化碳	<0.0001	mg/L	≤0.002	GB/T5750.8-2006(1.2)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(4.1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0.20	mg/L	≥0.05	GB/T5750.11-2006(1.2)

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-200107-12

采样地点: 后六小学
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2020-01-07
检测日期: 2020-01-07至2020-01-31
报告日期: 2020-01-31

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)
HJ 535-2009

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2020.1.31


审核人: 钱

审核日期: 2020.1.31

签发人: 钱

签发日期: 2020.1.31

检测机构公章

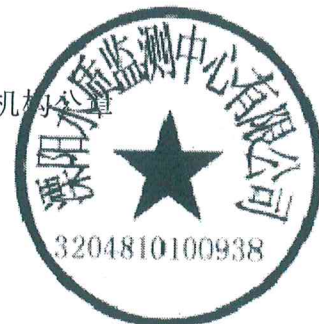

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-200107-12

检测结果

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750. 4-2006 (1. 1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0. 187	NTU	≤1	GB/T5750. 4-2006 (2. 1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750. 4-2006 (3. 1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750. 4-2006 (4. 1)
pH	7. 56	/	6. 5~8. 5	GB/T5750. 4-2006 (5. 1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	111	mg/L	≤450	GB/T5750. 4-2006 (7. 1)
氯化物	7. 66	mg/L	≤250	GB/T5750. 5-2006 (2. 2)
溶解性总固体	151	mg/L	≤1000	GB/T5750. 4-2006 (8. 1)
硫酸盐	31. 9	mg/L	≤250	GB/T5750. 5-2006 (1. 2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0. 002	mg/L	≤0. 002	GB/T5750. 4-2006 (9. 1)
氟化物	0. 172	mg/L	≤1	GB/T5750. 5-2006 (3. 2)
氰化物	<0. 002	mg/L	≤0. 05	GB/T5750. 5-2006 (4. 1)
阴离子合成洗涤剂	<0. 10	mg/L	≤0. 3	GB/T5750. 4-2006 (10. 1)
硝酸盐 (以N计)	<0. 5	mg/L	≤10	GB/T5750. 5-2006 (5. 1)
氨氮	<0. 025	mg/L	≤0. 5	HJ 535-2009
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	1. 58	mg/L	≤3	GB/T5750. 7-2006 (1. 1)
铁	<0. 02	mg/L	≤0. 3	GB/T5750. 6-2006 (2. 1)
锰	<0. 01	mg/L	≤0. 1	GB/T5750. 6-2006 (3. 1)
铜	<0. 02	mg/L	≤1	GB/T5750. 6-2006 (4. 2)
锌	<0. 01	mg/L	≤1	GB/T5750. 6-2006 (5. 1)
铝	0. 037	mg/L	≤0. 2	GB/T5750. 6-2006 (1. 1)
铅	<0. 003	mg/L	≤0. 01	GB/T5750. 6-2006 (11. 1)
镉	<0. 001	mg/L	≤0. 005	GB/T5750. 6-2006 (9. 1)
铬 (六价)	<0. 004	mg/L	≤0. 05	GB/T5750. 6-2006 (10. 1)
砷	0. 0003	mg/L	≤0. 01	GB/T5750. 6-2006 (6. 1)
硒	0. 0012	mg/L	≤0. 01	GB/T5750. 6-2006 (7. 1)
汞	0. 00007	mg/L	≤0. 001	GB/T5750. 6-2006 (8. 1)
三氯甲烷	0. 0071	mg/L	≤0. 06	GB/T5750. 10-2006 (1. 2)
四氯化碳	<0. 0001	mg/L	≤0. 002	GB/T5750. 8-2006 (1. 2)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750. 12-2006 (1. 1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750. 12-2006 (2. 1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750. 12-2006 (3. 1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750. 12-2006 (4. 1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0. 30	mg/L	≥0. 05	GB/T5750. 11-2006 (1. 2)

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-200107-13

采样地点: 上黄水管站
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2020-01-07
检测日期: 2020-01-07至2020-01-31
报告日期: 2020-01-31

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)
HJ 535-2009

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2020.1.31


审核人: 孙

审核日期: 2020.1.31

签发人: 孙

签发日期: 2020.1.31

检测机构公章

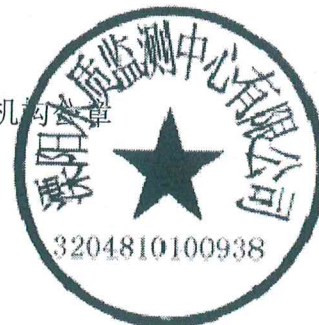

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-200107-13

检测结果

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.224	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH	7.54	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	112	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006(7.1)
氯化物	7.70	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(2.2)
溶解性总固体	147	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006(8.1)
硫酸盐	32.0	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(1.2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
氟化物	0.168	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006(4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006(10.1)
硝酸盐 (以N计)	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006(5.1)
氨氮	<0.025	mg/L	≤0.5	HJ 535-2009
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	1.60	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006(1.1)
铁	<0.02	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(4.2)
锌	<0.01	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(5.1)
铝	0.033	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006(1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬 (六价)	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006(10.1)
砷	0.0004	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	0.0006	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	0.00004	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006(8.1)
三氯甲烷	0.0087	mg/L	≤0.06	GB/T5750.10-2006(1.2)
四氯化碳	<0.0001	mg/L	≤0.002	GB/T5750.8-2006(1.2)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(4.1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0.10	mg/L	≥0.05	GB/T5750.11-2006(1.2)

* * * 以 下 空 白 * * *

说 明

1. 此报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
2. 此检测报告经签字盖章后生效。
3. 此检测报告仅对本次检验的样品负责。
4. 此检验报告不经本中心同意，不得以任何方式复制，经本中心同意复制的复印件，应有本中心加盖公章确认。
5. 对此检测报告结果有异议者，请于收到报告之日起十天内向本中心提出。