

171013080241

检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2011003

样品类别: 出厂水、管网末梢水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

地址: 溧阳市正昌路166号2幢

邮编: 213300

电话: 0519-87290012

E-mail: ly_sjzx@sina.com

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LQ-201110-07

采样地点: 中心水厂(二泵房)
样品名称: 出厂水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2020-11-10
检测日期: 2020-11-10至2020-11-30
报告日期: 2020-11-30

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱文彬

编制日期: 2020.11.30

审核人: 王旭东

审核日期: 2020.11.30. 检测机构公章

签发人: 薛华

签发日期: 2020.11.30



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LQ-201110-07

检测结果

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.157	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH	7.66	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	99.1	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006(7.1)
氯化物	8.69	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(2.2)
溶解性总固体	164	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006(8.1)
硫酸盐	26.9	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(1.2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
氟化物	0.138	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006(4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006(10.1)
硝酸盐 (以N计)	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006(5.1)
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	1.80	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006(1.1)
铁	<0.02	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(4.2)
锌	<0.01	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(5.1)
铝	0.036	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006(1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬 (六价)	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006(10.1)
砷	0.0001	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	0.0007	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	0.00001	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006(8.1)
三氯甲烷	0.0355	mg/L	≤0.06	GB/T5750.10-2006(1.2)
四氯化碳	<0.0001	mg/L	≤0.002	GB/T5750.8-2006(1.2)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(4.1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0.40	mg/L	≥0.3	GB/T5750.11-2006(1.2)

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-201110-08

采样地点: 新昌医院
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2020-11-10
检测日期: 2020-11-10至2020-11-30
报告日期: 2020-11-30

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱华

编制日期: 2020.11.30

审核人: 王世军

审核日期: 2020.11.30

签发人: 钱华

签发日期: 2020.11.30

检测机构印章



检 测 报 告

样品编号: LG-201110-08

检测结果

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.194	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH	7.83	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	100	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006(7.1)
氯化物	9.10	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(2.2)
溶解性总固体	153	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006(8.1)
硫酸盐	25.3	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(1.2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
氟化物	0.142	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006(4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006(10.1)
硝酸盐 (以N计)	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006(5.1)
耗氧量 (COD _{mn} 法, 以O ₂ 计)	1.84	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006(1.1)
铁	<0.02	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(4.2)
锌	<0.01	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(5.1)
铝	0.035	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006(1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬 (六价)	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006(10.1)
砷	0.0002	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	0.0003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	0.00005	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006(8.1)
三氯甲烷	0.0224	mg/L	≤0.06	GB/T5750.10-2006(1.2)
四氯化碳	<0.0001	mg/L	≤0.002	GB/T5750.8-2006(1.2)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(4.1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0.20	mg/L	≥0.05	GB/T5750.11-2006(1.2)

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-201110-09

采样地点: 岗头新村
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2020-11-10
检测日期: 2020-11-10至2020-11-30
报告日期: 2020-11-30

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2020.11.30

审核人: 王

审核日期: 2020.11.20

签发人: 蒋

签发日期: 2020.11.30

检测机构公章



溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-201110-09

检测结果

检测项目

检测结果

单位

限值

方法依据

色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006 (1.1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.211	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006 (2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006 (3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006 (4.1)
pH	7.74	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006 (5.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	102	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006 (7.1)
氯化物	9.41	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006 (2.2)
溶解性总固体	170	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006 (8.1)
硫酸盐	25.2	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006 (1.2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006 (9.1)
氟化物	0.158	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006 (3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006 (4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006 (10.1)
硝酸盐 (以N计)	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006 (5.1)
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	1.88	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006 (1.1)
铁	<0.02	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006 (2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006 (3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006 (4.2)
锌	<0.01	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006 (5.1)
铝	0.037	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006 (1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006 (11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006 (9.1)
铬 (六价)	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006 (10.1)
砷	0.0001	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006 (6.1)
硒	0.0007	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006 (7.1)
汞	0.00003	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006 (8.1)
三氯甲烷	0.0347	mg/L	≤0.06	GB/T5750.10-2006 (1.2)
四氯化碳	<0.0001	mg/L	≤0.002	GB/T5750.8-2006 (1.2)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006 (1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006 (2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006 (3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006 (4.1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0.30	mg/L	≥0.05	GB/T5750.11-2006 (1.2)

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-201110-10

采样地点: 高铁站
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2020-11-10
检测日期: 2020-11-10至2020-11-30
报告日期: 2020-11-30

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱心

编制日期: 2020.11.30

审核人: 王心

审核日期: 2020.11.30

签发人: 薛

签发日期: 2020.11.30

检测机



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-201110-10

检测结果

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.203	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH	7.87	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	103	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006(7.1)
氯化物	9.01	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(2.2)
溶解性总固体	155	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006(8.1)
硫酸盐	25.0	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(1.2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
氟化物	0.156	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006(4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006(10.1)
硝酸盐 (以N计)	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006(5.1)
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	1.92	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006(1.1)
铁	<0.02	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(4.2)
锌	<0.01	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(5.1)
铝	0.036	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006(1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬 (六价)	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006(10.1)
砷	0.0006	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	0.0008	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	0.00003	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006(8.1)
三氯甲烷	0.0232	mg/L	≤0.06	GB/T5750.10-2006(1.2)
四氯化碳	<0.0001	mg/L	≤0.002	GB/T5750.8-2006(1.2)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(4.1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0.20	mg/L	≥0.05	GB/T5750.11-2006(1.2)

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-201110-11

采样地点: 古渎医院
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2020-11-10
检测日期: 2020-11-10至2020-11-30
报告日期: 2020-11-30

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2020.11.30


审核人: 丁

审核日期: 2020.11.30

签发人: 蔡

签发日期: 2020.11.30

检测机构公章

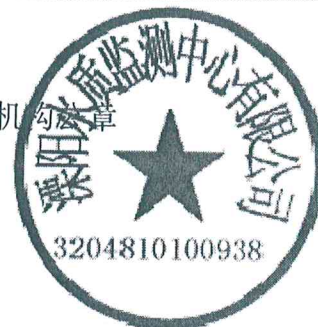

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-201110-11

检测结果

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006 (1.1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.227	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006 (2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006 (3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006 (4.1)
pH	7.91	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006 (5.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	100	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006 (7.1)
氯化物	8.85	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006 (2.2)
溶解性总固体	164	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006 (8.1)
硫酸盐	24.8	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006 (1.2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006 (9.1)
氟化物	0.157	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006 (3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006 (4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006 (10.1)
硝酸盐 (以N计)	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006 (5.1)
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	1.94	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006 (1.1)
铁	0.029	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006 (2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006 (3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006 (4.2)
锌	<0.01	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006 (5.1)
铝	0.039	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006 (1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006 (11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006 (9.1)
铬 (六价)	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006 (10.1)
砷	0.0001	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006 (6.1)
硒	0.0007	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006 (7.1)
汞	0.00001	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006 (8.1)
三氯甲烷	0.0289	mg/L	≤0.06	GB/T5750.10-2006 (1.2)
四氯化碳	<0.0001	mg/L	≤0.002	GB/T5750.8-2006 (1.2)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006 (1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006 (2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006 (3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006 (4.1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0.20	mg/L	≥0.05	GB/T5750.11-2006 (1.2)

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-201110-12

采样地点: 后六小学
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2020-11-10
检测日期: 2020-11-10至2020-11-30
报告日期: 2020-11-30

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2020.11.30

审核人: 王

审核日期: 2020.11.30

签发人: 蔡

签发日期: 2020.11.30

检测机构公章



溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-201110-12

检测结果

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.236	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH	7.83	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	100	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006(7.1)
氯化物	9.37	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(2.2)
溶解性总固体	158	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006(8.1)
硫酸盐	25.2	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(1.2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
氟化物	0.154	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006(4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006(10.1)
硝酸盐 (以N计)	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006(5.1)
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	1.94	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006(1.1)
铁	<0.02	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(4.2)
锌	<0.01	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(5.1)
铝	0.039	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006(1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬 (六价)	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006(10.1)
砷	0.0002	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	0.0008	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	0.00003	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006(8.1)
三氯甲烷	0.0202	mg/L	≤0.06	GB/T5750.10-2006(1.2)
四氯化碳	<0.0001	mg/L	≤0.002	GB/T5750.8-2006(1.2)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(4.1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0.20	mg/L	≥0.05	GB/T5750.11-2006(1.2)

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-201110-13

采样地点: 上黄水管站
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2020-11-10
检测日期: 2020-11-10至2020-11-30
报告日期: 2020-11-30

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2020.11.10


审核人: 王

审核日期: 2020.11.20

签发人: 蒋

签发日期: 2020.11.30

检测机构公章

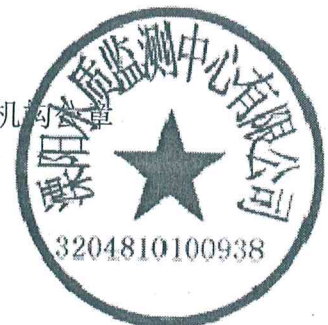

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-201110-13

检测结果

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.211	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH	7.81	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	105	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006(7.1)
氯化物	9.19	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(2.2)
溶解性总固体	151	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006(8.1)
硫酸盐	25.1	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(1.2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
氟化物	0.156	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006(4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006(10.1)
硝酸盐 (以N计)	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006(5.1)
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	1.92	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006(1.1)
铁	<0.02	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(4.2)
锌	<0.01	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(5.1)
铝	0.034	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006(1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬 (六价)	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006(10.1)
砷	0.0002	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	0.0006	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	0.00002	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006(8.1)
三氯甲烷	0.0292	mg/L	≤0.06	GB/T5750.10-2006(1.2)
四氯化碳	<0.0001	mg/L	≤0.002	GB/T5750.8-2006(1.2)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(4.1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0.10	mg/L	≥0.05	GB/T5750.11-2006(1.2)

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效

* * * 以 下 空 白 * * *

说 明

1. 此报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
2. 此检测报告经签字盖章后生效。
3. 此检测报告仅对本次检验的样品负责。
4. 此检验报告不经本中心同意，不得以任何方式复制，经本中心同意复制的复印件，应有本中心加盖公章确认。
5. 对此检测报告结果有异议者，请于收到报告之日起十天内向本中心提出。