

東陽

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LQ-210114-07

采样地点: 中心水厂(二泵房)

样品名称: 出厂水

样品性状: 无色透明

检测性质: 委托

采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司

采样日期: 2021-01-14

检测日期: 2021-01-14至2021-01-31

报告日期: 2021-01-31

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱


编制日期: 2021. 1. 31

审核人: 孙

审核日期: 2021. 1. 31

签发人: 孙

签发日期: 2021. 1. 31

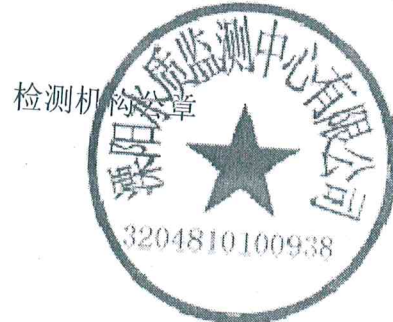

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LQ-210114-07

检测结果

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.116	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	0	/	无臭、异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH	7.78	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	95.0	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006(7.1)
氯化物	8.05	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(2.2)
溶解性总固体	78	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006(8.1)
硫酸盐	28.5	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(1.2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
氟化物	0.120	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006(4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006(10.1)
硝酸盐 (以N计)	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006(5.1)
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	1.73	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006(1.1)
铁	<0.02	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(4.2)
锌	<0.01	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(5.1)
铝	0.031	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006(1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬 (六价)	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006(10.1)
砷	0.0002	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	0.0011	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	0.00008	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006(8.1)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(4.1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0.50	mg/L	≥0.3	GB/T5750.11-2006(1.2)

此复印件仅用于报送漂阳市水利局, 再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

检测报告

样品编号: LG-210114-08

采样地点: 新昌医院
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021-01-14
检测日期: 2021-01-14至2021-01-31
报告日期: 2021-01-31

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2021.1.31


审核人: 李

审核日期: 2021.1.31

签发人: 李

签发日期: 2021.1.31

检测机

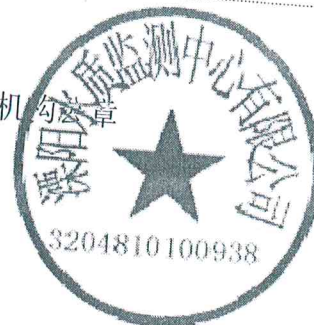

检测报告

样品编号: LG-210114-08

检测结果

检测项目

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.154	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH	7.60	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	92.0	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006(7.1)
氯化物	8.22	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(2.2)
溶解性总固体	107	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006(8.1)
硫酸盐	28.7	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(1.2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
氟化物	0.175	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006(4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006(10.1)
硝酸盐 (以N计)	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006(5.1)
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	1.79	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006(1.1)
铁	<0.02	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(4.2)
锌	<0.01	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(5.1)
铝	0.033	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006(1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬 (六价)	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006(10.1)
砷	0.0005	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	0.0012	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	0.00001	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006(8.1)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(4.1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0.30	mg/L	≥0.05	GB/T5750.11-2006(1.2)

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效

* * * 以下空白 * * *

检测报告

样品编号: LG-210114-09

采样地点: 岗头新村

样品名称: 管网末梢水

样品性状: 无色透明

检测性质: 委托

采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司

采样日期: 2021-01-14

检测日期: 2021-01-14至2021-01-31

报告日期: 2021-01-31

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2021.1.31

审核人: 李

审核日期: 2021.1.31

签发人: 李

签发日期: 2021.1.31



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-210114-09

检测结果

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.161	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH	7.68	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	95.0	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006(7.1)
氯化物	7.85	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(2.2)
溶解性总固体	100	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006(8.1)
硫酸盐	28.9	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(1.2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
氟化物	0.136	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006(4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006(10.1)
硝酸盐 (以N计)	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006(5.1)
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	1.86	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006(1.1)
铁	<0.02	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(4.2)
锌	<0.01	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(5.1)
铝	0.036	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006(1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬 (六价)	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006(10.1)
砷	0.0003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	0.0014	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	0.00002	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006(8.1)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(4.1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0.20	mg/L	≥0.05	GB/T5750.11-2006(1.2)

此复印件仅用于报送漂阳市
水利局, 再次复印无效

* * * 以 下 空 白 * * *

检测报告

样品编号: LG-210114-10

采样地点: 高铁站
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021-01-14
检测日期: 2021-01-14至2021-01-31
报告日期: 2021-01-31

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2021.1.31

审核人: 舒

审核日期: 2021.1.31

签发人: 舒

签发日期: 2021.1.31

检测机



检测报告

样品编号: LG-210114-10

检测结果

检测项目

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.169	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH	7.87	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	97.0	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006(7.1)
氯化物	8.18	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(2.2)
溶解性总固体	84	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006(8.1)
硫酸盐	28.8	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(1.2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
氟化物	0.127	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006(4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006(10.1)
硝酸盐 (以N计)	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006(5.1)
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	1.85	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006(1.1)
铁	<0.02	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(4.2)
锌	<0.01	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(5.1)
铝	0.031	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006(1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬 (六价)	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006(10.1)
砷	0.0003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	0.0007	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	0.00002	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006(8.1)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(4.1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0.10	mg/L	≥0.05	GB/T5750.11-2006(1.2)

此复印件仅用于报送溧阳市水利局 再次复印无效

* * * 以 下 空 白 * * *

检测报告

样品编号: LG-210114-11

采样地点: 古渎医院
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021-01-14
检测日期: 2021-01-14至2021-01-31
报告日期: 2021-01-31

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2021.1.31


审核人: 孙

审核日期: 2021.1.31

签发人: 孙

签发日期: 2021.1.31

检测机构公章

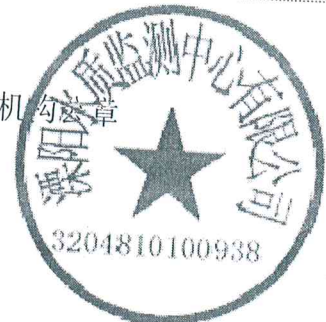

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-210114-11

检测结果

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.173	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH	7.70	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	90.0	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006(7.1)
氯化物	8.17	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(2.2)
溶解性总固体	84	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006(8.1)
硫酸盐	28.7	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(1.2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
氟化物	0.256	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006(4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006(10.1)
硝酸盐 (以N计)	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006(5.1)
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	1.89	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006(1.1)
铁	0.029	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(4.2)
锌	<0.01	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(5.1)
铝	0.029	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006(1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬 (六价)	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006(10.1)
砷	0.0003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	0.0007	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	0.00005	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006(8.1)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(4.1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0.20	mg/L	≥0.05	GB/T5750.11-2006(1.2)

此复印件仅用于报送漂阳市水利局, 再次复印无效

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-210114-12

采样地点: 后六小学
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021-01-14
检测日期: 2021-01-14至2021-01-31
报告日期: 2021-01-31

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱心

编制日期: 2021.1.31


审核人: 李

审核日期: 2021.1.31

签发人: 李

签发日期: 2021.1.31

检测机构

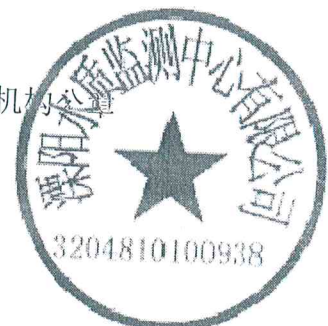

检 测 报 告

样品编号: LG-210114-12

检测结果

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.178	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH	7.75	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	94.0	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006(7.1)
氯化物	7.83	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(2.2)
溶解性总固体	88	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006(8.1)
硫酸盐	28.6	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(1.2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
氟化物	0.129	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006(4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006(10.1)
硝酸盐 (以N计)	<0.15	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006(5.1)
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	1.79	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006(1.1)
铁	<0.02	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(4.2)
锌	<0.01	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(5.1)
铝	0.034	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006(1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬 (六价)	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006(10.1)
砷	0.0002	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	0.0009	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	0.00002	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006(8.1)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(4.1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0.20	mg/L	≥0.05	GB/T5750.11-2006(1.2)

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-210114-13

采样地点: 上黄水管站

样品名称: 管网末梢水

样品性状: 无色透明

检测性质: 委托

采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司

采样日期: 2021-01-14

检测日期: 2021-01-14至2021-01-31

报告日期: 2021-01-31

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2021.1.31


审核人: 钱

审核日期: 2021.1.31

签发人: 钱

签发日期: 2021.1.31

检测机构公章

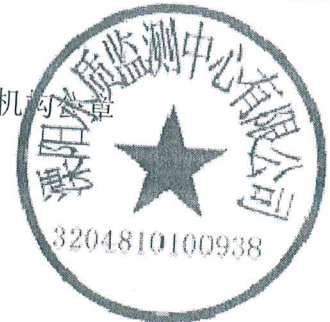

检 测 报 告

样品编号: LG-210114-13

检测结果

检测项目

检测结果

单位

限值

方法依据

色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.180	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH	7.85	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	95.0	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006(7.1)
氯化物	7.89	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(2.2)
溶解性总固体	120	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006(8.1)
硫酸盐	29.0	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(1.2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
氟化物	0.127	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006(4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006(10.1)
硝酸盐 (以N计)	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006(5.1)
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	1.89	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006(1.1)
铁	<0.02	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(4.2)
锌	<0.01	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(5.1)
铝	0.027	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006(1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬 (六价)	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006(10.1)
砷	0.0008	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	0.0009	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	0.00001	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006(8.1)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(4.1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0.10	mg/L	≥0.05	GB/T5750.11-2006(1.2)

此复印件仅用于报送漂阳市水利局, 再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

说 明

1. 此报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
2. 此检测报告经签字盖章后生效。
3. 此检测报告仅对本次检验的样品负责。
4. 此检验报告不经本中心同意，不得以任何方式复制，经本中心同意复制的复印件，应有本中心加盖公章确认。
5. 对此检测报告结果有异议者，请于收到报告之日起十天内向本中心提出。