



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2105003

样品类别: 出厂水、管网末梢水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

地址: 溧阳市正昌路166号2幢

邮编: 213300

电话: 0519-87290012

E-mail: ly_sjzx@sina.com

检测报告

样品编号: LQ-210511-07

采样地点: 中心水厂(二泵房)
样品名称: 出厂水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021-04-07
检测日期: 2021-04-07至2021-04-30
报告日期: 2021-04-30

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2021.4.30

审核人: 孙

审核日期: 2021.4.30

签发人: 孙

签发日期: 2021.4.30

检测机构公章



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LQ-210511-07

检测结果

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.128	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH	7.80	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	96.0	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006(7.1)
氯化物	9.54	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(2.2)
溶解性总固体	150	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006(8.1)
硫酸盐	29.5	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(1.2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
氟化物	0.129	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006(4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006(10.1)
硝酸盐 (以N计)	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006(5.1)
耗氧量 (COD _{mn} 法, 以O ₂ 计)	1.66	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006(1.1)
铁	<0.02	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(4.2)
锌	<0.01	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(5.1)
铝	0.032	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006(1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬 (六价)	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006(10.1)
砷	0.0003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	0.0005	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	0.00002	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006(8.1)
三氯甲烷	0.0542	mg/L	≤0.06	GB/T5750.10-2006(1.2)
四氯化碳	<0.0003	mg/L	≤0.002	GB/T5750.8-2006(1.2)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(4.1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0.40	mg/L	≥0.3	GB/T5750.11-2006(1.2)

* * * 以 下 空 白 * * *

检测报告

样品编号: LG-210407-08

采样地点: 新昌医院
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021-04-07
检测日期: 2021-04-07至2021-04-30
报告日期: 2021-04-30

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2021.4.30


审核人: 孙

审核日期: 2021.4.30

签发人: 孙

签发日期: 2021.4.30

检测机构盖章

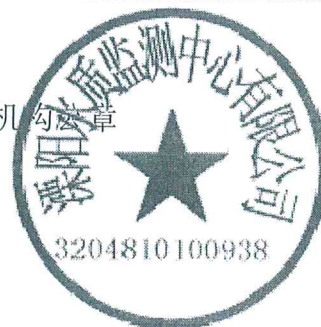

检 测 报 告

样品编号：LG-210407-08

检测结果

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度（铂钴色度单位）	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度（散射浑浊度单位）	0.143	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH	7.69	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度（以CaCO ₃ 计）	97.0	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006(7.1)
氯化物	9.32	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(2.2)
溶解性总固体	145	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006(8.1)
硫酸盐	30.5	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(1.2)
挥发酚类（以苯酚计）	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
氟化物	0.157	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006(4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006(10.1)
硝酸盐（以N计）	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006(5.1)
耗氧量（COD _{Mn} 法，以O ₂ 计）	1.68	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006(1.1)
铁	<0.02	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(4.2)
锌	<0.01	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(5.1)
铝	0.029	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006(1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬（六价）	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006(10.1)
砷	0.0001	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	0.0007	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	0.00002	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006(8.1)
三氯甲烷	0.0577	mg/L	≤0.06	GB/T5750.10-2006(1.2)
四氯化碳	<0.0003	mg/L	≤0.002	GB/T5750.8-2006(1.2)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(4.1)
氯气及游离氯制剂（游离氯）	0.10	mg/L	≥0.05	GB/T5750.11-2006(1.2)

* * * 以 下 空 白 * * *

检测报告

样品编号: LG-210407-09

采样地点: 岗头新村
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021-04-07
检测日期: 2021-04-07至2021-04-30
报告日期: 2021-04-30

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱心

编制日期: 2021.4.30

审核人: 舒

审核日期: 2021.4.30

签发人: 舒

签发日期: 2021.4.30

检测机构公章



检测 报 告

样品编号: LG-210407-09

检测结果

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.153	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH	7.78	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	93.0	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006(7.1)
氯化物	9.24	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(2.2)
溶解性总固体	148	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006(8.1)
硫酸盐	30.6	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(1.2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
氟化物	0.145	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006(4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006(10.1)
硝酸盐 (以N计)	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006(5.1)
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	1.72	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006(1.1)
铁	<0.02	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(4.2)
锌	<0.01	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(5.1)
铝	0.029	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006(1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬 (六价)	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006(10.1)
砷	0.0002	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	0.0005	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	0.00003	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006(8.1)
三氯甲烷	0.0404	mg/L	≤0.06	GB/T5750.10-2006(1.2)
四氯化碳	<0.0003	mg/L	≤0.002	GB/T5750.8-2006(1.2)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(4.1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0.20	mg/L	≥0.05	GB/T5750.11-2006(1.2)

* * * 以 下 空 白 * * *

检测报告

样品编号: LG-210407-10

采样地点: 高铁站
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021-04-07
检测日期: 2021-04-07至2021-04-30
报告日期: 2021-04-30

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2021.4.30

审核人: 舒

审核日期: 2021.4.30

检测机

签发人: 舒

签发日期: 2021.4.30



溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-210407-10

检测结果

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006 (1.1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.160	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006 (2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006 (3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006 (4.1)
pH	7.91	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006 (5.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	92.0	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006 (7.1)
氯化物	9.33	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006 (2.2)
溶解性总固体	129	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006 (8.1)
硫酸盐	30.6	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006 (1.2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006 (9.1)
氟化物	0.147	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006 (3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006 (4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006 (10.1)
硝酸盐 (以N计)	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006 (5.1)
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	1.70	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006 (1.1)
铁	<0.02	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006 (2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006 (3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006 (4.2)
锌	<0.01	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006 (5.1)
铝	0.031	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006 (1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006 (11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006 (9.1)
铬 (六价)	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006 (10.1)
砷	0.0001	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006 (6.1)
硒	0.0009	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006 (7.1)
汞	0.00002	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006 (8.1)
三氯甲烷	0.0432	mg/L	≤0.06	GB/T5750.10-2006 (1.2)
四氯化碳	<0.0003	mg/L	≤0.002	GB/T5750.8-2006 (1.2)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006 (1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006 (2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006 (3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006 (4.1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0.10	mg/L	≥0.05	GB/T5750.11-2006 (1.2)

* * * 以 下 空 白 * * *

检测报告

样品编号: LG-210407-11

采样地点: 古渎医院
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021-04-07
检测日期: 2021-04-07至2021-04-30
报告日期: 2021-04-30

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2021.4.30

审核人: 孙

审核日期: 2021.4.30

签发人: 孙

签发日期: 2021.4.30

检测机构公章



检测 报 告

样品编号: LG-210407-11

检测结果

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.164	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH	7.84	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	91.0	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006(7.1)
氯化物	8.88	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(2.2)
溶解性总固体	135	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006(8.1)
硫酸盐	30.8	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(1.2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
氟化物	0.147	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006(4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006(10.1)
硝酸盐 (以N计)	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006(5.1)
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	1.86	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006(1.1)
铁	0.029	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(4.2)
锌	<0.01	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(5.1)
铝	0.032	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006(1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬 (六价)	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006(10.1)
砷	0.0002	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	0.0002	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	0.00002	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006(8.1)
三氯甲烷	0.0450	mg/L	≤0.06	GB/T5750.10-2006(1.2)
四氯化碳	<0.0003	mg/L	≤0.002	GB/T5750.8-2006(1.2)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(4.1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0.10	mg/L	≥0.05	GB/T5750.11-2006(1.2)

* * * 以 下 空 白 * * *

检测报告

样品编号: LG-210407-12

采样地点: 后六小学
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021-04-07
检测日期: 2021-04-07至2021-04-30
报告日期: 2021-04-30

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2021.4.30


审核人: 孙

审核日期: 2021.4.30

签发人: 孙

签发日期: 2021.4.30

检测机构盖章

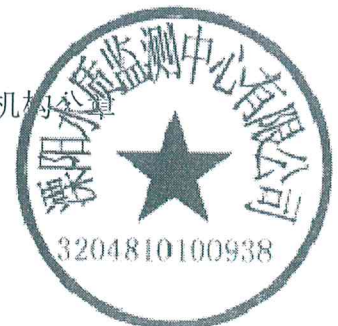

检测报告

样品编号: LG-210407-12

检测结果

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度 (铂钴色度单位)	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.159	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH	7.64	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	93.0	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006(7.1)
氯化物	9.16	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(2.2)
溶解性总固体	140	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006(8.1)
硫酸盐	31.0	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(1.2)
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
氟化物	0.146	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006(4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006(10.1)
硝酸盐 (以N计)	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006(5.1)
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	4.78	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006(1.1)
铁	<0.02	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	<0.01	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(4.2)
锌	<0.01	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(5.1)
铝	0.031	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006(1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬 (六价)	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006(10.1)
砷	0.0001	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	0.0008	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	0.00003	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006(8.1)
三氯甲烷	0.0470	mg/L	≤0.06	GB/T5750.10-2006(1.2)
四氯化碳	<0.0003	mg/L	≤0.002	GB/T5750.8-2006(1.2)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(4.1)
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	0.20	mg/L	≥0.05	GB/T5750.11-2006(1.2)

* * * 以 下 空 白 * * *

检测报告

样品编号: LG-210407-13

采样地点: 上黄水管站
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021-04-07
检测日期: 2021-04-07至2021-04-30
报告日期: 2021-04-30

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4-2006 ~ GB/T5750.12-2006)

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

检测结论:

所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2021.4.30


审核人: 孙

审核日期: 2021.4.30

签发人: 孙

签发日期: 2021.4.30

检测机

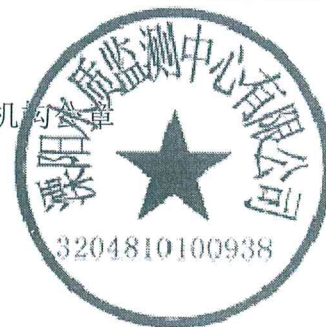

检 测 报 告

样品编号：LG-210407-13

检测结果

检测项目	检测结果	单位	限值	方法依据
色度（铂钴色度单位）	<5	/	≤15	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度（散射浑浊度单位）	0.162	NTU	≤1	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	0	/	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	无	/	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH	7.77	/	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006(5.1)
总硬度（以CaCO ₃ 计）	93.0	mg/L	≤450	GB/T5750.4-2006(7.1)
氯化物	9.18	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(2.2)
溶解性总固体	145	mg/L	≤1000	GB/T5750.4-2006(8.1)
硫酸盐	30.6	mg/L	≤250	GB/T5750.5-2006(1.2)
挥发酚类（以苯酚计）	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T5750.4-2006(9.1)
氟化物	0.146	mg/L	≤1	GB/T5750.5-2006(3.2)
氰化物	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T5750.5-2006(4.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T5750.4-2006(10.1)
硝酸盐（以N计）	<0.5	mg/L	≤10	GB/T5750.5-2006(5.1)
耗氧量（COD _{Mn} 法，以O ₂ 计）	1.86	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2006(1.1)
铁	<0.02	mg/L	≤0.3	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	<0.04	mg/L	≤0.1	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	<0.02	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(4.2)
锌	<0.01	mg/L	≤1	GB/T5750.6-2006(5.1)
铝	0.027	mg/L	≤0.2	GB/T5750.6-2006(1.1)
铅	<0.003	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(11.1)
镉	<0.001	mg/L	≤0.005	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬（六价）	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T5750.6-2006(10.1)
砷	0.0002	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(6.1)
硒	0.0007	mg/L	≤0.01	GB/T5750.6-2006(7.1)
汞	0.00003	mg/L	≤0.001	GB/T5750.6-2006(8.1)
三氯甲烷	0.0443	mg/L	≤0.06	GB/T5750.10-2006(1.2)
四氯化碳	<0.0003	mg/L	≤0.002	GB/T5750.8-2006(1.2)
菌落总数	<1	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(2.1)
耐热大肠菌群	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(3.1)
大肠埃希氏菌	<2	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2006(4.1)
氯气及游离氯制剂（游离氯）	0.10	mg/L	≥0.05	GB/T5750.11-2006(1.2)

* * * 以 下 空 白 * * *

说 明

1. 此报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
2. 此检测报告经签字盖章后生效。
3. 此检测报告仅对本次检验的样品负责。
4. 此检验报告不经本中心同意，不得以任何方式复制，经本中心同意复制的复印件，应有本中心加盖公章确认。
5. 对此检测报告结果有异议者，请于收到报告之日起十天内向本中心提出。