

检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2202003

样品类别: 出厂水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

说 明

1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写，不得涂改、增删。
2. 本报告经签字盖章后生效。（附页加盖骑缝章）
3. 对送检样品，本报告结果只对来样负责。
4. 本报告未经本中心同意，不得作为商品广告使用，不得部分复印。报告的复制件，由本中心加盖公章确认方为有效。
5. 对本报告有异议者，请于收到报告之日起十天内向本中心提出，逾期不予受理。

名称：溧阳水质监测中心有限公司

地址：溧阳市正昌路166号-2幢

邮编：213300

电话：0519-87290012

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LQ-220209-08

采样地点: 中心水厂出厂水
样品名称: 出厂水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022. 2. 9
检测日期: 2022. 2. 9~2022. 2. 28
报告日期: 2022. 2. 28

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 钱


编制日期: 2022. 2. 28

审核人: 钱

审核日期: 2022. 2. 28

签发人: 钱

签发日期: 2022. 2. 28

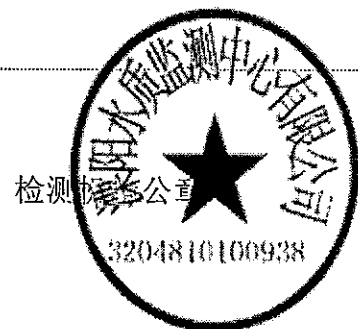

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LQ-220209-08

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.0003	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.00003	≤0.001
硒	mg/L	0.0005	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.178	≤1.0
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.39	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0181	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0003	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚硝酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0466	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.151	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.53	6.5~8.5
铝	mg/L	0.033	≤0.2
铁	mg/L	<0.02	≤0.3
锰	mg/L	<0.01	≤0.1
铜	mg/L	<0.02	≤1.0
锌	mg/L	<0.01	≤1.0
氯化物	mg/L	10.7	≤250
硫酸盐	mg/L	28.5	≤250
溶解性总固体	mg/L	129	≤1000
总硬度	mg/L	98.6	≤450
* * * 接下页 * * *			

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LQ-220209-08

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.38	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.50	≥0.3
臭氧*	mg/L	0.02	≤0.3
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0048	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0014	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.44	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.025	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
pH	GB/T5750.4-2006 (5.1)	PHS-3C酸度计
氯化物	GB/T5750.5-2006 (2.2)	ICS-2100离子色谱仪
硫酸盐	GB/T5750.5-2006 (1.2)	
氟化物	GB/T5750.5-2006 (3.2)	
溴酸盐	GB/T5750.10-2006 (14.1)	
氯酸盐、亚氯酸盐	GB/T5750.10-2006 (13.2)	
硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (5.3)	
	GB/T5750.5-2006 (5.1)	T6新锐分光光度计
亚硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (10.1)	
甲醛	GB/T5750.10-2006 (6.1)	
铝	GB/T5750.6-2006 (1.1)	
氨氮	GB/T5750.5-2006 (9.1)	TU1900紫外可见分光光度计
挥发酚类	GB/T5750.4-2006 (9.1)	
氰化物	GB/T5750.5-2006 (4.1)	
硫化物	GB/T 5750.5-2006 (6.1)	
阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2006 (10.1)	
铬(六价)	GB/T5750.6-2006 (10.1)	PF5-2原子荧光光度计
砷	GB/T5750.6-2006 (6.1)	
硒	GB/T5750.6-2006 (7.1)	
汞	GB/T5750.6-2006 (8.1)	A3AFG-13原子吸收分光光度计
铁	GB/T5750.6-2006 (2.1)	
锰	GB/T5750.6-2006 (3.1)	
铜	GB/T5750.6-2006 (4.2)	
锌	GB/T5750.6-2006 (5.1)	ICE3400原子吸收分光光度计
铅	GB/T5750.6-2006 (11.1)	
镉	GB/T5750.6-2006 (9.1)	GNP-9080隔水式恒温培养箱
耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (3.1)	
大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006 (4.1)	DHP9272电热恒温培养箱
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (2.1)	
菌落总数	GB/T5750.12-2006 (1.1)	DR300臭氧仪
臭氧	GB/T5750.11-2006 (5.3)	
游离氯	GB/T5750.11-2006 (1.2)	---
耗氧量	GB/T5750.7-2006 (1.1)	---
浑浊度	GB/T5750.4-2006 (2.1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2006 (1.1)	---
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 (4.1)	---

* * * 接下页 * * *


溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告


检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
臭和味	GB/T5750.4-2006(3.1)	——
三氯甲烷、四氯化碳、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷	GB/T5750.8-2006(1.2)	7890A气相色谱仪
三氯乙醛	GB/T5750.10-2006(8.1)	
林丹、敌敌畏、滴滴涕	GB/T5750.9-2006(1.2)	
溶解性总固体	GB/T5750.4-2006(8.1)	DHG电热恒温鼓风干燥箱
总硬度	GB/T5750.4-2006(7.1)	——

* * * 以 下 空 白 * * *



171013080241



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2202002

样品类别: 管网水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

说 明

1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写，不得涂改、增删。
2. 本报告经签字盖章后生效。（附页加盖骑缝章）
3. 对送检样品，本报告结果只对来样负责。
4. 本报告未经本中心同意，不得作为商品广告使用，不得部分复印。报告的复制件，由本中心加盖公章确认方为有效。
5. 对本报告有异议者，请于收到报告之日起十天内向本中心提出，逾期不予受理。

名称：溧阳水质监测中心有限公司

地址：溧阳市正昌路166号-2幢

邮编：213300

电话：0519-87290012

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-220209-01

采样地点: 二污厂
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.2.9
检测日期: 2022.2.9~2022.2.11
报告日期: 2022.2.11

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 钱

编制日期: 2022.2.11

审核人: 李

审核日期: 2022.2.11

签发人: 李

签发日期: 2022.2.11



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220209-01

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.42	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.37	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.48	≤3
* * * 以 下 空 白 * * *			

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-220209-02

采样地点: 小圩新村
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.2.9
检测日期: 2022.2.9~2022.2.11
报告日期: 2022.2.11

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 钱心


编制日期: 2022.2.11

审核人: 李

审核日期: 2022.2.11

签发人: 薛

签发日期: 2022.2.11

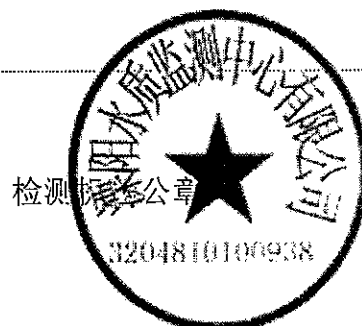

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-220209-02

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.23	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.31	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.46	≤3
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市
水利局 再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220209-03

采样地点: 正阳燃气
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.2.9
检测日期: 2022.2.9~2022.2.11
报告日期: 2022.2.11

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 张


编制日期: 2022.2.11

审核人: 李

审核日期: 2022.2.11

签发人: 李

签发日期: 2022.2.11

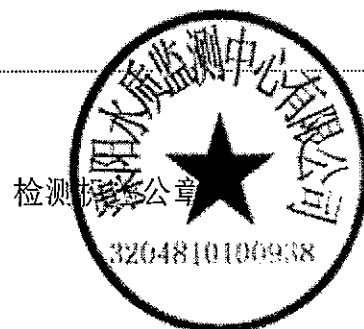

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-220209-03

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.17	≤1
臭和味	——	0.46	无异臭、异味
游离氯	mg/L	<1	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	未检出	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	1.52	不得检出
耗氧量	mg/L		≤3
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-220209-04

采样地点: 中央华庭
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.2.9
检测日期: 2022.2.9~2022.2.11
报告日期: 2022.2.11

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 钱


编制日期: 2022.2.11

审核人: 一

审核日期: 2022.2.11

签发人: 薛

签发日期: 2022.2.11

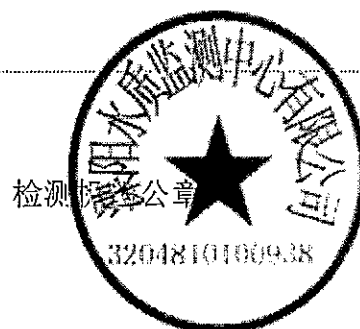

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LG-220209-04

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.20	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.36	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.44	≤3
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-220209-05

采样地点: 巨峰机械
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.2.9
检测日期: 2022.2.9~2022.2.11
报告日期: 2022.2.11

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 钱以心


编制日期: 2022.2.11

审核人: 李

审核日期: 2022.2.11

签发人: 李

签发日期: 2022.2.11

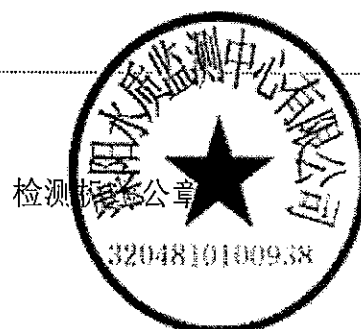

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220209-05

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.23	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.42	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.50	≤3
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-220209-06

采样地点: 上黄学校
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.2.9
检测日期: 2022.2.9~2022.2.11
报告日期: 2022.2.11

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 钱


编制日期: 2022.2.11

审核人: 钱

审核日期: 2022.2.11

签发人: 钱

签发日期: 2022.2.11

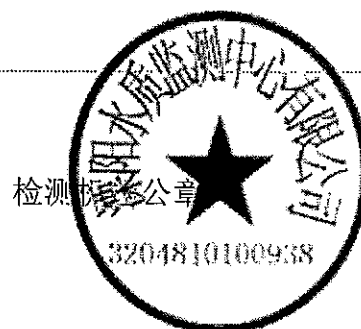

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-220209-06

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.36	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.40	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.48	≤3
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳县水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
耗氧量	GB/T5750.7-2006(1.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2006(2.1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2006(1.1)	——
臭和味	GB/T5750.4-2006(3.1)	——
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006(2.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2006(1.1)	
游离氯	GB/T5750.11-2006(1.2)	——

* * * 以 下 空 白 * * *



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2202004

样品类别: 管网末梢水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

说 明

1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写，不得涂改、增删。
2. 本报告经签字盖章后生效。（附页加盖骑缝章）
3. 对送检样品，本报告结果只对来样负责。
4. 本报告未经本中心同意，不得作为商品广告使用，不得部分复印。报告的复制件，由本中心加盖公章确认方为有效。
5. 对本报告有异议者，请于收到报告之日起十天内向本中心提出，逾期不予受理。

名称：溧阳水质监测中心有限公司

地址：溧阳市正昌路166号-2幢

邮编：213300

电话：0519-87290012

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220209-09

采样地点: 新昌医院
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.2.9
检测日期: 2022.2.9~2022.2.28
报告日期: 2022.2.28

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 钱心


编制日期: 2022.2.28

审核人: 孙

审核日期: 2022.2.28

签发人: 孙

签发日期: 2022.2.28

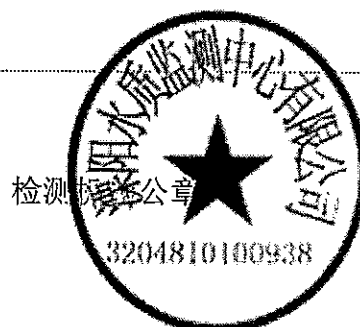

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220209-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.0003	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.00005	≤0.001
硒	mg/L	0.0006	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.172	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.35	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0199	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0003	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0424	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.197	≤1
臭和味	—	0	无异臭、异味
肉眼可见物	—	无	无
pH	—	7.85	6.5~8.5
铝	mg/L	0.031	≤0.2
铁	mg/L	<0.02	≤0.3
锰	mg/L	<0.01	≤0.1
铜	mg/L	<0.02	≤1.0
锌	mg/L	<0.01	≤1.0
氯化物	mg/L	10.5	≤250
硫酸盐	mg/L	27.9	≤250
溶解性总固体	mg/L	137	≤1000
总硬度	mg/L	96.5	≤450

* * * 接下页 * * *

此复印件不作为报告溧阳市
卫生监督所再次复印无效

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-220209-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.52	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.50	≥0.05
臭氧*	mg/L	0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0056	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0016	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.50	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.025	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件只用于报送漂阳市
卫生监督所 再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220209-10

采样地点: 岗头新村
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.2.9
检测日期: 2022.2.9~2022.2.28
报告日期: 2022.2.28

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 钱心


编制日期: 2022.2.28

审核人: 王

审核日期: 2022.2.28

签发人: 蒋

签发日期: 2022.2.28

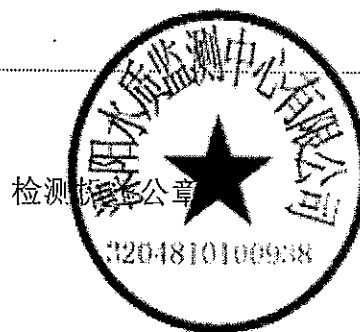

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220209-10

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.0003	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.00005	≤0.001
硒	mg/L	0.0005	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.178	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.34	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0208	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0003	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚硝酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0418	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.167	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.73	6.5~8.5
铝	mg/L	0.029	≤0.2
铁	mg/L	<0.02	≤0.3
锰	mg/L	<0.01	≤0.1
铜	mg/L	<0.02	≤1.0
锌	mg/L	<0.01	≤1.0
氯化物	mg/L	10.4	≤250
硫酸盐	mg/L	27.7	≤250
溶解性总固体	mg/L	120	≤1000
总硬度	mg/L	93.0	≤450
* * * 接下页 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市
卫生监督所,再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220209-10

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.49	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
臭氧*	mg/L	0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0056	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0019	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.52	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.025	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220209-11

采样地点: 高铁站
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.2.9
检测日期: 2022.2.9~2022.2.28
报告日期: 2022.2.28

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 钱km


编制日期: 2022.2.28

审核人: 叶

审核日期: 2022.2.28

签发人: 蒋华

签发日期: 2022.2.28

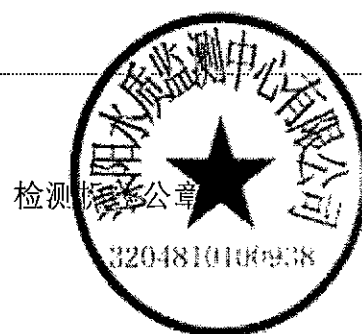

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220209-11

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.0004	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.00003	≤0.001
硒	mg/L	0.0008	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.173	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.35	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0213	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0003	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0396	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.158	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.60	6.5~8.5
铝	mg/L	0.033	≤0.2
铁	mg/L	<0.02	≤0.3
锰	mg/L	<0.01	≤0.1
铜	mg/L	<0.02	≤1.0
锌	mg/L	<0.01	≤1.0
氯化物	mg/L	10.7	≤250
硫酸盐	mg/L	27.2	≤250
溶解性总固体	mg/L	117	≤1000
总硬度	mg/L	91.0	≤450

* * * 接下页 * * *

此复印件仅用于报送溧阳市
卫生监督所, 再次复印无效

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-220209-11

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.46	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.05	≥0.05
臭氧*	mg/L	0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0066	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0019	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.47	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.025	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送漂阳县
卫生监督所 再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-220209-12

采样地点: 古渎医院
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.2.9
检测日期: 2022.2.9~2022.2.28
报告日期: 2022.2.28

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 钱心


编制日期: 2022.2.28

审核人: 叶

审核日期: 2022.2.28

签发人: 薛华

签发日期: 2022.2.28

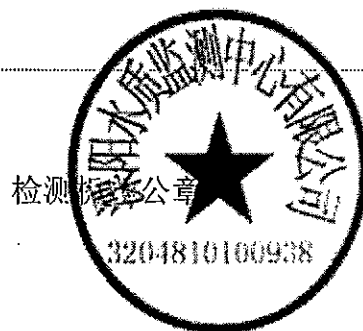

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-220209-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.0004	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.00002	≤0.001
硒	mg/L	0.0008	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.185	≤1.0
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.34	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0236	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0003	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0406	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.19	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.79	6.5~8.5
铝	mg/L	0.034	≤0.2
铁	mg/L	<0.02	≤0.3
锰	mg/L	<0.01	≤0.1
铜	mg/L	<0.02	≤1.0
锌	mg/L	<0.01	≤1.0
氯化物	mg/L	10.6	≤250
硫酸盐	mg/L	27.5	≤250
溶解性总固体	mg/L	119	≤1000
总硬度	mg/L	94.0	≤450

* * * 接下页 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220209-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.54	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
臭氧*	mg/L	0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0063	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0018	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.52	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.025	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送溧阳市
水利局，非此复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-220209-13

采样地点: 后六小学
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.2.9
检测日期: 2022.2.9~2022.2.28
报告日期: 2022.2.28

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 钱以


编制日期: 2022.2.28

审核人: 孙

审核日期: 2022.2.28

签发人: 孙

签发日期: 2022.2.28

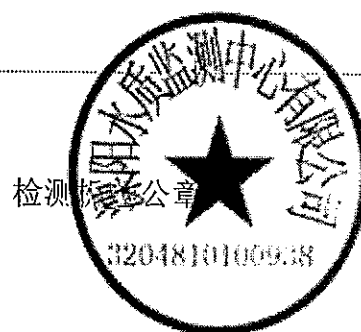

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220209-13

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.0003	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.00001	≤0.001
硒	mg/L	0.0013	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.182	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.34	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0193	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0003	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0389	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.204	≤1
臭和味	—	0	无异臭、异味
肉眼可见物	—	无	无
pH	—	7.80	6.5~8.5
铝	mg/L	0.032	≤0.2
铁	mg/L	<0.02	≤0.3
锰	mg/L	<0.01	≤0.1
铜	mg/L	<0.02	≤1.0
锌	mg/L	<0.01	≤1.0
氯化物	mg/L	10.0	≤250
硫酸盐	mg/L	28.5	≤250
溶解性总固体	mg/L	109	≤1000
总硬度	mg/L	97.0	≤450

* * * 接下页 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220209-13

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.58	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
臭氧*	mg/L	0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0056	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0016	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.43	≤1.0
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.025	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-220209-14

采样地点: 上黄水管站
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022. 2. 9
检测日期: 2022. 2. 9~2022. 2. 28
报告日期: 2022. 2. 28

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 钱


编制日期: 2022. 2. 18

审核人: 李

审核日期: 2022. 2. 28

签发人: 李

签发日期: 2022. 2. 28

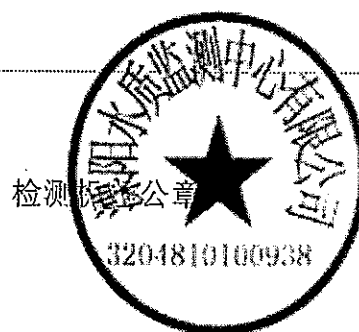

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220209-14

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.0002	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.00002	≤0.001
硒	mg/L	0.0004	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.181	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.34	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0228	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0003	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0394	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.264	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.63	6.5~8.5
铝	mg/L	0.031	≤0.2
铁	mg/L	<0.02	≤0.3
锰	mg/L	<0.01	≤0.1
铜	mg/L	<0.02	≤1.0
锌	mg/L	<0.01	≤1.0
氯化物	mg/L	10.1	≤250
硫酸盐	mg/L	28.3	≤250
溶解性总固体	mg/L	114	≤1000
总硬度	mg/L	95.0	≤450

* * * 接下页 * * *

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-220209-14

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.5	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
臭氧*	mg/L	0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0056	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0022	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.5	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.025	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件只用于报送溧阳市水利局，再次复印无效

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
pH	GB/T5750.4-2006 (5.1)	PHS-3C酸度计
氯化物	GB/T5750.5-2006 (2.2)	ICS-2100离子色谱仪
硫酸盐	GB/T5750.5-2006 (1.2)	
氟化物	GB/T5750.5-2006 (3.2)	
溴酸盐	GB/T5750.10-2006 (14.1)	
氯酸盐、亚氯酸盐	GB/T5750.10-2006 (13.2)	
硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (5.3)	
	GB/T5750.5-2006 (5.1)	T6新锐分光光度计
亚硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (10.1)	
甲醛	GB/T5750.10-2006 (6.1)	
铝	GB/T5750.6-2006 (1.1)	
氨氮	GB/T5750.5-2006 (9.1)	TU1900紫外可见分光光度计
挥发酚类	GB/T5750.4-2006 (9.1)	
氰化物	GB/T5750.5-2006 (4.1)	
硫化物	GB/T 5750.5-2006 (6.1)	
阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2006 (10.1)	PF5-2原子荧光光度计
铬 (六价)	GB/T5750.6-2006 (10.1)	
砷	GB/T5750.6-2006 (6.1)	
硒	GB/T5750.6-2006 (7.1)	
汞	GB/T5750.6-2006 (8.1)	A3AFG-13原子吸收分光光度计
铁	GB/T5750.6-2006 (2.1)	
锰	GB/T5750.6-2006 (3.1)	
铜	GB/T5750.6-2006 (4.2)	
锌	GB/T5750.6-2006 (5.1)	ICE3400原子吸收分光光度计
铅	GB/T5750.6-2006 (11.1)	
镉	GB/T5750.6-2006 (9.1)	GNP-9080隔水式恒温培养箱
耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (3.1)	
大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006 (4.1)	DHP9272电热恒温培养箱
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (2.1)	
菌落总数	GB/T5750.12-2006 (1.1)	DR300臭氧仪
臭氧	GB/T5750.11-2006 (5.3)	
游离氯	GB/T5750.11-2006 (1.2)	——
耗氧量	GB/T5750.7-2006 (1.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2006 (2.1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2006 (1.1)	——
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 (4.1)	——

* * * 接下页 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
臭和味	GB/T5750.4-2006(3.1)	---
三氯甲烷、四氯化碳、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷	GB/T5750.8-2006(1.2)	7890A气相色谱仪
三氯乙醛	GB/T5750.10-2006(8.1)	
林丹、敌敌畏、滴滴涕	GB/T5750.9-2006(1.2)	
溶解性总固体	GB/T5750.4-2006(8.1)	DHG电热恒温鼓风干燥箱
总硬度	GB/T5750.4-2006(7.1)	---

* * * 以 下 空 白 * * *