

检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2203003

样品类别: 出厂水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LQ-220303-07

采样地点: 中心水厂出厂水
样品名称: 出厂水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.3.3
检测日期: 2022.3.3~2022.3.25
报告日期: 2022.3.25

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文

编制日期: 2022.3.25

审核人: 李

审核日期: 2022.3.25

签发人: 李

签发日期: 2022.3.25



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LQ-220303-07

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.0007	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000011	≤0.001
硒	mg/L	0.000555	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.124	≤1.0
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.445	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0215	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0400	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.11	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.99	6.5~8.5
铝	mg/L	0.042	≤0.2
铁	mg/L	<0.02	≤0.3
锰	mg/L	<0.01	≤0.1
铜	mg/L	<0.02	≤1.0
锌	mg/L	<0.01	≤1.0
氯化物	mg/L	10.8	≤250
硫酸盐	mg/L	28.4	≤250
溶解性总固体	mg/L	109	≤1000
总硬度	mg/L	78.8	≤450

* * * 接下页 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LQ-220303-07

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.29	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.40	≥0.3
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.3
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.00687	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.00195	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.49	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
pH	GB/T5750.4-2006 (5.1)	PHS-3C酸度计
氯化物	GB/T5750.5-2006 (2.2)	ICS-2100离子色谱仪
硫酸盐	GB/T5750.5-2006 (1.2)	
氟化物	GB/T5750.5-2006 (3.2)	
溴酸盐	GB/T5750.10-2006 (14.1)	
氯酸盐、亚氯酸盐	GB/T5750.10-2006 (13.2)	
硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (5.3)	
	GB/T5750.5-2006 (5.1)	T6新锐分光光度计
亚硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (10.1)	
甲醛	GB/T5750.10-2006 (6.1)	
铝	GB/T5750.6-2006 (1.1)	
氨氮	GB/T5750.5-2006 (9.1)	TU1900紫外可见分光光度计
挥发酚类	GB/T5750.4-2006 (9.1)	
氰化物	GB/T5750.5-2006 (4.1)	
硫化物	GB/T 5750.5-2006 (6.1)	
阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2006 (10.1)	
铬(六价)	GB/T5750.6-2006 (10.1)	
砷	GB/T5750.6-2006 (6.1)	PF5-2原子荧光光度计
硒	GB/T5750.6-2006 (7.1)	
汞	GB/T5750.6-2006 (8.1)	
铁	GB/T5750.6-2006 (2.1)	A3AFG-13原子吸收分光光度计
锰	GB/T5750.6-2006 (3.1)	
铜	GB/T5750.6-2006 (4.2)	
锌	GB/T5750.6-2006 (5.1)	
铅	GB/T5750.6-2006 (11.1)	ICE3400原子吸收分光光度计
镉	GB/T5750.6-2006 (9.1)	
耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (3.1)	GNP-9080隔水式恒温培养箱
大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006 (4.1)	
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (2.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2006 (1.1)	
臭氧	GB/T5750.11-2006 (5.3)	DR300臭氧仪
游离氯	GB/T5750.11-2006 (1.2)	——
耗氧量	GB/T5750.7-2006 (1.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2006 (2.1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2006 (1.1)	——
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 (4.1)	——

* * * 接下页 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
臭和味	GB/T5750.4-2006(3.1)	——
三氯甲烷、四氯化碳、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷	GB/T5750.8-2006(1.2)	7890A气相色谱仪
三氯乙醛	GB/T5750.10-2006(8.1)	
林丹、敌敌畏、滴滴涕	GB/T5750.9-2006(1.2)	
溶解性总固体	GB/T5750.4-2006(8.1)	DHG电热恒温鼓风干燥箱
总硬度	GB/T5750.4-2006(7.1)	——

* * * 以 下 空 白 * * *

171013080241

检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2203002

样品类别: 管网水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-220303-01

采样地点: 二污厂
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022. 3. 3
检测日期: 2022. 3. 3~2022. 3. 5
报告日期: 2022. 3. 5

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022. 3. 5

审核人: 孙

审核日期: 2022. 3. 5

签发人: 孙

签发日期: 2022. 3. 5

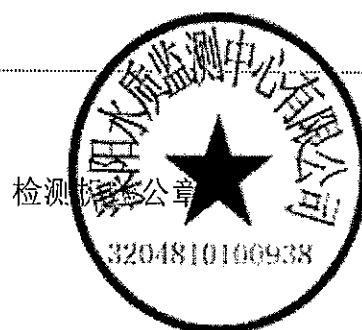

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：LG-220303-01

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.26	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.62	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.40	≤3
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-220303-02

采样地点: 小圩新村
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.3.3
检测日期: 2022.3.3~2022.3.5
报告日期: 2022.3.5

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.3.5

审核人: 孙

审核日期: 2022.3.5

签发人: 孙

签发日期: 2022.3.5

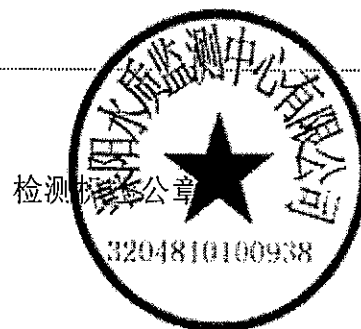

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-220303-02

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.16	≤1
臭和味	——	0	无臭、异味
游离氯	mg/L	0.62	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.38	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-220303-03

采样地点: 正阳燃气
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.3.3
检测日期: 2022.3.3~2022.3.5
报告日期: 2022.3.5

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.3.5

审核人: 孙

审核日期: 2022.3.5

签发人: 孙

签发日期: 2022.3.5

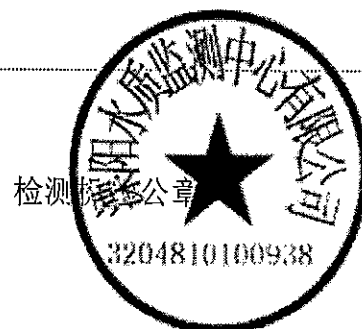

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-220303-03

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.24	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.70	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.36	≤3
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送
水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-220303-04

采样地点: 中央华庭
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.3.3
检测日期: 2022.3.3~2022.3.5
报告日期: 2022.3.5

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.3.5

审核人: 孙

审核日期: 2022.3.5

签发人: 孙

签发日期: 2022.3.5

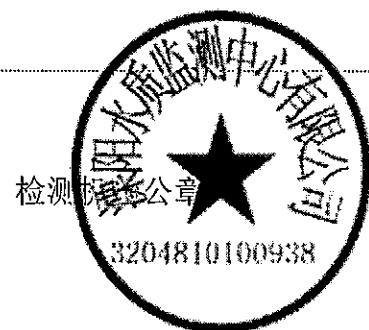

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-220303-04

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.18	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.17	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.32	≤3
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-220303-05

采样地点: 中天不锈钢
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.3.3
检测日期: 2022.3.3~2022.3.5
报告日期: 2022.3.5

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.3.5

审核人: 李

审核日期: 2022.3.5

签发人: 薛华

签发日期: 2022.3.5

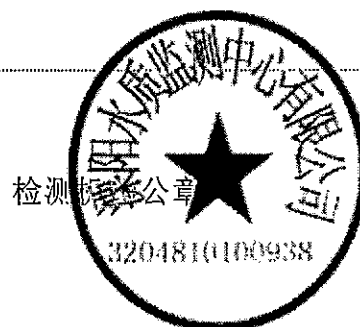

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LG-220303-05

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.28	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.53	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.42	≤3
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-220303-06

采样地点: 上黄学校
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.3.3
检测日期: 2022.3.3~2022.3.5
报告日期: 2022.3.5

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.3.5

审核人: 孙

审核日期: 2022.3.5

签发人: 孙

签发日期: 2022.3.5

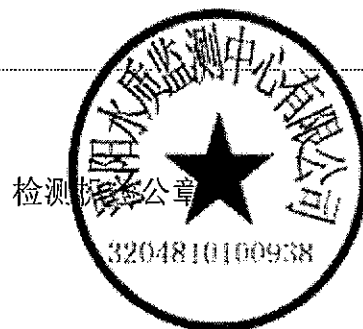

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220303-06

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.16	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.18	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.44	≤3
* * * 以 下 空 白 * * *			

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
耗氧量	GB/T5750.7-2006(1.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2006(2.1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2006(1.1)	——
臭和味	GB/T5750.4-2006(3.1)	——
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006(2.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2006(1.1)	
游离氯	GB/T5750.11-2006(1.2)	——

* * * 以 下 空 白 * * *

171013080241

检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2203004

样品类别: 管网末梢水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-220303-08

采样地点: 新昌医院
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.3.3
检测日期: 2022.3.3~2022.3.25
报告日期: 2022.3.25

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.3.25

审核人: 李

审核日期: 2022.3.25

签发人: 李

签发日期: 2022.3.25

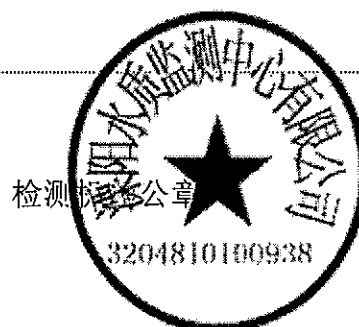

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220303-08

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.0007	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000008	≤0.001
硒	mg/L	0.000796	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.174	≤1.0
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.425	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0187	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0333	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.16	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.75	6.5~8.5
铝	mg/L	0.041	≤0.2
铁	mg/L	<0.02	≤0.3
锰	mg/L	<0.01	≤0.1
铜	mg/L	<0.02	≤1.0
锌	mg/L	<0.01	≤1.0
氯化物	mg/L	10.7	≤250
硫酸盐	mg/L	28.9	≤250
溶解性总固体	mg/L	104	≤1000
总硬度	mg/L	71.7	≤450

* * * 接下页 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-220303-08

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.32	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.58	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.00574	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.00200	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.43	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-220303-09

采样地点: 岗头新村
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.3.3
检测日期: 2022.3.3~2022.3.25
报告日期: 2022.3.25

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.3.25

审核人: 王

审核日期: 2022.3.25

签发人: 王

签发日期: 2022.3.25

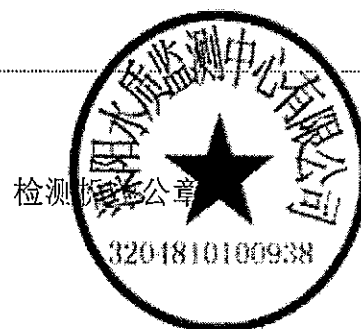

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220303-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.0009	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000009	≤0.001
硒	mg/L	0.000798	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.179	≤1.0
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.428	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0220	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0319	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.20	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.87	6.5~8.5
铝	mg/L	0.037	≤0.2
铁	mg/L	<0.02	≤0.3
锰	mg/L	<0.01	≤0.1
铜	mg/L	<0.02	≤1.0
锌	mg/L	<0.01	≤1.0
氯化物	mg/L	10.5	≤250
硫酸盐	mg/L	29.0	≤250
溶解性总固体	mg/L	109	≤1000
总硬度	mg/L	91.1	≤450

* * * 接下页 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220303-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.34	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.57	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.00590	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.00170	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.48	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-220303-10

采样地点: 高铁站
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.3.3
检测日期: 2022.3.3~2022.3.25
报告日期: 2022.3.25

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽敏


编制日期: 2022.3.25

审核人: 王

审核日期: 2022.3.25

签发人: 王

签发日期: 2022.3.25

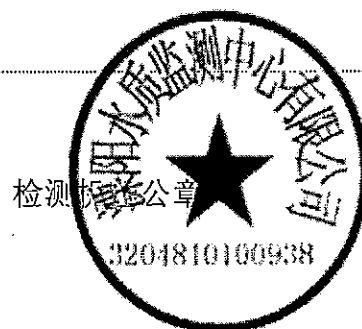

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220303-10

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.0005	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000008	≤0.001
硒	mg/L	0.000792	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.115	≤1.0
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.410	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0218	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0454	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.23	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.70	6.5~8.5
铝	mg/L	0.043	≤0.2
铁	mg/L	<0.02	≤0.3
锰	mg/L	<0.01	≤0.1
铜	mg/L	<0.02	≤1.0
锌	mg/L	<0.01	≤1.0
氯化物	mg/L	10.6	≤250
硫酸盐	mg/L	28.7	≤250
溶解性总固体	mg/L	111	≤1000
总硬度	mg/L	80.5	≤450

* * * 接下页 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-220303-10

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.32	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.15	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.00664	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.00190	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.49	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-220303-11

采样地点: 古渎医院
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.3.3
检测日期: 2022.3.3~2022.3.25
报告日期: 2022.3.25

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.3.25

审核人: 赵

审核日期: 2022.3.25

签发人: 赵

签发日期: 2022.3.25

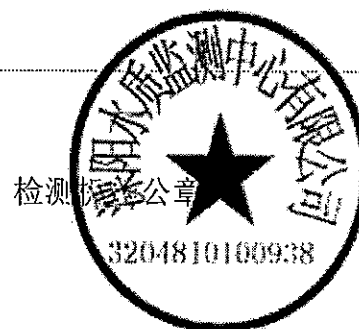

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220303-11

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.0005	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000003	≤0.001
硒	mg/L	0.000532	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.0576	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.425	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0236	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0409	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.13	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.59	6.5~8.5
铝	mg/L	0.044	≤0.2
铁	mg/L	<0.02	≤0.3
锰	mg/L	<0.01	≤0.1
铜	mg/L	<0.02	≤1.0
锌	mg/L	<0.01	≤1.0
氯化物	mg/L	11.2	≤250
硫酸盐	mg/L	28.3	≤250
溶解性总固体	mg/L	107	≤1000
总硬度	mg/L	76.1	≤450

* * * 接下页 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-220303-11

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.36	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.50	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.00641	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.00185	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.52	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送漂阳市水利局
再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-220303-12

采样地点: 后六小学
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.3.3
检测日期: 2022.3.3~2022.3.25
报告日期: 2022.3.25

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.3.25

审核人: 叶

审核日期: 2022.3.25

签发人: 蔡

签发日期: 2022.3.25

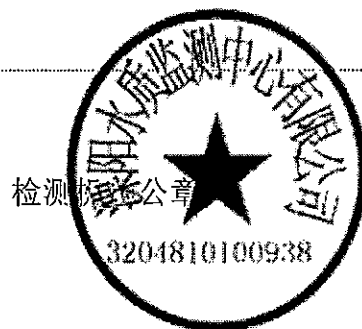

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-220303-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.0004	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000004	≤0.001
硒	mg/L	0.000711	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.0826	≤1.0
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.422	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0279	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0338	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.15	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.64	6.5~8.5
铝	mg/L	0.119	≤0.2
铁	mg/L	<0.02	≤0.3
锰	mg/L	<0.01	≤0.1
铜	mg/L	<0.02	≤1.0
锌	mg/L	<0.01	≤1.0
氯化物	mg/L	10.7	≤250
硫酸盐	mg/L	29.1	≤250
溶解性总固体	mg/L	114	≤1000
总硬度	mg/L	81.1	≤450

* * * 接下页 * * *

此复印件仅用于报送漂阳市水利局 再次复印无效

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-220303-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.38	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.53	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.00703	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.00206	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.60	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送漂阳县水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-220303-13

采样地点: 上黄水管站
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.3.3
检测日期: 2022.3.3~2022.3.25
报告日期: 2022.3.25

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽敏


编制日期: 2022.3.25

审核人: 孙

审核日期: 2022.3.25

签发人: 孙

签发日期: 2022.3.25

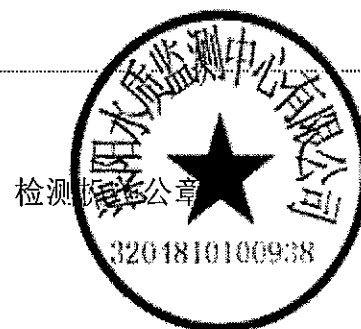

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220303-13

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.0010	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000009	≤0.001
硒	mg/L	0.000773	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.0940	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.421	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0284	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0355	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.26	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.88	6.5~8.5
铝	mg/L	0.032	≤0.2
铁	mg/L	<0.02	≤0.3
锰	mg/L	<0.01	≤0.1
铜	mg/L	<0.02	≤1.0
锌	mg/L	<0.01	≤1.0
氯化物	mg/L	10.7	≤250
硫酸盐	mg/L	29.0	≤250
溶解性总固体	mg/L	119	≤1000
总硬度	mg/L	78.1	≤450

* * * 接下页 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LG-220303-13

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.40	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.50	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.00708	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.00200	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.61	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
pH	GB/T5750.4-2006 (5.1)	PHS-3C酸度计
氯化物	GB/T5750.5-2006 (2.2)	ICS-2100离子色谱仪
硫酸盐	GB/T5750.5-2006 (1.2)	
氟化物	GB/T5750.5-2006 (3.2)	
溴酸盐	GB/T5750.10-2006 (14.1)	
氯酸盐、亚氯酸盐	GB/T5750.10-2006 (13.2)	
硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (5.3)	
	GB/T5750.5-2006 (5.1)	T6新锐分光光度计
亚硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (10.1)	
甲醛	GB/T5750.10-2006 (6.1)	
铝	GB/T5750.6-2006 (1.1)	
氨氮	GB/T5750.5-2006 (9.1)	TU1900紫外可见分光光度计
挥发酚类	GB/T5750.4-2006 (9.1)	
氰化物	GB/T5750.5-2006 (4.1)	
硫化物	GB/T 5750.5-2006 (6.1)	
阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2006 (10.1)	
铬(六价)	GB/T5750.6-2006 (10.1)	PF5-2原子荧光光度计
砷	GB/T5750.6-2006 (6.1)	
硒	GB/T5750.6-2006 (7.1)	
汞	GB/T5750.6-2006 (8.1)	A3AFG-13原子吸收分光光度计
铁	GB/T5750.6-2006 (2.1)	
锰	GB/T5750.6-2006 (3.1)	
铜	GB/T5750.6-2006 (4.2)	
锌	GB/T5750.6-2006 (5.1)	ICE3400原子吸收分光光度计
铅	GB/T5750.6-2006 (11.1)	
镉	GB/T5750.6-2006 (9.1)	GNP-9080隔水式恒温培养箱
耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (3.1)	
大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006 (4.1)	DHP9272电热恒温培养箱
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (2.1)	
菌落总数	GB/T5750.12-2006 (1.1)	DR300臭氧仪
臭氧	GB/T5750.11-2006 (5.3)	
游离氯	GB/T5750.11-2006 (1.2)	——
耗氧量	GB/T5750.7-2006 (1.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2006 (2.1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2006 (1.1)	——
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 (4.1)	——

* * * 接下页 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
臭和味	GB/T5750.4-2006(3.1)	——
三氯甲烷、四氯化碳、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷	GB/T5750.8-2006(1.2)	7890A气相色谱仪
三氯乙醛	GB/T5750.10-2006(8.1)	
林丹、敌敌畏、滴滴涕	GB/T5750.9-2006(1.2)	
溶解性总固体	GB/T5750.4-2006(8.1)	DHG电热恒温鼓风干燥箱
总硬度	GB/T5750.4-2006(7.1)	——

* * * 以 下 空 白 * * *