




171015080241



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2207003

样品类别: 出厂水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司



溧阳水质监测中心有限公司

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LQ-220706-07

采样地点: 中心水厂出厂水
样品名称: 出厂水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.7.6
检测日期: 2022.7.6~2022.7.25
报告日期: 2022.7.25

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.7.25

审核人: 王

审核日期: 2022.7.25

签发人: 蒋

签发日期: 2022.7.25

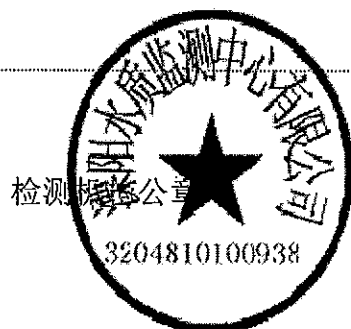

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LQ-220706-07

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.00054	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000104	≤0.001
硒	mg/L	0.00085	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.247	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.113	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0138	≤0.06
四氯化碳	mg/L	0.0002	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0294	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.17	≤1
臭和味	—	0	无异臭、异味
肉眼可见物	—	无	无
pH	—	7.96	6.5~8.5
铝	mg/L	0.120	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	15.3	≤250
硫酸盐	mg/L	27.2	≤250
溶解性总固体	mg/L	115	≤1000
总硬度	mg/L	81.7	≤450

* * * 接下页 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LQ-220706-07

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.22	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.70	≥0.3
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.3
一溴二氯甲烷*	mg/L	<0.0010	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0003	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.23	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
pH	GB/T5750.4-2006 (5.1)	PHS-3C酸度计
氯化物	GB/T5750.5-2006 (2.2)	ICS-2100离子色谱仪
硫酸盐	GB/T5750.5-2006 (1.2)	
氟化物	GB/T5750.5-2006 (3.2)	
溴酸盐	GB/T5750.10-2006 (14.1)	
氯酸盐、亚氯酸盐	GB/T5750.10-2006 (13.2)	
硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (5.3)	T6新锐分光光度计
	GB/T5750.5-2006 (5.1)	
亚硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (10.1)	
甲醛	GB/T5750.10-2006 (6.1)	
铝	GB/T5750.6-2006 (1.1)	
氨氮	GB/T5750.5-2006 (9.1)	TU1900紫外可见分光光度计
挥发酚类	GB/T5750.4-2006 (9.1)	
氰化物	GB/T5750.5-2006 (4.1)	
硫化物	GB/T 5750.5-2006 (6.1)	
阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2006 (10.1)	
铬(六价)	GB/T5750.6-2006 (10.1)	PF5-2原子荧光光度计
砷	GB/T5750.6-2006 (6.1)	
硒	GB/T5750.6-2006 (7.1)	
汞	GB/T5750.6-2006 (8.1)	A3AFG-13原子吸收分光光度计
铁	GB/T5750.6-2006 (2.1)	
锰	GB/T5750.6-2006 (3.1)	
铜	GB/T5750.6-2006 (4.2)	
锌	GB/T5750.6-2006 (5.1)	
铅	GB/T5750.6-2006 (11.1)	ICE3400原子吸收分光光度计
镉	GB/T5750.6-2006 (9.1)	
耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (3.1)	GNP-9080隔水式恒温培养箱
大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006 (4.1)	
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (2.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2006 (1.1)	
臭氧	GB/T5750.11-2006 (5.3)	DR300臭氧仪
游离氯	GB/T5750.11-2006 (1.2)	——
耗氧量	GB/T5750.7-2006 (1.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2006 (2.1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2006 (1.1)	——
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 (4.1)	——

* * * 接下页 * * *



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
臭和味	GB/T5750.4-2006(3.1)	——
三氯甲烷、四氯化碳、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷	GB/T5750.8-2006(1.2)	7890A气相色谱仪
三氯乙醛	GB/T5750.10-2006(8.1)	
林丹、敌敌畏、滴滴涕	GB/T5750.9-2006(1.2)	
溶解性总固体	GB/T5750.4-2006(8.1)	DHG电热恒温鼓风干燥箱
总硬度	GB/T5750.4-2006(7.1)	——

* * * 以 下 空 白 * * *



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2207002

样品类别: 管网水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧阳水质监测中心有限公司

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-220706-01

采样地点: 二污厂
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.7.6
检测日期: 2022.7.6~2022.7.13
报告日期: 2022.7.13

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2022.7.13

审核人: 李

审核日期: 2022.7.13

签发人: 李

签发日期: 2022.7.13



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220706-01

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.44	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.34	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-220706-02

采样地点: 小圩新村
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.7.6
检测日期: 2022.7.6~2022.7.13
报告日期: 2022.7.13

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2022.7.13

审核人: 孙

审核日期: 2022.7.13

签发人: 孙

签发日期: 2022.7.13

检测专用章



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-220706-02

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.27	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.31	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送漂阳县水利局，再次复印无效。

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-220706-03

采样地点: 正阳燃气
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.7.6
检测日期: 2022.7.6~2022.7.13
报告日期: 2022.7.13

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2022.7.13

审核人: 孙

审核日期: 2022.7.13

签发人: 孙

签发日期: 2022.7.13



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LG-220706-03

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.20	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.05	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.38	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-220706-04

采样地点: 中央华庭
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022. 7. 6
检测日期: 2022. 7. 6~2022. 7. 13
报告日期: 2022. 7. 13

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 朱丽文


编制日期: 2022. 7. 13

审核人: 王

审核日期: 2022. 7. 13

签发人: 蒋华

签发日期: 2022. 7. 13

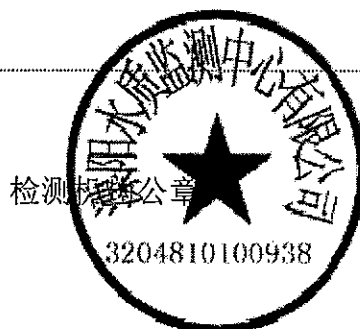

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220706-04

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.46	≤1
臭和味	——	0	无异味、异味
游离氯	mg/L	0.05	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.33	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-220706-05

采样地点: 中天不锈钢
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.7.6
检测日期: 2022.7.6~2022.7.13
报告日期: 2022.7.13

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.7.13

审核人: 杨

审核日期: 2022.7.13

签发人: 薛华

签发日期: 2022.7.13

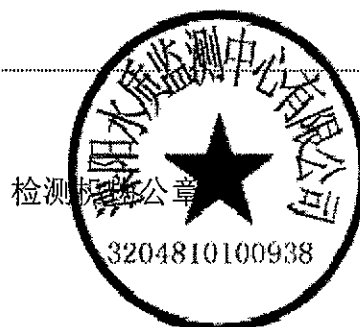

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-220706-05

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.43	≤1
臭和味	——	0	无异味、异味
游离氯	mg/L	0.05	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.48	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市水利局, 再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-220706-06

采样地点: 上黄学校
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.7.6
检测日期: 2022.7.6~2022.7.13
报告日期: 2022.7.13

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.7.13

审核人: 王

审核日期: 2022.7.13

签发人: 蒋华

签发日期: 2022.7.13

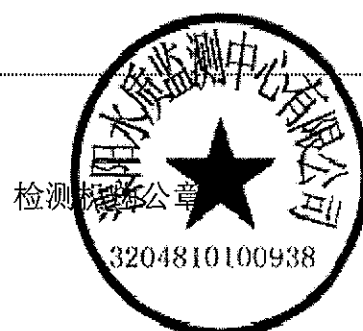

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-220706-06

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.39	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.28	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效


溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
耗氧量	GB/T5750.7-2006 (1.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2006 (2.1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2006 (1.1)	——
臭和味	GB/T5750.4-2006 (3.1)	——
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (2.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2006 (1.1)	
游离氯	GB/T5750.11-2006 (1.2)	——

* * * 以 下 空 白 * * *



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2207004

样品类别: 管网末梢水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧阳水质监测中心有限公司

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-220706-08

采样地点: 新昌医院
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.7.6
检测日期: 2022.7.6~2022.7.25
报告日期: 2022.7.25

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 李丽


编制日期: 2022.7.25

审核人: 李

审核日期: 2022.7.25

签发人: 李

签发日期: 2022.7.25

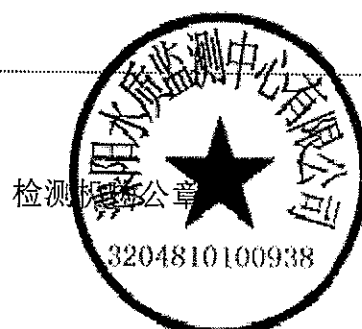

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220706-08

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	8	≤100
砷	mg/L	0.00036	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000123	≤0.001
硒	mg/L	0.00077	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.220	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.134	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0020	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0204	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.28	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.88	6.5~8.5
铝	mg/L	0.082	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	11.8	≤250
硫酸盐	mg/L	29.0	≤250
溶解性总固体	mg/L	117	≤1000
总硬度	mg/L	82.7	≤450

* * * 接下页 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-220706-08

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.24	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0018	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0004	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.06	≤1
三氯乙醛*	mg/L	0.0032	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送漂阳市
水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-220706-09

采样地点: 岗头新村

样品名称: 管网末梢水

样品性状: 无色透明液体

检测性质: 委托

采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司

采样日期: 2022. 7. 6

检测日期: 2022. 7. 6~2022. 7. 25

报告日期: 2022. 7. 25

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022. 7. 25

审核人: 孙

审核日期: 2022. 7. 25

签发人: 孙

签发日期: 2022. 7. 25

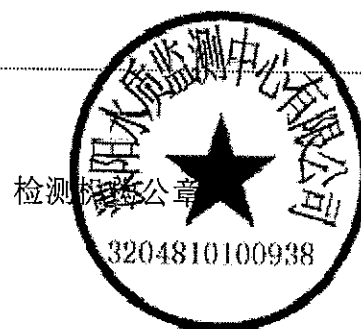

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220706-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	2	≤100
砷	mg/L	0.00035	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000130	≤0.001
硒	mg/L	0.00079	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.222	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.077	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0145	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0627	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.28	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.93	6.5~8.5
铝	mg/L	0.088	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	13.0	≤250
硫酸盐	mg/L	31.5	≤250
溶解性总固体	mg/L	127	≤1000
总硬度	mg/L	90.8	≤450

* * * 接下页 * * *

此复印件用于报送溧阳市水利局,再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220706-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.44	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.50	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0023	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0015	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.29	≤1.0
三氯乙醛*	mg/L	0.0013	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送溧阳市
水利局 再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-220706-10

采样地点: 高铁站
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.7.6
检测日期: 2022.7.6~2022.7.25
报告日期: 2022.7.25

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 李丽


编制日期: 2022.7.25

审核人: 李

审核日期: 2022.7.26

签发人: 李

签发日期: 2022.7.25

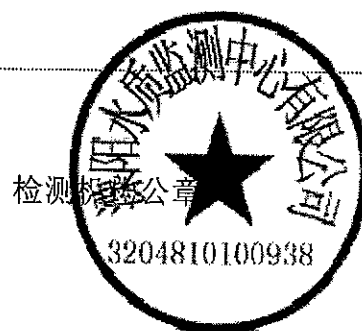

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220706-10

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.00032	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000144	≤0.001
硒	mg/L	0.00081	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.217	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.137	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0104	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0161	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.22	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.84	6.5~8.5
铝	mg/L	0.089	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	12.3	≤250
硫酸盐	mg/L	28.6	≤250
溶解性总固体	mg/L	121	≤1000
总硬度	mg/L	85.8	≤450

* * * 接下页 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LG-220706-10

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.36	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.05	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0043	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0014	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.25	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送溧阳市
水利局，再次复印无效

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-220706-11

采样地点: 古渎医院
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022. 7. 6
检测日期: 2022. 7. 6~2022. 7. 25
报告日期: 2022. 7. 25

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.7.25

审核人: 孙

审核日期: 2022.7.25

签发人: 孙

签发日期: 2022.7.25

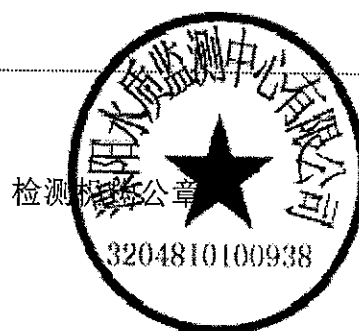

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220706-11

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	12	≤100
砷	mg/L	0.00046	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000112	≤0.001
硒	mg/L	0.00083	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.216	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.124	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0036	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0157	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.31	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.80	6.5~8.5
铝	mg/L	0.076	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	12.1	≤250
硫酸盐	mg/L	28.7	≤250
溶解性总固体	mg/L	123	≤1000
总硬度	mg/L	85.8	≤450
* * * 接下页 * * *			

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-220706-11

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.32	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.05	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0014	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0015	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.10	≤1
三氯乙醛*	mg/L	0.0027	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220706-12

采样地点: 后六小学
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.7.6
检测日期: 2022.7.6~2022.7.25
报告日期: 2022.7.25

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽敏


编制日期: 2022.7.25

审核人: 孙

审核日期: 2022.7.25

签发人: 孙

签发日期: 2022.7.25

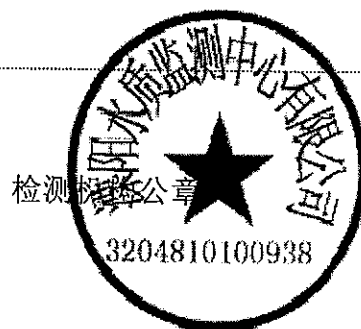

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-220706-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.00072	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000086	≤0.001
硒	mg/L	0.00088	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.238	≤1.0
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.133	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0098	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0221	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.38	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.94	6.5~8.5
铝	mg/L	0.077	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	12.2	≤250
硫酸盐	mg/L	28.8	≤250
溶解性总固体	mg/L	119	≤1000
总硬度	mg/L	84.8	≤450

* * * 接下页 * * *

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220706-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.38	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0038	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0015	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.24	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送溧阳市
水利局，再次复印无效。

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-220706-13

采样地点: 上黄水管站
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.7.6
检测日期: 2022.7.6~2022.7.25
报告日期: 2022.7.25

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.7.25

审核人: 王

审核日期: 2022.7.25

签发人: 王

签发日期: 2022.7.25

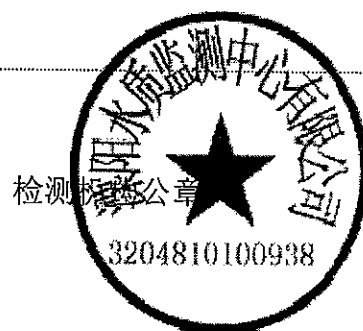

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220706-13

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.00044	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000089	≤0.001
硒	mg/L	0.00078	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.228	≤1.0
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.140	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0085	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚硝酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0219	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.21	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.88	6.5~8.5
铝	mg/L	0.072	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	12.4	≤250
硫酸盐	mg/L	28.9	≤250
溶解性总固体	mg/L	120	≤1000
总硬度	mg/L	85.8	≤450

* * * 接下页 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-220706-13

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.28	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.05	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0037	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0013	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.22	≤0.1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
pH	GB/T5750.4-2006 (5.1)	PHS-3C酸度计
氯化物	GB/T5750.5-2006 (2.2)	ICS-2100离子色谱仪
硫酸盐	GB/T5750.5-2006 (1.2)	
氟化物	GB/T5750.5-2006 (3.2)	
溴酸盐	GB/T5750.10-2006 (14.1)	
氯酸盐、亚氯酸盐	GB/T5750.10-2006 (13.2)	
硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (5.3)	
	GB/T5750.5-2006 (5.1)	T6新锐分光光度计
亚硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (10.1)	
甲醛	GB/T5750.10-2006 (6.1)	
铝	GB/T5750.6-2006 (1.1)	
氨氮	GB/T5750.5-2006 (9.1)	TU1900紫外可见分光光度计
挥发酚类	GB/T5750.4-2006(9.1)	
氰化物	GB/T5750.5-2006(4.1)	
硫化物	GB/T 5750.5-2006 (6.1)	
阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2006(10.1)	
铬(六价)	GB/T5750.6-2006(10.1)	PF5-2原子荧光光度计
砷	GB/T5750.6-2006(6.1)	
硒	GB/T5750.6-2006(7.1)	
汞	GB/T5750.6-2006(8.1)	A3AFG-13原子吸收分光光度计
铁	GB/T5750.6-2006(2.1)	
锰	GB/T5750.6-2006(3.1)	
铜	GB/T5750.6-2006(4.2)	
锌	GB/T5750.6-2006(5.1)	ICE3400原子吸收分光光度计
铅	GB/T5750.6-2006(11.1)	
镉	GB/T5750.6-2006(9.1)	GNP-9080隔水式恒温培养箱
耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (3.1)	
大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006(4.1)	DHP9272电热恒温培养箱
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (2.1)	
菌落总数	GB/T5750.12-2006(1.1)	DR300臭氧仪
臭氧	GB/T5750.11-2006(5.3)	
游离氯	GB/T5750.11-2006(1.2)	---
耗氧量	GB/T5750.7-2006 (1.1)	---
浑浊度	GB/T5750.4-2006(2.1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2006(1.1)	---
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006(4.1)	---

* * * 接下页 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
臭和味	GB/T5750.4-2006(3.1)	——
三氯甲烷、四氯化碳、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷	GB/T5750.8-2006(1.2)	7890A气相色谱仪
三氯乙醛	GB/T5750.10-2006(8.1)	
林丹、敌敌畏、滴滴涕	GB/T5750.9-2006(1.2)	
溶解性总固体	GB/T5750.4-2006(8.1)	DHG电热恒温鼓风干燥箱
总硬度	GB/T5750.4-2006(7.1)	——

* * * 以 下 空 白 * * *