

171013000241

检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2209002

样品类别: 管网水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

说 明

1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写，不得涂改、增删。
2. 本报告经签字盖章后生效。（附页加盖骑缝章）
3. 对送检样品，本报告结果只对来样负责。
4. 本报告未经本中心同意，不得作为商品广告使用，不得部分复印。报告的复制件，由本中心加盖公章确认方为有效。
5. 对本报告有异议者，请于收到报告之日起十天内向本中心提出，逾期不予受理。

名称：溧阳水质监测中心有限公司

地址：溧阳市正昌路166号-2幢

邮编：213300

电话：0519-87290012

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-220905-01

采样地点: 二污厂
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.9.5
检测日期: 2022.9.5~2022.9.7
报告日期: 2022.9.7

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.9.7

审核人: 王

审核日期: 2022.9.7

签发人: 廖

签发日期: 2022.9.7

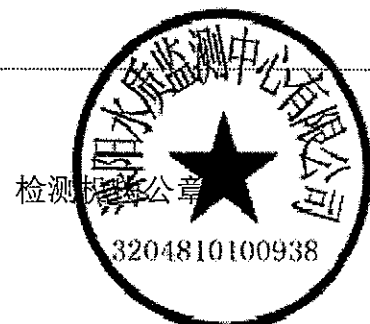

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220905-01

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.26	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.18	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220905-02

采样地点: 小圩新村
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.9.5
检测日期: 2022.9.5~2022.9.7
报告日期: 2022.9.7

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.9.7

审核人: 孙

审核日期: 2022.9.7

签发人: 孙

签发日期: 2022.9.7

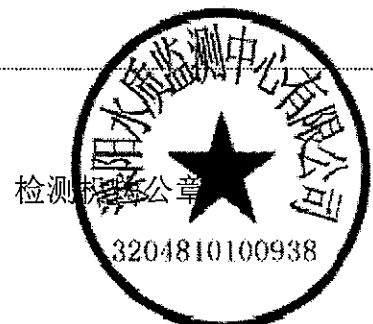

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：LG-220905-02

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.40	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.20	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220905-03

采样地点: 正阳燃气
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.9.5
检测日期: 2022.9.5~2022.9.7
报告日期: 2022.9.7

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2022.9.7

审核人: 孙

审核日期: 2022.9.7

签发人: 孙

签发日期: 2022.9.7



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-220905-03

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.20	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.24	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧水水利局 再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220905-04

采样地点: 中央华庭
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.9.5
检测日期: 2022.9.5~2022.9.7
报告日期: 2022.9.7

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.9.7

审核人: 古

审核日期: 2022.9.7

签发人: 蔡

签发日期: 2022.9.7

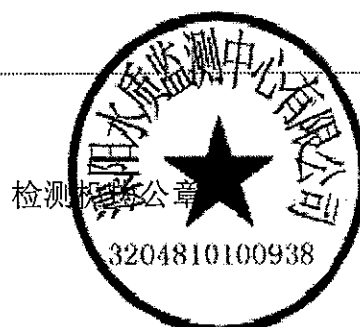

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220905-04

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.31	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.16	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-220905-05

采样地点: 中天不锈钢
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.9.5
检测日期: 2022.9.5~2022.9.7
报告日期: 2022.9.7

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.9.7

审核人: 古军

审核日期: 2022.9.7

签发人: 蒋华

签发日期: 2022.9.7

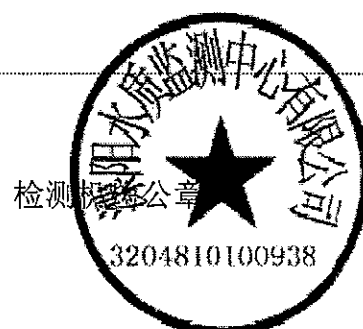

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-220905-05

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.20	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.05	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	≤100	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.26	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220905-06

采样地点: 上黄学校
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.9.5
检测日期: 2022.9.5~2022.9.7
报告日期: 2022.9.7

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.9.7

审核人: 王

审核日期: 2022.9.7

签发人: 王

签发日期: 2022.9.7

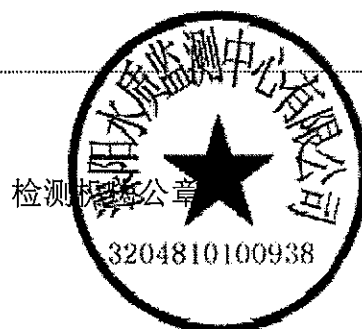

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-220905-06

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.46	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.16	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局,再次复印无效

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司


检 测 报 告

检测依据及主要仪器：

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
耗氧量	GB/T5750.7-2006 (1.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2006 (2.1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2006 (1.1)	——
臭和味	GB/T5750.4-2006 (3.1)	——
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (2.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2006 (1.1)	
游离氯	GB/T5750.11-2006 (1.2)	——

* * * 以 下 空 白 * * *

171016080241



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2209003

样品类别: 出厂水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧阳水质监测中心有限公司

说 明

1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写，不得涂改、增删。
2. 本报告经签字盖章后生效。（附页加盖骑缝章）
3. 对送检样品，本报告结果只对来样负责。
4. 本报告未经本中心同意，不得作为商品广告使用，不得部分复印。报告的复制件，由本中心加盖公章确认方为有效。
5. 对本报告有异议者，请于收到报告之日起十天内向本中心提出，逾期不予受理。

名称：溧阳水质监测中心有限公司

地址：溧阳市正昌路166号-2幢

邮编：213300

电话：0519-87290012

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LQ-220905-07

采样地点: 中心水厂出厂水
样品名称: 出厂水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.9.5
检测日期: 2022.9.5~2022.9.23
报告日期: 2022.9.23

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽敏


编制日期: 2022.9.23

审核人: 杨华

审核日期: 2022.9.23

签发人: 杨华

签发日期: 2022.9.23

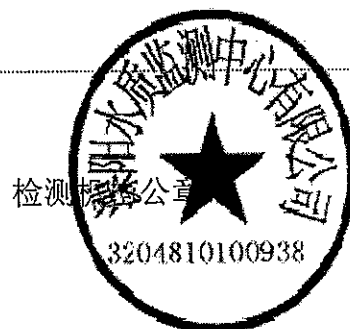

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LQ-220905-07

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.00049	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000035	≤0.001
硒	mg/L	0.00052	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.275	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.200	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0154	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚硝酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0284	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.19	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.54	6.5~8.5
铝	mg/L	0.046	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	15.8	≤250
硫酸盐	mg/L	25.2	≤250
溶解性总固体	mg/L	126	≤1000
总硬度	mg/L	95.9	≤450

* * * 接下页 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LQ-220905-07

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.02	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.70	≥0.3
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.3
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0036	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0016	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	—	0.33	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
pH	GB/T5750.4-2006 (5.1)	PHS-3C酸度计
氯化物	GB/T5750.5-2006 (2.2)	ICS-2100离子色谱仪
硫酸盐	GB/T5750.5-2006 (1.2)	
氟化物	GB/T5750.5-2006 (3.2)	
溴酸盐	GB/T5750.10-2006 (14.1)	
氯酸盐、亚氯酸盐	GB/T5750.10-2006 (13.2)	
硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (5.3)	T6新锐分光光度计
	GB/T5750.5-2006 (5.1)	
亚硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (10.1)	
甲醛	GB/T5750.10-2006 (6.1)	
铝	GB/T5750.6-2006 (1.1)	
氨氮	GB/T5750.5-2006 (9.1)	TU1900紫外可见分光光度计
挥发酚类	GB/T5750.4-2006 (9.1)	
氰化物	GB/T5750.5-2006 (4.1)	
硫化物	GB/T 5750.5-2006 (6.1)	
阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2006 (10.1)	
铬(六价)	GB/T5750.6-2006 (10.1)	PF5-2原子荧光光度计
砷	GB/T5750.6-2006 (6.1)	
硒	GB/T5750.6-2006 (7.1)	
汞	GB/T5750.6-2006 (8.1)	A3AFG-13原子吸收分光光度计
铁	GB/T5750.6-2006 (2.1)	
锰	GB/T5750.6-2006 (3.1)	
铜	GB/T5750.6-2006 (4.2)	
锌	GB/T5750.6-2006 (5.1)	ICE3400原子吸收分光光度计
铅	GB/T5750.6-2006 (11.1)	
镉	GB/T5750.6-2006 (9.1)	GNP-9080隔水式恒温培养箱
耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (3.1)	
大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006 (4.1)	DHP9272电热恒温培养箱
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (2.1)	
菌落总数	GB/T5750.12-2006 (1.1)	DR300臭氧仪
臭氧	GB/T5750.11-2006 (5.3)	
游离氯	GB/T5750.11-2006 (1.2)	——
耗氧量	GB/T5750.7-2006 (1.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2006 (2.1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2006 (1.1)	——
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 (4.1)	——

* * * 接下页 * * *



溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
臭和味	GB/T5750.4-2006(3.1)	——
三氯甲烷、四氯化碳、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷	GB/T5750.8-2006(1.2)	7890A气相色谱仪
三氯乙醛	GB/T5750.10-2006(8.1)	
林丹、敌敌畏、滴滴涕	GB/T5750.9-2006(1.2)	
溶解性总固体	GB/T5750.4-2006(8.1)	DHG电热恒温鼓风干燥箱
总硬度	GB/T5750.4-2006(7.1)	——

* * * 以 下 空 白 * * *



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2209004

样品类别: 管网末梢水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

说 明

1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写，不得涂改、增删。
2. 本报告经签字盖章后生效。（附页加盖骑缝章）
3. 对送检样品，本报告结果只对来样负责。
4. 本报告未经本中心同意，不得作为商品广告使用，不得部分复印。报告的复制件，由本中心加盖公章确认方为有效。
5. 对本报告有异议者，请于收到报告之日起十天内向本中心提出，逾期不予受理。

名称：溧阳水质监测中心有限公司

地址：溧阳市正昌路166号-2幢

邮编：213300

电话：0519-87290012

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-220905-08

采样地点: 新昌医院
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.9.5
检测日期: 2022.9.5~2022.9.23
报告日期: 2022.9.23

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.9.23

审核人: 古华

审核日期: 2022.9.23

签发人: 古华

签发日期: 2022.9.23

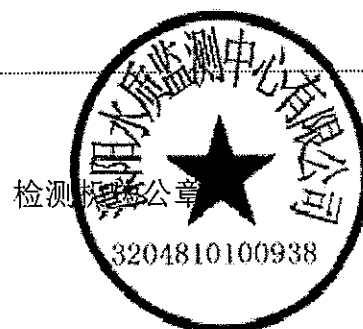

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220905-08

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.00062	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000031	≤0.001
硒	mg/L	0.00051	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.270	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.202	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0122	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0235	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.18	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.70	6.5~8.5
铝	mg/L	0.040	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	15.5	≤250
硫酸盐	mg/L	25.0	≤250
溶解性总固体	mg/L	130	≤1000
总硬度	mg/L	99.9	≤450

* * * 接下页 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LG-220905-08

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.10	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0038	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0022	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	---	0.29	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220905-09

采样地点: 岗头新村
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.9.5
检测日期: 2022.9.5~2022.9.23
报告日期: 2022.9.23

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文

编制日期: 2022.9.23

审核人: 王

审核日期: 2022.9.23

签发人: 蒋华

签发日期: 2022.9.23



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-220905-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.00041	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000026	≤0.001
硒	mg/L	0.00077	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.330	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.192	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0199	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0268	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.23	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.82	6.5~8.5
铝	mg/L	0.042	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	16.1	≤250
硫酸盐	mg/L	24.6	≤250
溶解性总固体	mg/L	131	≤1000
总硬度	mg/L	98.9	≤450

* * * 接下页 * * *

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-220905-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.16	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0038	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0019	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.41	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220905-10

采样地点: 高铁站
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.9.5
检测日期: 2022.9.5~2022.9.23
报告日期: 2022.9.23

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.9.23

审核人: 王

审核日期: 2022.9.23

签发人: 李

签发日期: 2022.9.23

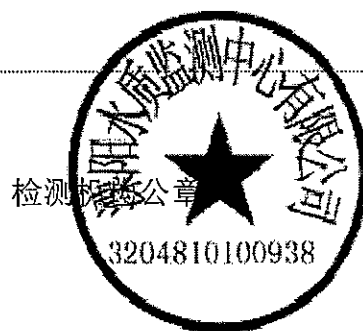

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-220905-10

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.00079	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000029	≤0.001
硒	mg/L	0.00071	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.290	≤1.0
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.192	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0125	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0269	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.31	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.64	6.5~8.5
铝	mg/L	0.051	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	16.2	≤250
硫酸盐	mg/L	24.9	≤250
溶解性总固体	mg/L	129	≤1000
总硬度	mg/L	95.9	≤450

* * * 接下页 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LG-220905-10

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.12	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0035	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0031	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	0.0081	≤0.1
三卤甲烷*	—	0.38	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送溧阳市
水利局 再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220905-11

采样地点: 古渎医院
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.9.5
检测日期: 2022.9.5~2022.9.23
报告日期: 2022.9.23

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.9.23

审核人: 古

审核日期: 2022.9.23

签发人: 孙

签发日期: 2022.9.23

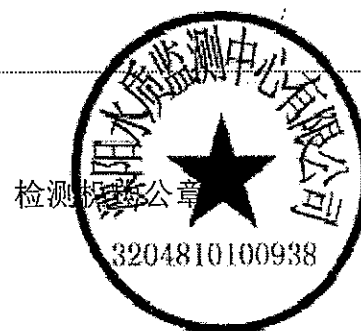

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220905-11

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.00055	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000034	≤0.001
硒	mg/L	0.00065	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.270	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.191	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0107	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0221	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.24	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.91	6.5~8.5
铝	mg/L	0.042	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	15.6	≤250
硫酸盐	mg/L	24.5	≤250
溶解性总固体	mg/L	128	≤1000
总硬度	mg/L	94.8	≤450

* * * 接下页 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220905-11

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.12	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0036	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0022	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.26	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-220905-12

采样地点: 后六小学
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.9.5
检测日期: 2022.9.5~2022.9.23
报告日期: 2022.9.23

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.9.23

审核人: 王

审核日期: 2022.9.23

签发人: 王

签发日期: 2022.9.23

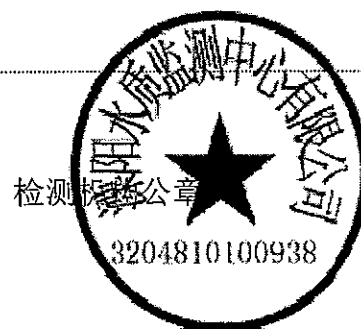

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220905-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.00071	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000036	≤0.001
硒	mg/L	0.00054	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.273	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.205	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0194	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0268	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.27	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.81	6.5~8.5
铝	mg/L	0.043	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	16.1	≤250
硫酸盐	mg/L	24.9	≤250
溶解性总固体	mg/L	126	≤1000
总硬度	mg/L	92.8	≤450

* * * 接下页 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-220905-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.08	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0046	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0019	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.42	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-220905-13

采样地点: 上黄水管站
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.9.5
检测日期: 2022.9.5~2022.9.23
报告日期: 2022.9.23

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.9.23

审核人: 王

审核日期: 2022.9.23

签发人: 蒋华

签发日期: 2022.9.23

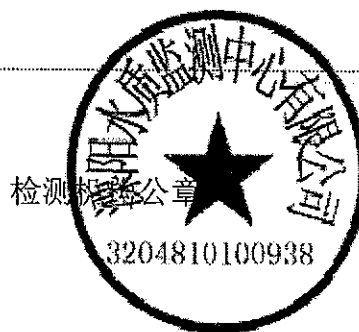

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-220905-13

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.00073	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000038	≤0.001
硒	mg/L	0.00062	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.254	≤1.0
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.187	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0162	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0232	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.22	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.73	6.5~8.5
铝	mg/L	0.044	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	15.3	≤250
硫酸盐	mg/L	27.3	≤250
溶解性总固体	mg/L	129	≤1000
总硬度	mg/L	92.8	≤450

* * * 接下页 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-220905-13

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.14	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0050	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0026	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.38	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送溧阳市
水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
pH	GB/T5750.4-2006 (5.1)	PHS-3C酸度计
氯化物	GB/T5750.5-2006 (2.2)	ICS-2100离子色谱仪
硫酸盐	GB/T5750.5-2006 (1.2)	
氟化物	GB/T5750.5-2006 (3.2)	
溴酸盐	GB/T5750.10-2006 (14.1)	
氯酸盐、亚氯酸盐	GB/T5750.10-2006 (13.2)	
硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (5.3)	
	GB/T5750.5-2006 (5.1)	T6新锐分光光度计
亚硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (10.1)	
甲醛	GB/T5750.10-2006 (6.1)	
铝	GB/T5750.6-2006 (1.1)	
氨氮	GB/T5750.5-2006 (9.1)	
挥发酚类	GB/T5750.4-2006 (9.1)	TU1900紫外可见分光光度计
氰化物	GB/T5750.5-2006 (4.1)	
硫化物	GB/T 5750.5-2006 (6.1)	
阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2006 (10.1)	
铬(六价)	GB/T5750.6-2006 (10.1)	
砷	GB/T5750.6-2006 (6.1)	PF5-2原子荧光光度计
硒	GB/T5750.6-2006 (7.1)	
汞	GB/T5750.6-2006 (8.1)	
铁	GB/T5750.6-2006 (2.1)	A3AFG-13原子吸收分光光度计
锰	GB/T5750.6-2006 (3.1)	
铜	GB/T5750.6-2006 (4.2)	
锌	GB/T5750.6-2006 (5.1)	
铅	GB/T5750.6-2006 (11.1)	ICE3400原子吸收分光光度计
镉	GB/T5750.6-2006 (9.1)	
耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (3.1)	GNP-9080隔水式恒温培养箱
大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006 (4.1)	
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (2.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2006 (1.1)	
臭氧	GB/T5750.11-2006 (5.3)	DR300臭氧仪
游离氯	GB/T5750.11-2006 (1.2)	——
耗氧量	GB/T5750.7-2006 (1.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2006 (2.1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2006 (1.1)	——
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 (4.1)	——

* * * 接下页 * * *

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
臭和味	GB/T5750.4-2006(3.1)	——
三氯甲烷、四氯化碳、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷	GB/T5750.8-2006(1.2)	7890A气相色谱仪
三氯乙醛	GB/T5750.10-2006(8.1)	
林丹、敌敌畏、滴滴涕	GB/T5750.9-2006(1.2)	
溶解性总固体	GB/T5750.4-2006(8.1)	DHG电热恒温鼓风干燥箱
总硬度	GB/T5750.4-2006(7.1)	——

* * * 以 下 空 白 * * *