

检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2211002

样品类别: 管网水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-221102-01

采样地点: 二污厂
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.11.2
检测日期: 2022.11.2~2022.11.4
报告日期: 2022.11.4

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.11.4

审核人: 孙

审核日期: 2022.11.4

签发人: 孙

签发日期: 2022.11.4

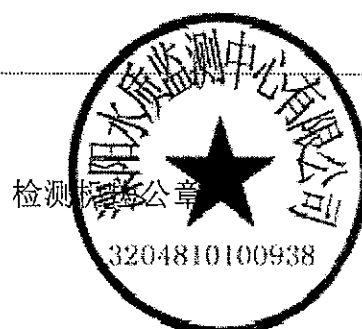

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：LG-221102-01

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.16	≤1
臭和味	---	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.40	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.20	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-221102-02

采样地点: 小圩新村
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.11.2
检测日期: 2022.11.2~2022.11.4
报告日期: 2022.11.4

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2022.11.4

审核人: 孙

审核日期: 2022.11.4

签发人: 孙

签发日期: 2022.11.4



溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-221102-02

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.17	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.22	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-221102-03

采样地点: 正阳燃气
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.11.2
检测日期: 2022.11.2~2022.11.4
报告日期: 2022.11.4

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.11.4

审核人: 王

审核日期: 2022.11.4

签发人: 薛华

签发日期: 2022.11.4

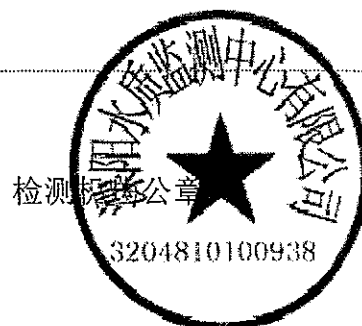

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：LG-221102-03

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.15	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.32	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-221102-04

采样地点: 中央华庭
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.11.2
检测日期: 2022.11.2~2022.11.4
报告日期: 2022.11.4

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2022.11.4

审核人: 一

审核日期: 2022.11.4

签发人: 薛

签发日期: 2022.11.4



溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：LG-221102-04

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.19	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.05	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.16	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-221102-05

采样地点: 中天不锈钢
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.11.2
检测日期: 2022.11.2~2022.11.4
报告日期: 2022.11.4

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2022.11.4

审核人: 王

审核日期: 2022.11.4

签发人: 王

签发日期: 2022.11.4



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-221102-05

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.15	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.30	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-221102-06

采样地点: 上黄学校
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.11.2
检测日期: 2022.11.2~2022.11.4
报告日期: 2022.11.4

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.11.4

审核人: 王

审核日期: 2022.11.4

签发人: 王

签发日期: 2022.11.4

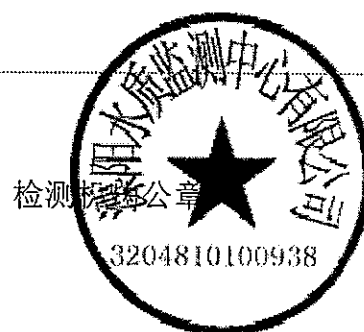

溧阳水质监测中心有限公司


检测 报 告

样品编号：LG-221102-06

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.16	≤1
臭和味	-----	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.05	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.26	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1

* * * 以 下 空 白 * * *

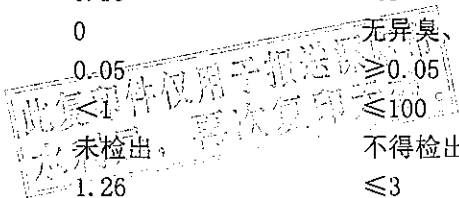


溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
耗氧量	GB/T5750.7-2006 (1.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2006 (2.1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2006 (1.1)	——
臭和味	GB/T5750.4-2006 (3.1)	——
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (2.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2006 (1.1)	
游离氯	GB/T5750.11-2006 (1.2)	——

* * * 以 下 空 白 * * *



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2211003

样品类别: 出厂水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LQ-221102-07

采样地点: 中心水厂出厂水
样品名称: 出厂水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.11.2
检测日期: 2022.11.2~2022.11.21
报告日期: 2022.11.24

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.11.24

审核人: 王

审核日期: 2022.11.24

签发人: 郭华

签发日期: 2022.11.24

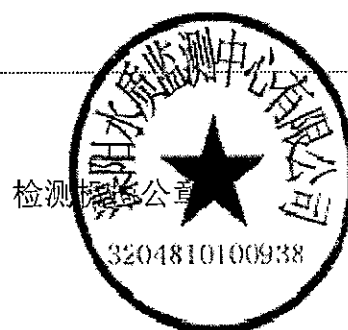

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LQ-221102-07

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.00022	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000038	≤0.001
硒	mg/L	0.00041	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.274	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.131	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0115	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0330	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.17	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.73	6.5~8.5
铝	mg/L	0.046	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	13.0	≤250
硫酸盐	mg/L	27.7	≤250
溶解性总固体	mg/L	136	≤1000
总硬度	mg/L	89.8	≤450

* * * 接下页 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LQ-221102-07

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.12	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.40	≥0.3
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.3
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0022	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0007	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.24	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
pH	GB/T5750.4-2006 (5.1)	PHS-3C酸度计
氯化物	GB/T5750.5-2006 (2.2)	ICS-2100离子色谱仪
硫酸盐	GB/T5750.5-2006 (1.2)	
氟化物	GB/T5750.5-2006 (3.2)	
溴酸盐	GB/T5750.10-2006 (14.1)	
氯酸盐、亚氯酸盐	GB/T5750.10-2006 (13.2)	
硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (5.3)	T6新锐分光光度计
	GB/T5750.5-2006 (5.1)	
亚硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (10.1)	
甲醛	GB/T5750.10-2006 (6.1)	
铝	GB/T5750.6-2006 (1.1)	
氨氮	GB/T5750.5-2006 (9.1)	TU1900紫外可见分光光度计
挥发酚类	GB/T5750.4-2006 (9.1)	
氰化物	GB/T5750.5-2006 (4.1)	
硫化物	GB/T 5750.5-2006 (6.1)	
阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2006 (10.1)	
铬 (六价)	GB/T5750.6-2006 (10.1)	PF5-2原子荧光光度计
砷	GB/T5750.6-2006 (6.1)	
硒	GB/T5750.6-2006 (7.1)	
汞	GB/T5750.6-2006 (8.1)	
铁	GB/T5750.6-2006 (2.1)	A3AFG-13原子吸收分光光度计
锰	GB/T5750.6-2006 (3.1)	
铜	GB/T5750.6-2006 (4.2)	
锌	GB/T5750.6-2006 (5.1)	
铅	GB/T5750.6-2006 (11.1)	ICE3400原子吸收分光光度计
镉	GB/T5750.6-2006 (9.1)	
耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (3.1)	GNP-9080隔水式恒温培养箱
大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006 (4.1)	
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (2.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2006 (1.1)	
臭氧	GB/T5750.11-2006 (5.3)	DR300臭氧仪
游离氯	GB/T5750.11-2006 (1.2)	——
耗氧量	GB/T5750.7-2006 (1.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2006 (2.1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2006 (1.1)	——
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 (4.1)	——

* * * 接下页 * * *


溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告


检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
臭和味	GB/T5750.4-2006(3.1)	——
三氯甲烷、四氯化碳、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷	GB/T5750.8-2006(1.2)	7890A气相色谱仪
三氯乙醛	GB/T5750.10-2006(8.1)	
林丹、敌敌畏、滴滴涕	GB/T5750.9-2006(1.2)	
溶解性总固体	GB/T5750.4-2006(8.1)	DHG电热恒温鼓风干燥箱
总硬度	GB/T5750.4-2006(7.1)	——

* * * 以 下 空 白 * * *



171013080241



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2211004

样品类别: 管网末梢水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-221102-08

采样地点: 新昌医院
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.11.2
检测日期: 2022.11.2~2022.11.21
报告日期: 2022.11.24

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文

编制日期: 2022.11.24


审核人: 许

审核日期: 2022.11.24

检测公章

签发人: 许

签发日期: 2022.11.24

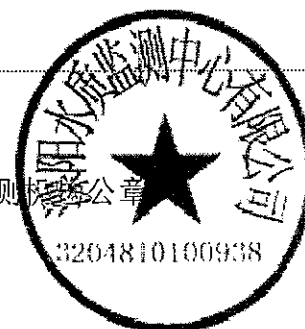

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-221102-08

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.00033	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000006	≤0.001
硒	mg/L	0.00064	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.259	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.125	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0162	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0241	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.26	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.62	6.5~8.5
铝	mg/L	0.040	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	14.4	≤250
硫酸盐	mg/L	27.7	≤250
溶解性总固体	mg/L	140	≤1000
总硬度	mg/L	94.8	≤450

* * * 接下页 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-221102-08

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.28	≤3
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.50	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0024	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0007	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	0.0096	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.41	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送溧阳市
水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-221102-09

采样地点: 岗头新村
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.11.2
检测日期: 2022.11.2~2022.11.21
报告日期: 2022.11.24

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.11.24

审核人: 孙华

审核日期: 2022.11.24

签发人: 孙华

签发日期: 2022.11.24

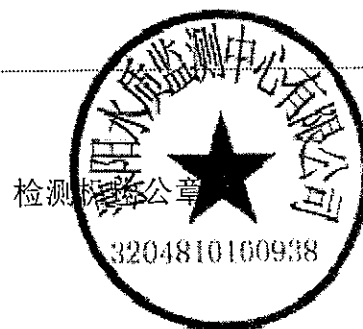

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-221102-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.00083	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000034	≤0.001
硒	mg/L	0.00067	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.254	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.216	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0082	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0219	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.36	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.82	6.5~8.5
铝	mg/L	0.034	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	8.61	≤250
硫酸盐	mg/L	32.5	≤250
溶解性总固体	mg/L	134	≤1000
总硬度	mg/L	146	≤450

* * * 接下页 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-221102-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.26	≤3
挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.40	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0019	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0010	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.18	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-221102-10

采样地点: 高铁站
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.11.2
检测日期: 2022.11.2~2022.11.21
报告日期: 2022.11.24

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.11.24

审核人: 孙

审核日期: 2022.11.24

签发人: 孙

签发日期: 2022.11.24

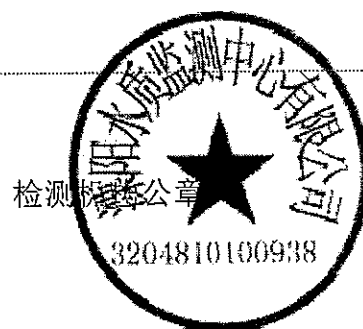

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-221102-10

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.00071	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000011	≤0.001
硒	mg/L	0.00074	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.273	≤1.0
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.139	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0105	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0215	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.25	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.76	6.5~8.5
铝	mg/L	0.036	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	13.0	≤250
硫酸盐	mg/L	28.0	≤250
溶解性总固体	mg/L	136	≤1000
总硬度	mg/L	138	≤450

* * * 接下页 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-221102-10

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.24	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.05	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0020	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0006	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	0.0068	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.28	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-221102-11

采样地点: 古渎医院
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.11.2
检测日期: 2022.11.2~2022.11.21
报告日期: 2022.11.24

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022-11-24

审核人: 王

审核日期: 2022-11-24

签发人: 王

签发日期: 2022.11.24

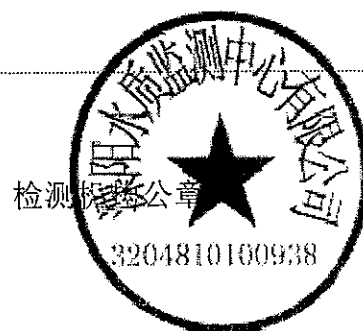

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-221102-11

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.00018	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000023	≤0.001
硒	mg/L	0.00086	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.258	≤1.0
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.129	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0099	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0211	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.16	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.70	6.5~8.5
铝	mg/L	0.033	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	13.1	≤250
硫酸盐	mg/L	27.8	≤250
溶解性总固体	mg/L	133	≤1000
总硬度	mg/L	128	≤450

* * * 接下页 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-221102-11

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.28	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0019	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0006	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.20	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-221102-12

采样地点: 后六小学
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.11.2
检测日期: 2022.11.2~2022.11.21
报告日期: 2022.11.24

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.11.24

审核人: 王

审核日期: 2022.11.24

签发人: 蒋华

签发日期: 2022.11.24

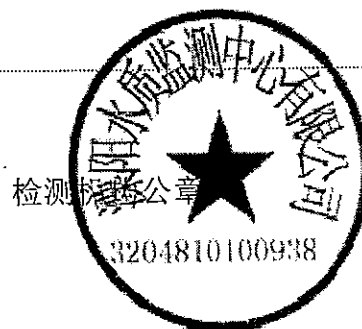

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-221102-12

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.00066	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000018	≤0.001
硒	mg/L	0.00063	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.270	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.132	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0148	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0232	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.17	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.83	6.5~8.5
铝	mg/L	0.038	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	14.0	≤250
硫酸盐	mg/L	28.7	≤250
溶解性总固体	mg/L	135	≤1000
总硬度	mg/L	145	≤450

* * * 接下页 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-221102-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.22	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.40	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0020	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0006	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.28	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-221102-13

采样地点: 上黄水管站
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.11.2
检测日期: 2022.11.2~2022.11.21
报告日期: 2022.11.24

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.11.24

审核人: 王

审核日期: 2022.11.24

签发人: 蒋华

签发日期: 2022.11.24

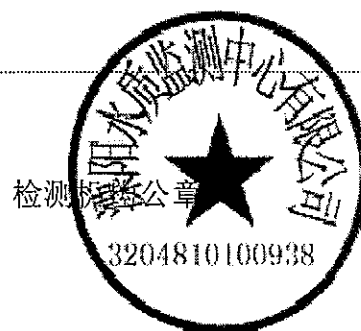

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-221102-13

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.00026	≤0.01
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.01
汞	mg/L	0.000017	≤0.001
硒	mg/L	0.00065	≤0.01
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.285	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.131	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0090	≤0.06
四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002
溴酸盐*	mg/L	<0.0050	≤0.01
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
亚氯酸盐*	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐*	mg/L	0.0200	≤0.7
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.21	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.69	6.5~8.5
铝	mg/L	0.039	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	13.0	≤250
硫酸盐	mg/L	28.7	≤250
溶解性总固体	mg/L	136	≤1000
总硬度	mg/L	133	≤450

* * * 接下页 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-221102-13

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
耗氧量	mg/L	1.30	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
一溴二氯甲烷*	mg/L	0.0014	≤0.06
二溴一氯甲烷*	mg/L	0.0005	≤0.1
三溴甲烷*	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷*	——	0.18	≤1
三氯乙醛*	mg/L	<0.0010	≤0.01
林丹*	mg/L	<0.0001	≤0.002
敌敌畏*	mg/L	<0.0001	≤0.001
滴滴涕*	mg/L	<0.0001	≤0.001
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送溧阳市
水利局 再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
pH	GB/T5750.4-2006 (5.1)	PHS-3C酸度计
氯化物	GB/T5750.5-2006 (2.2)	ICS-2100离子色谱仪
硫酸盐	GB/T5750.5-2006 (1.2)	
氟化物	GB/T5750.5-2006 (3.2)	
溴酸盐	GB/T5750.10-2006 (14.1)	
氯酸盐、亚氯酸盐	GB/T5750.10-2006 (13.2)	
硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (5.3)	T6新锐分光光度计
	GB/T5750.5-2006 (5.1)	
亚硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (10.1)	
甲醛	GB/T5750.10-2006 (6.1)	
铝	GB/T5750.6-2006 (1.1)	
氨氮	GB/T5750.5-2006 (9.1)	TU1900紫外可见分光光度计
挥发酚类	GB/T5750.4-2006 (9.1)	
氰化物	GB/T5750.5-2006 (4.1)	
硫化物	GB/T 5750.5-2006 (6.1)	
阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2006 (10.1)	
铬(六价)	GB/T5750.6-2006 (10.1)	PF5-2原子荧光光度计
砷	GB/T5750.6-2006 (6.1)	
硒	GB/T5750.6-2006 (7.1)	
汞	GB/T5750.6-2006 (8.1)	A3AFG-13原子吸收分光光度计
铁	GB/T5750.6-2006 (2.1)	
锰	GB/T5750.6-2006 (3.1)	
铜	GB/T5750.6-2006 (4.2)	
锌	GB/T5750.6-2006 (5.1)	
铅	GB/T5750.6-2006 (11.1)	ICE3400原子吸收分光光度计
镉	GB/T5750.6-2006 (9.1)	
耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (3.1)	GNP-9080隔水式恒温培养箱
大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006 (4.1)	
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (2.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2006 (1.1)	
臭氧	GB/T5750.11-2006 (5.3)	DR300臭氧仪
游离氯	GB/T5750.11-2006 (1.2)	——
耗氧量	GB/T5750.7-2006 (1.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2006 (2.1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2006 (1.1)	——
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 (4.1)	——

* * * 接下页 * * *


溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
臭和味	GB/T5750.4-2006(3.1)	---
三氯甲烷、四氯化碳、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷	GB/T5750.8-2006(1.2)	7890A气相色谱仪
三氯乙醛	GB/T5750.10-2006(8.1)	
林丹、敌敌畏、滴滴涕	GB/T5750.9-2006(1.2)	
溶解性总固体	GB/T5750.4-2006(8.1)	DHG电热恒温鼓风干燥箱
总硬度	GB/T5750.4-2006(7.1)	---

* * * 以 下 空 白 * * *



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YB2211004

样品类别: 水源水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

说 明

1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写，不得涂改、增删。
2. 本报告经签字盖章后生效。（附页加盖骑缝章）
3. 对送检样品，本报告结果只对来样负责。
4. 本报告未经本中心同意，不得作为商品广告使用，不得部分复印。报告的复制件，由本中心加盖公章确认方为有效。
5. 对本报告有异议者，请于收到报告之日起十天内向本中心提出，逾期不予受理。

名称：溧阳水质监测中心有限公司

地址：溧阳市正昌路166号-2幢

邮编：213300

电话：0519-87290012

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: TY-221102-02

采样地点: 天目湖水厂原水采样点
样品名称: 水源水
样品性状: 浑浊液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.11.02
检测日期: 2022.11.02~2022.11.21
报告日期: 2022.11.21

评价依据: 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 (III)

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002 (III) 限值要求。

注: 加*号项目 (石油类、硫化物、藻类总数、溴化物) 为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 蔺嘉萍


编制日期: 2022.11.21

审核人: 孙

审核日期: 2022.11.21

签发人: 蔺

签发日期: 2022.11.21

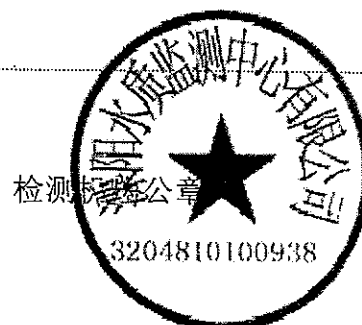

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: TY-221102-02

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
水温	℃	22.1	——
pH	无量纲	7.79	6~9
溶解氧	mg/L	7.32	≥5
高锰酸盐指数	mg/L	2.52	≤6
化学需氧量	mg/L	<16	≤20
五日生化需氧量	mg/L	<2	≤4
氨氮	mg/L	0.14	≤1.0
总磷(以P计)	mg/L	0.02	≤0.05
总氮(以N计)	mg/L	0.49	≤1.0
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氟化物(以F ⁻ 计)	mg/L	0.246	≤1.0
硒	mg/L	0.00093	≤0.01
砷	mg/L	0.00090	≤0.05
汞	mg/L	0.000003	≤0.001
镉	mg/L	<0.001	≤0.005
铬(六价)	mg/L	0.007	≤0.05
铅	mg/L	<0.003	≤0.05
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.2
挥发酚	mg/L	<0.002	≤0.005
石油类*	mg/L	<0.04	≤0.05
阴离子表面活性剂	mg/L	<0.10	≤0.2
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.2
粪大肠菌群	个/L	60	≤10000
硫酸盐(以SO ₄ ²⁻ 计)	mg/L	32.2	≤250
氯化物(以Cl ⁻ 计)	mg/L	4.30	≤250
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.213	≤10
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
浑浊度	NTU	3.51	——
肉眼可见物	——	有细砂	——
色度	铂钴色度单位	10	——
臭和味	——	2	——

* * * 接下页 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：TY-221102-02

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
菌落总数	CFU/mL	1600	——
总大肠菌群	个/L	690	——
藻类总数*	万个/L	570	——
溴化物*	mg/L	0.0236	——
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
水温	GB/T13195-1991	——
pH	GB/T5750.4-2006 (5.1)	PHS-3C酸度计
溶解氧	GB/T7489-1987	——
氯化物	GB/T5750.5-2006 (2.2)	ICS-2100离子色谱仪
硫酸盐	GB/T5750.5-2006 (1.2)	
氟化物	GB/T5750.5-2006 (3.2)	
溴化物	GB/T5750.10-2006 (13.2)	
硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (5.3)	
	GB/T5750.5-2006 (5.1)	T6新锐分光光度计
氨氮	HJ535-2009	
总氮	HJ636-2012	TU1900紫外可见分光光度计
总磷	GB/T11893-1989	
挥发酚	GB/T5750.4-2006 (9.1)	
氰化物	GB/T5750.5-2006 (4.1)	
硫化物	GB/T 5750.5-2006 (6.1)	
阴离子表面活性剂	GB/T5750.4-2006 (10.1)	
铬 (六价)	GB/T5750.6-2006 (10.1)	
石油类	HJ970-2018	
砷	GB/T5750.6-2006 (6.1)	PF5-2原子荧光光度计
硒	GB/T5750.6-2006 (7.1)	
汞	GB/T5750.6-2006 (8.1)	
铁	GB/T5750.6-2006 (2.1)	A3AFG-13原子吸收分光光度计
锰	GB/T5750.6-2006 (3.1)	
铜	GB/T5750.6-2006 (4.2)	
锌	GB/T5750.6-2006 (5.1)	
铅	GB/T5750.6-2006 (11.1)	ICE3400原子吸收分光光度计
镉	GB/T5750.6-2006 (9.1)	
粪大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (3.1)	GNP-9080隔水式恒温培养箱
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (2.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2006 (1.1)	
生化需氧量	HJ505-2009	250B生化培养箱
化学需氧量	HJ828-2017	顺昕1200C回流消解仪
高锰酸盐指数	GB/T5750.7-2006 (1.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2006 (2.1)	2100P便捷式浊度仪
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 (4.1)	——
色度	GB/T5750.4-2006 (1.1)	——

* * * 接下页 * * *

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
臭和味	GB/T5750.4-2006(3.1)	---
藻类总数	《水和废水监测分析方法》(第四版)浮游生物的测定	CX31双目显微镜

* * * 以 下 空 白 * * *