



171013080241

检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2301002

样品类别: 管网水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-230109-01

采样地点: 二污厂

样品名称: 管网水

样品性状: 无色透明

检测性质: 委托

采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司

采样日期: 2023.1.9

检测日期: 2023.1.9~2023.1.11

报告日期: 2023.1.11

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽


编制日期: 2023.1.11

审核人: 孙

审核日期: 2023.1.11

签发人: 孙

签发日期: 2023.1.11

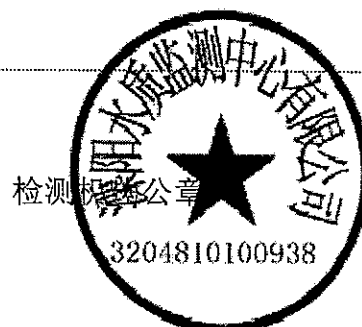

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-230109-01

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.30	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.36	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-230109-02

采样地点: 小圩新村

样品名称: 管网水

样品性状: 无色透明

检测性质: 委托

采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司

采样日期: 2023.1.9

检测日期: 2023.1.9~2023.1.11

报告日期: 2023.1.11

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2023.1.11

审核人: 孙

审核日期: 2023.1.11

签发人: 蒋华

签发日期: 2023.1.11

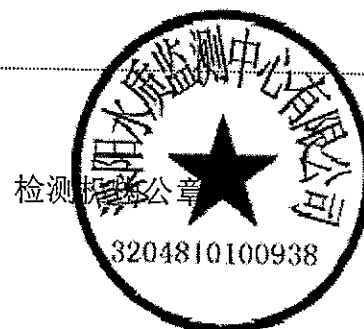

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-230109-02

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.27	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.35	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-230109-03

采样地点: 正阳燃气
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2023.1.9
检测日期: 2023.1.9~2023.1.11
报告日期: 2023.1.11

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.1.11

审核人: 叶

审核日期: 2023.1.11

签发人: 蒋华

签发日期: 2023.1.11



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-230109-03

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.25	≤1
臭和味	—	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.39	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-230109-04

采样地点: 中央华庭

样品名称: 管网水

样品性状: 无色透明

检测性质: 委托

采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司

采样日期: 2023.1.9

检测日期: 2023.1.9~2023.1.11

报告日期: 2023.1.11

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.1.11

审核人: 仝

审核日期: 2023.1.11

签发人: 仝

签发日期: 2023.1.11



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-230109-04

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.32	≤1
臭和味	—	0	无臭、异味
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.33	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-230109-05

采样地点: 中天不锈钢
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2023.1.9
检测日期: 2023.1.9~2023.1.11
报告日期: 2023.1.11

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2023.1.11

审核人: 孙

审核日期: 2023.1.11

签发人: 孙

签发日期: 2023.1.11

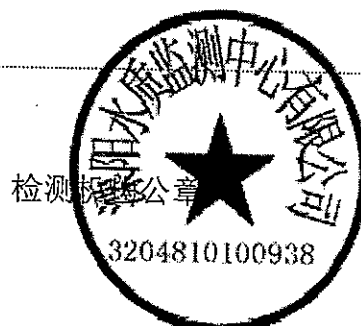

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-230109-05

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.41	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.43	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-230109-06

采样地点: 上黄学校
样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2023.1.9
检测日期: 2023.1.9~2023.1.11
报告日期: 2023.1.11

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2023.1.11

审核人: 李

审核日期: 2023.1.11

签发人: 李

签发日期: 2023.1.11

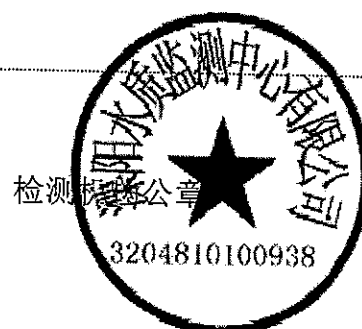

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-230109-06

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.33	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	≤1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.37	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *



溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
耗氧量	GB/T5750.7-2006 (1.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2006 (2.1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2006 (1.1)	——
臭和味	GB/T5750.4-2006 (3.1)	——
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (2.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2006 (1.1)	
游离氯	GB/T5750.11-2006 (1.2)	——

* * * 以 下 空 白 * * *



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2301003

样品类别: 出厂水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LQ-230109-07

采样地点: 中心水厂出厂水
样品名称: 出厂水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2023.1.9
检测日期: 2023.1.9~2023.1.18
报告日期: 2023.1.20

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽敏


编制日期: 2023.1.20

审核人: 李

审核日期: 2023.1.20

签发人: 李

签发日期: 2023.1.20

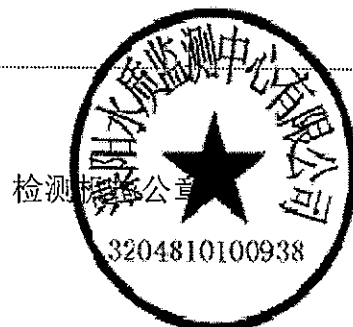

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LQ-230109-07

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.16	≤1
臭和味	—	0	无异臭、异味
肉眼可见物	—	无	无
pH	—	7.80	6.5~8.5
铝	mg/L	0.050	≤0.2
溶解性总固体	mg/L	128	≤1000
总硬度	mg/L	91.8	≤450
耗氧量	mg/L	1.33	≤3
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.40	≥0.3
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.3
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
pH	GB/T5750.4-2006 (5.1)	PHS-3C酸度计
氯化物	GB/T5750.5-2006 (2.2)	ICS-2100离子色谱仪
硫酸盐	GB/T5750.5-2006 (1.2)	
氟化物	GB/T5750.5-2006 (3.2)	
溴酸盐	GB/T5750.10-2006 (14.1)	
氯酸盐、亚氯酸盐	GB/T5750.10-2006 (13.2)	
硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (5.3)	
	GB/T5750.5-2006 (5.1)	T6新锐分光光度计
亚硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (10.1)	
甲醛	GB/T5750.10-2006 (6.1)	
铝	GB/T5750.6-2006 (1.1)	
氨氮	GB/T5750.5-2006 (9.1)	
挥发酚类	GB/T5750.4-2006 (9.1)	TU1900紫外可见分光光度计
氰化物	GB/T5750.5-2006 (4.1)	
硫化物	GB/T 5750.5-2006 (6.1)	
阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2006 (10.1)	
铬 (六价)	GB/T5750.6-2006 (10.1)	
砷	GB/T5750.6-2006 (6.1)	PF5-2原子荧光光度计
硒	GB/T5750.6-2006 (7.1)	
汞	GB/T5750.6-2006 (8.1)	
铁	GB/T5750.6-2006 (2.1)	A3AFG-13原子吸收分光光度计
锰	GB/T5750.6-2006 (3.1)	
铜	GB/T5750.6-2006 (4.2)	
锌	GB/T5750.6-2006 (5.1)	
铅	GB/T5750.6-2006 (11.1)	ICE3400原子吸收分光光度计
镉	GB/T5750.6-2006 (9.1)	
耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (3.1)	GNP-9080隔水式恒温培养箱
大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006 (4.1)	
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (2.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2006 (1.1)	
臭氧	GB/T5750.11-2006 (5.3)	DR300臭氧仪
游离氯	GB/T5750.11-2006 (1.2)	——
耗氧量	GB/T5750.7-2006 (1.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2006 (2.1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2006 (1.1)	——
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 (4.1)	——

* * * 接下页 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
臭和味	GB/T5750.4-2006(3.1)	——
三氯甲烷、四氯化碳、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷	GB/T5750.8-2006(1.2)	7890A气相色谱仪
三氯乙醛	GB/T5750.10-2006(8.1)	
林丹、敌敌畏、滴滴涕	GB/T5750.9-2006(1.2)	
溶解性总固体	GB/T5750.4-2006(8.1)	DHG电热恒温鼓风干燥箱
总硬度	GB/T5750.4-2006(7.1)	——

* * * 以 下 空 白 * * *

检 测 报 告

报告编号：LSJ-YA2301004

样品类别：管网末梢水

委托单位：溧阳水务集团有限公司

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-230109-08

采样地点: 新昌医院
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2023.1.9
检测日期: 2023.1.9~2023.1.18
报告日期: 2023.1.20

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.1.20

审核人: 孙

审核日期: 2023.1.20

签发人: 孙

签发日期: 2023.1.20



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-230109-08

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.29	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.83	6.5~8.5
铝	mg/L	0.041	≤0.2
溶解性总固体	mg/L	133	≤1000
总硬度	mg/L	96.9	≤450
耗氧量	mg/L	1.38	≤3
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-230109-09

采样地点: 岗头新村
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2023.1.9
检测日期: 2023.1.9~2023.1.18
报告日期: 2023.1.20

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2023.1.20

审核人: 孙

审核日期: 2023.1.20

签发人: 孙

签发日期: 2023.1.20

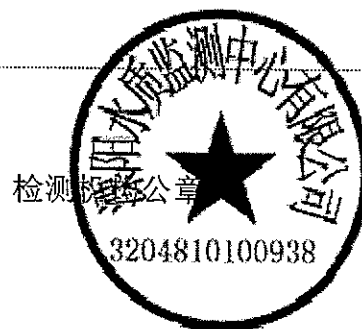

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-230109-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.27	≤1
臭和味	—	0	无异臭、异味
肉眼可见物	—	无	无
pH	—	7.77	6.5~8.5
铝	mg/L	0.035	≤0.2
溶解性总固体	mg/L	1373	≤1000
总硬度	mg/L	101	≤450
耗氧量	mg/L	1.32	≤3
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-230109-10

采样地点: 高铁站
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2023.1.9
检测日期: 2023.1.9~2023.1.18
报告日期: 2023.1.20

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2023.1.20

审核人: 胡

审核日期: 2023.1.20

签发人: 蒋牛

签发日期: 2023.1.20

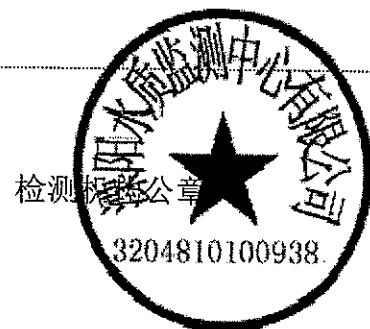

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-230109-10

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.19	≤1
臭和味	—	0	无异臭、异味
肉眼可见物	—	无	无
pH	—	7.84	6.5~8.5
铝	mg/L	0.040	≤0.2
溶解性总固体	mg/L	1315	≤1000
总硬度	mg/L	94.8	≤450
耗氧量	mg/L	1.34	≤3
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-230109-11

采样地点: 古渎医院
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2023.1.9
检测日期: 2023.1.9~2023.1.18
报告日期: 2023.1.20

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2023.1.20

审核人: 孙

审核日期: 2023.1.20

签发人: 孙

签发日期: 2023.1.20

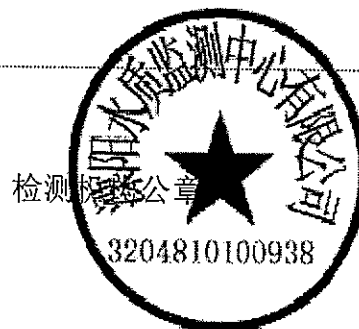

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-230109-11

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.26	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.76	6.5~8.5
铝	mg/L	0.036	≤0.2
溶解性总固体	mg/L	130	≤1000
总硬度	mg/L	93.8	≤450
耗氧量	mg/L	1.36	≤3
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-230109-12

采样地点: 后六小学
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2023.1.9
检测日期: 2023.1.9~2023.1.18
报告日期: 2023.1.20

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2023.1.20

审核人: 孙

审核日期: 2023.1.20

签发人: 孙

签发日期: 2023.1.20

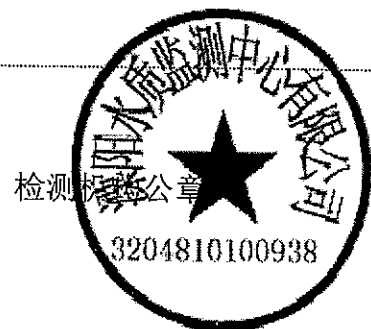

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-230109-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.25	≤1
臭和味	—	0	无异臭、异味
肉眼可见物	—	无	无
pH	—	7.81	6.5~8.5
铝	mg/L	0.041	≤0.2
溶解性总固体	mg/L	132	≤1000
总硬度	mg/L	96.9	≤450
耗氧量	mg/L	1.40	≤3
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-230109-13

采样地点: 上黄水管站
样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2023.1.9
检测日期: 2023.1.9~2023.1.18
报告日期: 2023.1.20

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐、臭氧、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、敌敌畏、林丹、滴滴涕、三氯乙醛、氨氮、硫化物)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2023.1.20

审核人: 孙

审核日期: 2023.1.20

签发人: 孙

签发日期: 2023.1.20

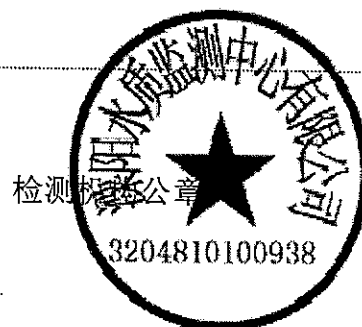

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-230109-13

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
甲醛*	mg/L	<0.05	≤0.9
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.20	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.85	6.5~8.5
铝	mg/L	0.035	≤0.2
溶解性总固体	mg/L	133	≤1000
总硬度	mg/L	97.9	≤450
耗氧量	mg/L	1.38	≤3
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	≤0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.10	≤0.3
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
臭氧*	mg/L	<0.01	≤0.02
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
硫化物*	mg/L	<0.02	≤0.02
亚硝酸盐	mg/L	<0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
pH	GB/T5750.4-2006 (5.1)	PHS-3C酸度计
氯化物	GB/T5750.5-2006 (2.2)	ICS-2100离子色谱仪
硫酸盐	GB/T5750.5-2006 (1.2)	
氟化物	GB/T5750.5-2006 (3.2)	
溴酸盐	GB/T5750.10-2006 (14.1)	
氯酸盐、亚氯酸盐	GB/T5750.10-2006 (13.2)	
硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (5.3)	
	GB/T5750.5-2006 (5.1)	T6新锐分光光度计
亚硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (10.1)	
甲醛	GB/T5750.10-2006 (6.1)	
铝	GB/T5750.6-2006 (1.1)	
氨氮	GB/T5750.5-2006 (9.1)	TU1900紫外可见分光光度计
挥发酚类	GB/T5750.4-2006(9.1)	
氰化物	GB/T5750.5-2006(4.1)	
硫化物	GB/T 5750.5-2006 (6.1)	
阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2006(10.1)	PF5-2原子荧光光度计
铬(六价)	GB/T5750.6-2006(10.1)	
砷	GB/T5750.6-2006(6.1)	
硒	GB/T5750.6-2006(7.1)	
汞	GB/T5750.6-2006(8.1)	A3AFG-13原子吸收分光光度计
铁	GB/T5750.6-2006(2.1)	
锰	GB/T5750.6-2006(3.1)	
铜	GB/T5750.6-2006(4.2)	
锌	GB/T5750.6-2006(5.1)	ICE3400原子吸收分光光度计
铅	GB/T5750.6-2006(11.1)	
镉	GB/T5750.6-2006(9.1)	GNP-9080隔水式恒温培养箱
耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (3.1)	
大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006(4.1)	DHP9272电热恒温培养箱
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (2.1)	
菌落总数	GB/T5750.12-2006(1.1)	DR300臭氧仪
臭氧	GB/T5750.11-2006(5.3)	
游离氯	GB/T5750.11-2006(1.2)	——
耗氧量	GB/T5750.7-2006 (1.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2006(2.1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2006(1.1)	——
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006(4.1)	——

* * * 接下页 * * *

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
臭和味	GB/T5750.4-2006(3.1)	——
三氯甲烷、四氯化碳、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷	GB/T5750.8-2006(1.2)	7890A气相色谱仪
三氯乙醛	GB/T5750.10-2006(8.1)	
林丹、敌敌畏、滴滴涕	GB/T5750.9-2006(1.2)	
溶解性总固体	GB/T5750.4-2006(8.1)	DHG电热恒温鼓风干燥箱
总硬度	GB/T5750.4-2006(7.1)	——

* * * 以 下 空 白 * * *