



171013080241

检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2303002

样品类别: 管网水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧阳水质监测中心有限公司

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-230301-01

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 第二污水处理厂门卫室
采样人员: 潘嘉萍、张淑敏
采样日期: 2023.3.1
检测日期: 2023.3.1~2023.3.3
报告日期: 2023.3.3

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.3.3

审核人: 张

审核日期: 2023.3.3

签发人: 蔡华

签发日期: 2023.3.3




溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LG-230301-01

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.23	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.39	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

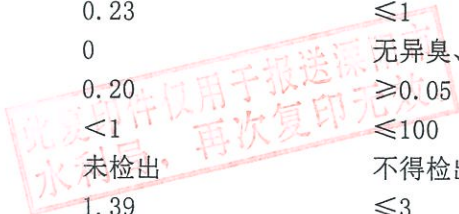

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-230301-02

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 小圩新村门卫室
采样人员: 潘嘉萍、张淑敏
采样日期: 2023. 3. 1
检测日期: 2023. 3. 1~2023. 3. 3
报告日期: 2023. 3. 3

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.3.3

审核人: 一

审核日期: 2023.3.3

签发人: 蔡华

签发日期: 2023.3.3



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-230301-02

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.30	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.42	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1

* * * 以 下 空 白 * * *

此报告件仅用于报送漂
水利局, 再次复印无效。

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-230301-03

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样地点: 正阳燃气门卫室
采样人员: 潘嘉萍、张淑敏
采样日期: 2023.3.1
检测日期: 2023.3.1~2023.3.3
报告日期: 2023.3.3

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.3.3

审核人: 杨

审核日期: 2023.3.3

签发人: 蔡华

签发日期: 2023.3.3



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LG-230301-03

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.22	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.44	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-230301-04

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 中央华庭门卫室
采样人员: 潘嘉萍、张淑敏
采样日期: 2023.3.1
检测日期: 2023.3.1~2023.3.3
报告日期: 2023.3.3

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.3.3

审核人: 叶

审核日期: 2023.3.3

签发人: 蔡华

签发日期: 2023.3.3




溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-230301-04

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.24	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.05	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.40	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

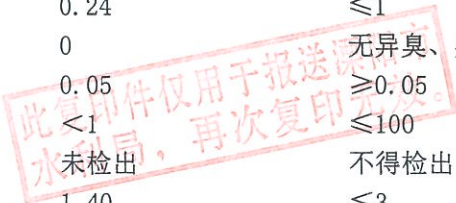

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-230301-05

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 中天不锈钢门卫室
采样人员: 潘嘉萍、张淑敏
采样日期: 2023.3.1
检测日期: 2023.3.1~2023.3.3
报告日期: 2023.3.3

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:
经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.3.3

审核人: 孙

审核日期: 2023.3.3

签发人: 孙

签发日期: 2023.3.3



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-230301-05

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.21	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.44	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-230301-06

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 上黄学校门卫室
采样人员: 潘嘉萍、张淑敏
采样日期: 2023.3.1
检测日期: 2023.3.1~2023.3.3
报告日期: 2023.3.3

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.3.3

审核人: 舒

审核日期: 2023.3.3

签发人: 舒

签发日期: 2023.3.3



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-230301-06

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.38	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.05	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
耗氧量	mg/L	1.36	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂
水检测，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
耗氧量	GB/T5750.7-2006(1.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2006(2.1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2006(1.1)	——
臭和味	GB/T5750.4-2006(3.1)	——
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006(2.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2006(1.1)	
游离氯	GB/T5750.11-2006(1.2)	——
铁	GB/T5750.6-2006(2.1)	A3AFG-13原子吸收分光光度计
锰	GB/T5750.6-2006(3.1)	

* * * 报 告 结 束 * * *