


报告编号: LSJ-YA2304004




# 检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2304004

样品类别: 管网末梢水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

## 说 明

1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写, 不得涂改、增删。
2. 本报告经签字盖章后生效。(附页加盖骑缝章)
3. 对送检样品, 本报告结果只对来样负责。
4. 本报告未经本中心同意, 不得作为商品广告使用, 不得部分复印。报告的复制件, 由本中心加盖公章确认方为有效。
5. 对本报告有异议者, 请于收到报告之日起十天内向本中心提出, 逾期不予受理。

名称: 溧阳水质监测中心有限公司

地址: 溧阳市正昌路166号-2幢

邮编: 213300

电话: 0519-87290012

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-230419-08

样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 新昌医院门卫室  
采样人员: 张淑敏、潘嘉萍  
采样日期: 2023.4.19  
检测日期: 2023.4.19~2023.4.30  
报告日期: 2023.4.30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2023.4.30

审核人: 彭

审核日期: 2023.4.30

签发人: 彭

签发日期: 2023.4.30

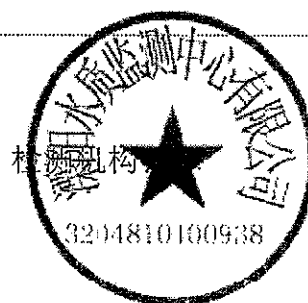

## 漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

## 检 测 报 告

样品编号: LG-230419-08

## 检测结果

| 检测项目       | 单位        | 检测结果     | 限值      |
|------------|-----------|----------|---------|
| 总大肠菌群      | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 大肠埃希氏菌     | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 菌落总数       | CFU/mL    | <1       | ≤100    |
| 砷          | mg/L      | 0.00030  | ≤0.01   |
| 镉          | mg/L      | <0.001   | ≤0.005  |
| 铬(六价)      | mg/L      | <0.004   | ≤0.05   |
| 铅          | mg/L      | <0.003   | ≤0.01   |
| 汞          | mg/L      | 0.000024 | ≤0.001  |
| 氰化物        | mg/L      | <0.002   | ≤0.05   |
| 氟化物        | mg/L      | 0.270    | ≤1.0    |
| 硝酸盐(以N计)   | mg/L      | 0.660    | ≤10     |
| 三氯甲烷       | mg/L      | 0.0212   | ≤0.06   |
| 一氯二溴甲烷     | mg/L      | 0.0065   | ≤0.1    |
| 二氯一溴甲烷     | mg/L      | 0.0066   | ≤0.06   |
| 三溴甲烷       | mg/L      | <0.0060  | ≤0.1    |
| 三卤甲烷       | ——        | 0.53     | ≤1      |
| 二氯乙酸       | mg/L      | 0.0027   | ≤0.05   |
| 三氯乙酸       | mg/L      | 0.0034   | ≤0.1    |
| 溴酸盐        | mg/L      | <0.0050  | ≤0.01   |
| 亚氯酸盐       | mg/L      | <0.0024  | ≤0.7    |
| 氯酸盐        | mg/L      | 0.0193   | ≤0.7    |
| 色度(铂钴色度单位) | 度         | <5       | ≤15     |
| 浑浊度        | NTU       | 0.56     | ≤1      |
| 臭和味        | ——        | 0        | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物      | ——        | 无        | 无       |
| pH         | ——        | 7.79     | 6.5~8.5 |
| 铝          | mg/L      | 0.073    | ≤0.2    |
| 铁          | mg/L      | <0.020   | ≤0.3    |
| 锰          | mg/L      | <0.010   | ≤0.1    |
| 铜          | mg/L      | <0.020   | ≤1.0    |
| 锌          | mg/L      | <0.010   | ≤1.0    |
| 氯化物        | mg/L      | 28.9     | ≤250    |
| 硫酸盐        | mg/L      | 52.2     | ≤250    |

\* \* \* 接下页 \* \* \*

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-230419-08

| 检测结果<br>检测项目              | 单位   | 检测结果   | 限值       |
|---------------------------|------|--------|----------|
| 溶解性总固体                    | mg/L | 171    | ≤1000    |
| 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计） | mg/L | 113    | ≤450     |
| 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计） | mg/L | 1.41   | ≤3       |
| 氨（以N计）                    | mg/L | <0.02  | ≤0.5     |
| 游离氯                       | mg/L | 0.40   | ≤2且≥0.05 |
| 臭氧                        | mg/L | <0.01  | ≤0.3     |
| 甲醛                        | mg/L | <0.05  | ≤0.9     |
| 亚硝酸盐（以N计）                 | mg/L | <0.001 | ≤1       |
| * * * 以 下 空 白 * * *       |      |        |          |

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-230419-09

样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 岗头新村门卫室  
采样人员: 张淑敏、潘嘉萍  
采样日期: 2023. 4. 19  
检测日期: 2023. 4. 19~2023. 4. 30  
报告日期: 2023. 4. 30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2023. 4. 30

审核人: 杨

审核日期: 2023. 4. 30

签发人: 蔡华

签发日期: 2023. 4. 30

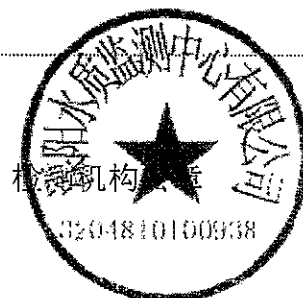

## 漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

## 检 测 报 告

样品编号: LG-230419-09

## 检测结果

| 检测项目       | 单位        | 检测结果     | 限值      |
|------------|-----------|----------|---------|
| 总大肠菌群      | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 大肠埃希氏菌     | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 菌落总数       | CFU/mL    | <1       | ≤100    |
| 砷          | mg/L      | 0.00022  | ≤0.01   |
| 镉          | mg/L      | <0.001   | ≤0.005  |
| 铬(六价)      | mg/L      | <0.004   | ≤0.05   |
| 铅          | mg/L      | <0.003   | ≤0.01   |
| 汞          | mg/L      | 0.000023 | ≤0.001  |
| 氰化物        | mg/L      | <0.002   | ≤0.05   |
| 氟化物        | mg/L      | 0.292    | ≤1.0    |
| 硝酸盐(以N计)   | mg/L      | 0.687    | ≤10     |
| 三氯甲烷       | mg/L      | 0.0165   | ≤0.06   |
| 一氯二溴甲烷     | mg/L      | 0.0066   | ≤0.1    |
| 二氯一溴甲烷     | mg/L      | 0.0063   | ≤0.06   |
| 三溴甲烷       | mg/L      | <0.0060  | ≤0.1    |
| 三卤甲烷       | ——        | 0.45     | ≤1      |
| 二氯乙酸       | mg/L      | 0.0029   | ≤0.05   |
| 三氯乙酸       | mg/L      | 0.0061   | ≤0.1    |
| 溴酸盐        | mg/L      | <0.0050  | ≤0.01   |
| 亚氯酸盐       | mg/L      | <0.0024  | ≤0.7    |
| 氯酸盐        | mg/L      | 0.0185   | ≤0.7    |
| 色度(铂钴色度单位) | 度         | <5       | ≤15     |
| 浑浊度        | NTU       | 0.45     | ≤1      |
| 臭和味        | ——        | 0        | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物      | ——        | 无        | 无       |
| pH         | ——        | 7.81     | 6.5~8.5 |
| 铝          | mg/L      | 0.079    | ≤0.2    |
| 铁          | mg/L      | <0.020   | ≤0.3    |
| 锰          | mg/L      | <0.010   | ≤0.1    |
| 铜          | mg/L      | <0.020   | ≤1.0    |
| 锌          | mg/L      | <0.010   | ≤1.0    |
| 氯化物        | mg/L      | 29.3     | ≤250    |
| 硫酸盐        | mg/L      | 52.3     | ≤250    |

\* \* \* 接下页 \* \* \*

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-230419-09

检测结果

| 检测项目                       | 单位   | 检测结果   | 限值       |
|----------------------------|------|--------|----------|
| 溶解性总固体                     | mg/L | 168    | ≤1000    |
| 总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计) | mg/L | 112    | ≤450     |
| 高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计) | mg/L | 1.39   | ≤3       |
| 氨 (以N计)                    | mg/L | <0.02  | ≤0.5     |
| 游离氯                        | mg/L | 0.29   | ≤2且≥0.05 |
| 臭氧                         | mg/L | <0.01  | ≤0.3     |
| 甲醛                         | mg/L | <0.05  | ≤0.9     |
| 亚硝酸盐 (以N计)                 | mg/L | <0.001 | ≤1       |
| * * * 以 下 空 白 * * *        |      |        |          |

此复印件仅用于报送漂阳市水利局, 再次复印无效。



溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-230419-10

样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 高铁站西边卫生间  
采样人员: 张淑敏、潘嘉萍  
采样日期: 2023. 4. 19  
检测日期: 2023. 4. 19~2023. 4. 30  
报告日期: 2023. 4. 30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.4.30

审核人: 舒

审核日期: 2023.4.30

签发人: 舒

签发日期: 2023.4.30



## 漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

## 检 测 报 告

样品编号: LG-230419-10

## 检测结果

| 检测项目       | 单位        | 检测结果     | 限值      |
|------------|-----------|----------|---------|
| 总大肠菌群      | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 大肠埃希氏菌     | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 菌落总数       | CFU/mL    | <1       | ≤100    |
| 砷          | mg/L      | 0.00016  | ≤0.01   |
| 镉          | mg/L      | <0.001   | ≤0.005  |
| 铬(六价)      | mg/L      | <0.004   | ≤0.05   |
| 铅          | mg/L      | <0.003   | ≤0.01   |
| 汞          | mg/L      | 0.000014 | ≤0.001  |
| 氰化物        | mg/L      | <0.002   | ≤0.05   |
| 氟化物        | mg/L      | 0.290    | ≤1.0    |
| 硝酸盐(以N计)   | mg/L      | 0.707    | ≤10     |
| 三氯甲烷       | mg/L      | 0.0182   | ≤0.06   |
| 一氯二溴甲烷     | mg/L      | 0.0070   | ≤0.1    |
| 二氯一溴甲烷     | mg/L      | 0.007    | ≤0.06   |
| 三溴甲烷       | mg/L      | <0.0060  | ≤0.1    |
| 三卤甲烷       | ——        | 0.49     | ≤1      |
| 二氯乙酸       | mg/L      | <0.0020  | ≤0.05   |
| 三氯乙酸       | mg/L      | 0.0011   | ≤0.1    |
| 溴酸盐        | mg/L      | <0.0050  | ≤0.01   |
| 亚氯酸盐       | mg/L      | <0.0024  | ≤0.7    |
| 氯酸盐        | mg/L      | 0.0172   | ≤0.7    |
| 色度(铂钴色度单位) | 度         | <5       | ≤15     |
| 浑浊度        | NTU       | 0.30     | ≤1      |
| 臭和味        | ——        | 0        | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物      | ——        | 无        | 无       |
| pH         | ——        | 7.72     | 6.5~8.5 |
| 铝          | mg/L      | 0.071    | ≤0.2    |
| 铁          | mg/L      | <0.020   | ≤0.3    |
| 锰          | mg/L      | <0.010   | ≤0.1    |
| 铜          | mg/L      | <0.020   | ≤1.0    |
| 锌          | mg/L      | <0.010   | ≤1.0    |
| 氯化物        | mg/L      | 29.1     | ≤250    |
| 硫酸盐        | mg/L      | 52.3     | ≤250    |

\* \* \* 接下页 \* \* \*

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-230419-10

检测结果

| 检测项目                       | 单位   | 检测结果   | 限值       |
|----------------------------|------|--------|----------|
| 溶解性总固体                     | mg/L | 175    | ≤1000    |
| 总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计) | mg/L | 118    | ≤450     |
| 高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计) | mg/L | 1.41   | ≤3       |
| 氨 (以N计)                    | mg/L | <0.02  | ≤0.5     |
| 游离氯                        | mg/L | 0.10   | ≤2且≥0.05 |
| 臭氧                         | mg/L | <0.01  | ≤0.3     |
| 甲醛                         | mg/L | <0.05  | ≤0.9     |
| 亚硝酸盐 (以N计)                 | mg/L | <0.001 | ≤1       |
| * * * 以 下 空 白 * * *        |      |        |          |

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-230419-11


样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 古渎医院  
采样人员: 张淑敏、潘嘉萍  
采样日期: 2023. 4. 19  
检测日期: 2023. 4. 19~2023. 4. 30  
报告日期: 2023. 4. 30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:  
经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文  
审核人: 杨  
签发人: 蔡华

编制日期: 2023. 4. 30  
审核日期: 2023. 4. 30  
签发日期: 2023. 4. 30

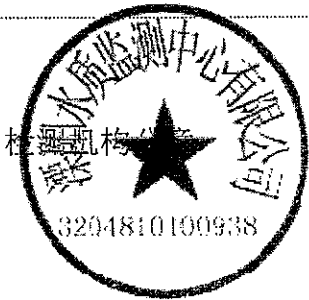

## 漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

## 检 测 报 告

样品编号: LG-230419-11

## 检测结果

| 检测项目       | 单位        | 检测结果     | 限值      |
|------------|-----------|----------|---------|
| 总大肠菌群      | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 大肠埃希氏菌     | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 菌落总数       | CFU/mL    | <1       | ≤100    |
| 砷          | mg/L      | 0.00020  | ≤0.01   |
| 镉          | mg/L      | <0.001   | ≤0.005  |
| 铬(六价)      | mg/L      | <0.004   | ≤0.05   |
| 铅          | mg/L      | <0.003   | ≤0.01   |
| 汞          | mg/L      | 0.000016 | ≤0.001  |
| 氰化物        | mg/L      | <0.002   | ≤0.05   |
| 氟化物        | mg/L      | 0.294    | ≤1.0    |
| 硝酸盐(以N计)   | mg/L      | 0.700    | ≤10     |
| 三氯甲烷       | mg/L      | 0.0193   | ≤0.06   |
| 一氯二溴甲烷     | mg/L      | 0.0073   | ≤0.1    |
| 二氯一溴甲烷     | mg/L      | 0.0071   | ≤0.06   |
| 三溴甲烷       | mg/L      | <0.0060  | ≤0.1    |
| 三卤甲烷       | ——        | 0.51     | ≤1      |
| 二氯乙酸       | mg/L      | 0.0030   | ≤0.05   |
| 三氯乙酸       | mg/L      | 0.0080   | ≤0.1    |
| 溴酸盐        | mg/L      | <0.0050  | ≤0.01   |
| 亚氯酸盐       | mg/L      | <0.0024  | ≤0.7    |
| 氯酸盐        | mg/L      | 0.0183   | ≤0.7    |
| 色度(铂钴色度单位) | 度         | <5       | ≤15     |
| 浑浊度        | NTU       | 0.49     | ≤1      |
| 臭和味        | ——        | 0        | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物      | ——        | 无        | 无       |
| pH         | ——        | 7.67     | 6.5~8.5 |
| 铝          | mg/L      | 0.073    | ≤0.2    |
| 铁          | mg/L      | <0.020   | ≤0.3    |
| 锰          | mg/L      | <0.010   | ≤0.1    |
| 铜          | mg/L      | <0.020   | ≤1.0    |
| 锌          | mg/L      | <0.010   | ≤1.0    |
| 氯化物        | mg/L      | 29.7     | ≤250    |
| 硫酸盐        | mg/L      | 52.7     | ≤250    |

\* \* \* 接下页 \* \* \*

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-230419-11

检测结果

| 检测项目                      | 单位   | 检测结果   | 限值       |
|---------------------------|------|--------|----------|
| 溶解性总固体                    | mg/L | 165    | ≤1000    |
| 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计） | mg/L | 115    | ≤450     |
| 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计） | mg/L | 1.40   | ≤3       |
| 氨（以N计）                    | mg/L | <0.02  | ≤0.5     |
| 游离氯                       | mg/L | 0.20   | ≤2且≥0.05 |
| 臭氧                        | mg/L | <0.01  | ≤0.3     |
| 甲醛                        | mg/L | <0.05  | ≤0.9     |
| 亚硝酸盐（以N计）                 | mg/L | <0.001 | ≤1       |

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

此复印件仅用于报送溧阳市  
水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-230419-12

样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 后六小学门卫室  
采样人员: 张淑敏、潘嘉萍  
采样日期: 2023. 4. 19  
检测日期: 2023. 4. 19~2023. 4. 30  
报告日期: 2023. 4. 30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 潘文

编制日期: 2023.4.30

审核人: 叶

审核日期: 2023. 4. 30

签发人: 叶

签发日期: 2023. 4. 30



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-230419-12

检测结果

| 检测项目            | 单位        | 检测结果     | 限值      |
|-----------------|-----------|----------|---------|
| 总大肠菌群           | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 大肠埃希氏菌          | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 菌落总数            | CFU/mL    | <1       | ≤100    |
| 砷               | mg/L      | 0.00015  | ≤0.01   |
| 镉               | mg/L      | <0.001   | ≤0.005  |
| 铬（六价）           | mg/L      | <0.004   | ≤0.05   |
| 铅               | mg/L      | <0.003   | ≤0.01   |
| 汞               | mg/L      | 0.000017 | ≤0.001  |
| 氰化物             | mg/L      | <0.002   | ≤0.05   |
| 氟化物             | mg/L      | 0.289    | ≤1.0    |
| 硝酸盐（以N计）        | mg/L      | 0.683    | ≤10     |
| 三氯甲烷            | mg/L      | 0.0498   | ≤0.06   |
| 一氯二溴甲烷          | mg/L      | 0.0071   | ≤0.1    |
| 二氯一溴甲烷          | mg/L      | 0.0070   | ≤0.06   |
| 三溴甲烷            | mg/L      | <0.0060  | ≤0.1    |
| 三卤甲烷            | ——        | 0.52     | ≤1      |
| 二氯乙酸            | mg/L      | 0.0021   | ≤0.05   |
| 三氯乙酸            | mg/L      | 0.0016   | ≤0.1    |
| 溴酸盐             | mg/L      | <0.0050  | ≤0.01   |
| 亚氯酸盐            | mg/L      | <0.0024  | ≤0.7    |
| 氯酸盐             | mg/L      | 0.0185   | ≤0.7    |
| 色度（铂钴色度单位）      | 度         | <5       | ≤15     |
| 浑浊度             | NTU       | 0.48     | ≤1      |
| 臭和味             | ——        | 0        | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物           | ——        | 无        | 无       |
| pH              | ——        | 7.89     | 6.5~8.5 |
| 铝               | mg/L      | 0.068    | ≤0.2    |
| 铁               | mg/L      | <0.020   | ≤0.3    |
| 锰               | mg/L      | <0.010   | ≤0.1    |
| 铜               | mg/L      | <0.020   | ≤1.0    |
| 锌               | mg/L      | <0.010   | ≤1.0    |
| 氯化物             | mg/L      | 29.4     | ≤250    |
| 硫酸盐             | mg/L      | 52.4     | ≤250    |
| * * * 接下页 * * * |           |          |         |



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-230419-12

检测结果

| 检测项目                      | 单位   | 检测结果   | 限值       |
|---------------------------|------|--------|----------|
| 溶解性总固体                    | mg/L | 174    | ≤1000    |
| 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计） | mg/L | 114    | ≤450     |
| 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计） | mg/L | 1.42   | ≤3       |
| 氨（以N计）                    | mg/L | <0.02  | ≤0.5     |
| 游离氯                       | mg/L | 0.30   | ≤2且≥0.05 |
| 臭氧                        | mg/L | <0.01  | ≤0.3     |
| 甲醛                        | mg/L | <0.05  | ≤0.9     |
| 亚硝酸盐（以N计）                 | mg/L | <0.001 | ≤1       |
| * * * 以 下 空 白 * * *       |      |        |          |

此复印件仅用于报送漂阳市水利局  
再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-230419-13

样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 上黄水管站  
采样人员: 张淑敏、潘嘉萍  
采样日期: 2023.4.19  
检测日期: 2023.4.19~2023.4.30  
报告日期: 2023.4.30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2023.4.30

审核人: 杨

审核日期: 2023.4.30

签发人: 蔡华

签发日期: 2023.4.30

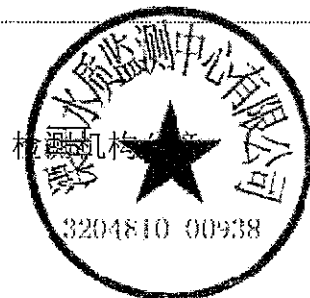

## 漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

## 检 测 报 告

样品编号: LG-230419-13

## 检测结果

| 检测项目       | 单位        | 检测结果     | 限值      |
|------------|-----------|----------|---------|
| 总大肠菌群      | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 大肠埃希氏菌     | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 菌落总数       | CFU/mL    | <1       | ≤100    |
| 砷          | mg/L      | 0.00015  | ≤0.01   |
| 镉          | mg/L      | <0.001   | ≤0.005  |
| 铬(六价)      | mg/L      | <0.004   | ≤0.05   |
| 铅          | mg/L      | <0.003   | ≤0.01   |
| 汞          | mg/L      | 0.000026 | ≤0.001  |
| 氰化物        | mg/L      | <0.002   | ≤0.05   |
| 氟化物        | mg/L      | 0.297    | ≤1.0    |
| 硝酸盐(以N计)   | mg/L      | 0.687    | ≤10     |
| 三氯甲烷       | mg/L      | 0.0186   | ≤0.06   |
| 一氯二溴甲烷     | mg/L      | 0.0070   | ≤0.1    |
| 二氯一溴甲烷     | mg/L      | 0.0068   | ≤0.06   |
| 三溴甲烷       | mg/L      | <0.0060  | ≤0.1    |
| 三卤甲烷       | ——        | 0.49     | ≤1      |
| 二氯乙酸       | mg/L      | 0.0027   | ≤0.05   |
| 三氯乙酸       | mg/L      | 0.0050   | ≤0.1    |
| 溴酸盐        | mg/L      | <0.0050  | ≤0.01   |
| 亚氯酸盐       | mg/L      | <0.0024  | ≤0.7    |
| 氯酸盐        | mg/L      | 0.0177   | ≤0.7    |
| 色度(铂钴色度单位) | 度         | <5       | ≤15     |
| 浑浊度        | NTU       | 0.30     | ≤1      |
| 臭和味        | ——        | 0        | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物      | ——        | 无        | 无       |
| pH         | ——        | 7.83     | 6.5~8.5 |
| 铝          | mg/L      | 0.073    | ≤0.2    |
| 铁          | mg/L      | <0.020   | ≤0.3    |
| 锰          | mg/L      | <0.010   | ≤0.1    |
| 铜          | mg/L      | <0.020   | ≤1.0    |
| 锌          | mg/L      | <0.010   | ≤1.0    |
| 氯化物        | mg/L      | 29.4     | ≤250    |
| 硫酸盐        | mg/L      | 52.5     | ≤250    |

\* \* \* 接下页 \* \* \*

## 溧阳水质监测中心有限公司

## 检测报告

## 检测依据及主要仪器:

| 检测项目                                                     | 检测依据                    | 主要仪器及型号           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| pH                                                       | GB/T5750.4-2006 (5.1)   | PHS-3C酸度计         |
| 氯化物                                                      | GB/T5750.5-2006 (2.2)   | ICS-2100离子色谱仪     |
| 硫酸盐                                                      | GB/T5750.5-2006 (1.2)   |                   |
| 氟化物                                                      | GB/T5750.5-2006 (3.2)   |                   |
| 溴酸盐                                                      | GB/T5750.10-2006 (14.1) |                   |
| 氯酸盐、亚氯酸盐                                                 | GB/T5750.10-2006 (13.2) |                   |
| 硝酸盐                                                      | GB/T5750.5-2006 (5.3)   |                   |
|                                                          | GB/T5750.5-2006 (5.1)   | T6新锐分光光度计         |
| 亚硝酸盐                                                     | GB/T5750.5-2006 (10.1)  |                   |
| 甲醛                                                       | GB/T5750.10-2006 (6.1)  |                   |
| 铝                                                        | GB/T5750.6-2006 (1.1)   |                   |
| 氨氮                                                       | GB/T5750.5-2006 (9.1)   | TU1900紫外可见分光光度计   |
| 氰化物                                                      | GB/T5750.5-2006 (4.1)   |                   |
| 铬(六价)                                                    | GB/T5750.6-2006 (10.1)  | PF5-2原子荧光光度计      |
| 砷                                                        | GB/T5750.6-2006 (6.1)   |                   |
| 汞                                                        | GB/T5750.6-2006 (8.1)   | A3AFG-13原子吸收分光光度计 |
| 铁                                                        | GB/T5750.6-2006 (2.1)   |                   |
| 锰                                                        | GB/T5750.6-2006 (3.1)   |                   |
| 铜                                                        | GB/T5750.6-2006 (4.2)   |                   |
| 锌                                                        | GB/T5750.6-2006 (5.1)   | ICE3400原子吸收分光光度计  |
| 铅                                                        | GB/T5750.6-2006 (11.1)  |                   |
| 镉                                                        | GB/T5750.6-2006 (9.1)   | GNP-9080隔水式恒温培养箱  |
| 大肠埃希氏菌                                                   | GB/T5750.12-2006 (4.1)  |                   |
| 总大肠菌群                                                    | GB/T5750.12-2006 (2.1)  | DHP9272电热恒温培养箱    |
| 菌落总数                                                     | GB/T5750.12-2006 (1.1)  |                   |
| 臭氧                                                       | GB/T5750.11-2006 (5.3)  | DR300臭氧仪          |
| 游离氯                                                      | GB/T5750.11-2006 (1.2)  | ——                |
| 高锰酸盐指数                                                   | GB/T5750.7-2006 (1.1)   | ——                |
| 浑浊度                                                      | GB/T5750.4-2006 (2.1)   | 2100P便捷式浊度仪       |
| 色度                                                       | GB/T5750.4-2006 (1.1)   | ——                |
| 肉眼可见物                                                    | GB/T5750.4-2006 (4.1)   | ——                |
| 臭和味                                                      | GB/T5750.4-2006 (3.1)   | ——                |
| 三氯甲烷、四氯化碳、二氯一氟甲烷、二氟二氯甲烷、三氟甲烷、二氟一氯甲烷、三氟三氯乙烷、二氟二氯乙烷、三氟二氯乙烷 | GB/T5750.8-2006 (1.2)   | 7890A气相色谱仪        |
| 溶解性总固体                                                   | GB/T5750.4-2006 (8.1)   | DHG电热恒温鼓风干燥箱      |
| 总硬度                                                      | GB/T5750.4-2006 (7.1)   | ——                |

\* \* \* 报 告 结 束 \* \* \*