

检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2106010

样品类别: 二次供水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-210621-01、LE-210621-02

采样地点: 尚景苑二次供水泵房
样品名称: 二次供水进水、出水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021.6.21
检测日期: 2021.6.21~2021.6.23
报告日期: 2021.6.23

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006、《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997

结论:

经检测, 该二次供水泵房进水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求, 出水中氨氮和耗氧量的增加值符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997要求。

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 田永


编制日期: 2021.6.23

审核人: 李

审核日期: 2021.6.23

签发人: 蔡华

签发日期: 2021.6.23

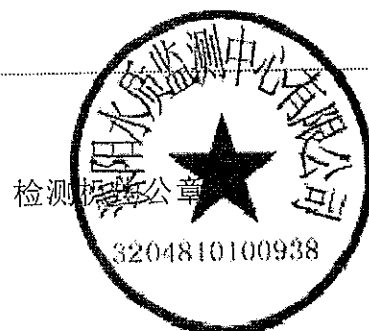

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LE-210621-01

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.19	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.68	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	<2	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.56	≤3

样品编号：LE-210621-02

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.16	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.64	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	<2	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.58	≤3
氨氮增加值	mg/L	0	≤0.1
耗氧量增加值	mg/L	0.02	≤1.0

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-210621-03、LE-210621-04

采样地点: 凤凰花园二次供水泵房
样品名称: 二次供水进水、出水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021.6.21
检测日期: 2021.6.21~2021.6.23
报告日期: 2021.6.23

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006、《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997

结论:

经检测, 该二次供水泵房进水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求, 出水中氨氮和耗氧量的增加值符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997要求。

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: [Signature]

编制日期: 2021.6.23

审核人: [Signature]

审核日期: 2021-6-23

签发人: [Signature]

签发日期: 2021.6.23



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-210621-03

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.20	≤1
臭和味	---	0	无异臭、异味
肉眼可见物	---	无	无
pH	---	7.71	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	<2	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.62	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效

样品编号: LE-210621-04

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.15	≤1
臭和味	---	0	无异臭、异味
肉眼可见物	---	无	无
pH	---	7.61	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	<2	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.58	≤3
氨氮增加值	mg/L	0	≤0.1
耗氧量增加值	mg/L	-0.04	≤1.0

* * * 以 下 空 白 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-210621-05、LE-210621-06

采样地点: 凤仪湾二次供水泵房
样品名称: 二次供水进水、出水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021.6.21
检测日期: 2021.6.21~2021.6.23
报告日期: 2021.6.23

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006、《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997

结论:

经检测,该二次供水泵房进水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

经检测,该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求,出水中氨氮和耗氧量的增加值符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997要求。

注:加*号项目(氨氮)为实验项目,未进行资质认定,数据仅供参考。

编制人: 田永


编制日期: 2021.6.23

审核人: 叶

审核日期: 2021.6.23

签发人: 蔡

签发日期: 2021.6.23

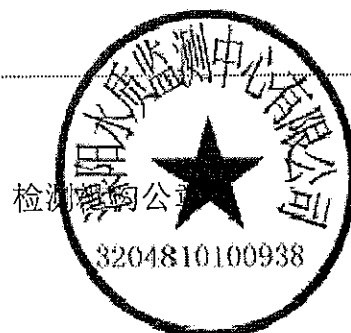

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LE-210621-05

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.15	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.60	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	<2	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.54	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效

样品编号：LE-210621-06

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.17	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.80	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	<2	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.56	≤3
氨氮增加值	mg/L	0	≤0.1
耗氧量增加值	mg/L	0.02	≤1.0

* * * 以 下 空 白 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-210621-07、LE-210621-08

采样地点: 金鼎湾二次供水泵房
样品名称: 二次供水进水、出水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021.6.21
检测日期: 2021.6.21~2021.6.23
报告日期: 2021.6.23

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006、《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997

结论:

经检测, 该二次供水泵房进水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求, 出水中氨氮和耗氧量的增加值符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997要求。

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 田永


编制日期: 2021.6.23

审核人: 叶

审核日期: 2021.6.23

签发人: 蔡华

签发日期: 2021.6.23

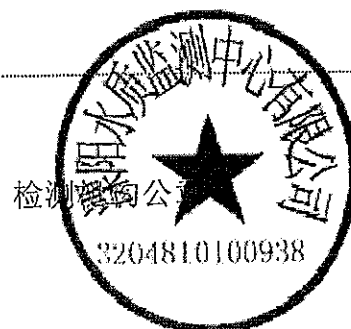

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-210621-07

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.19	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.74	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	<2	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.58	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效

样品编号: LE-210621-08

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.20	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.78	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	<2	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.62	≤3
氨氮增加值	mg/L	0	≤0.1
耗氧量增加值	mg/L	0.04	≤1.0

* * * 以 下 空 白 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-210621-09、LE-210621-10

采样地点: 御水景城二次供水泵房
样品名称: 二次供水进水、出水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021. 6. 21
检测日期: 2021. 6. 21~2021. 6. 23
报告日期: 2021. 6. 23

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006、《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997

结论:

经检测, 该二次供水泵房进水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求, 出水中氨氮和耗氧量的增加值符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997要求。

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 周文


编制日期: 2021. 6. 23

审核人: 李

审核日期: 2021. 6. 23

签发人: 蔡

签发日期: 2021. 6. 23

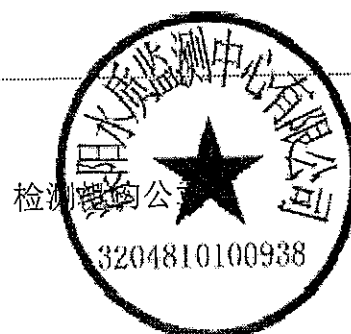

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-210621-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.19	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.64	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	<2	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.56	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效

样品编号: LE-210621-10

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.18	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.69	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	<2	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.54	≤3
氨氮增加值	mg/L	0	≤0.1
耗氧量增加值	mg/L	-0.02	≤1.0

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-210621-11、LE-210621-12

采样地点: 阳光东都二次供水泵房
样品名称: 二次供水进水、出水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021.6.21
检测日期: 2021.6.21~2021.6.23
报告日期: 2021.6.23

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006、《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997

结论:

经检测, 该二次供水泵房进水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求, 出水中氨氮和耗氧量的增加值符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997要求。

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: [Signature]


编制日期: 2021.6.23

审核人: [Signature]

审核日期: 2021.6.23

签发人: [Signature]

签发日期: 2021.6.23

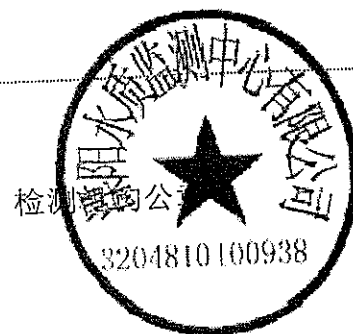

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-210621-11

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.18	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.81	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.00	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	<2	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.54	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效

样品编号: LE-210621-12

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.16	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.74	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	<2	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.61	≤3
氨氮增加值	mg/L	0	≤0.1
耗氧量增加值	mg/L	0.07	≤1.0

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-210621-13、LE-210621-14

采样地点: 翰林院二次供水泵房
样品名称: 二次供水进水、出水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021.6.21
检测日期: 2021.6.21~2021.6.23
报告日期: 2021.6.23

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006、《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997

结论:

经检测, 该二次供水泵房进水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求, 出水中氨氮和耗氧量的增加值符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997要求。

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 田永


编制日期: 2021.6.23

审核人: 李

审核日期: 2021.6.23

签发人: 蔡

签发日期: 2021.6.23

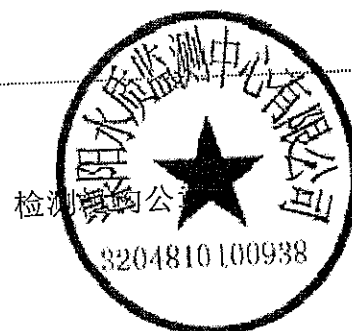

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-210621-13

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.17	≤1
臭和味	---	0	无异臭、异味
肉眼可见物	---	无	无
pH	---	7.79	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	<2	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.56	≤3

此复印件仅用于报送漂阳市水利局, 再次复印无效

样品编号: LE-210621-14

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.17	≤1
臭和味	---	0	无异臭、异味
肉眼可见物	---	无	无
pH	---	7.73	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	<2	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.58	≤3
氨氮增加值	mg/L	0	≤0.1
耗氧量增加值	mg/L	0.02	≤1.0

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-210621-15、LE-210621-16

采样地点: 香缇雅苑二次供水泵房
样品名称: 二次供水进水、出水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021.6.21
检测日期: 2021.6.21~2021.6.23
报告日期: 2021.6.23

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006、《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997

结论:

经检测, 该二次供水泵房进水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求, 出水中氨氮和耗氧量的增加值符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997要求。

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 同2021


编制日期: 2021.6.23

审核人: 叶

审核日期: 2021.6.23

签发人: 蔡

签发日期: 2021.6.23

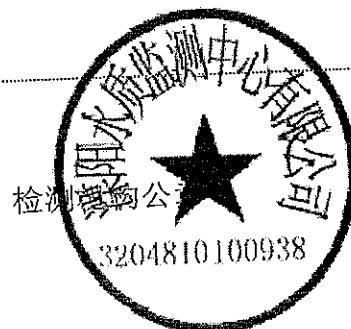

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-210621-15

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.18	≤1
臭和味	---	0	无异臭、异味
肉眼可见物	---	无	无
pH	---	7.70	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	<2	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.60	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效。

样品编号: LE-210621-16

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.16	≤1
臭和味	---	0	无异臭、异味
肉眼可见物	---	无	无
pH	---	7.61	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	<2	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.57	≤3
氨氮增加值	mg/L	0	≤0.1
耗氧量增加值	mg/L	-0.03	≤1.0

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-210621-17、LE-210621-18

采样地点: 意达花园二次供水泵房
样品名称: 二次供水进水、出水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021.6.21
检测日期: 2021.6.21~2021.6.23
报告日期: 2021.6.23

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006、《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997

结论:

经检测, 该二次供水泵房进水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求, 出水中氨氮和耗氧量的增加值符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051-

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 18228


编制日期: 2021.6.23

审核人: 一

审核日期: 2021.6.23

签发人: 蔡华

签发日期: 2021.6.23

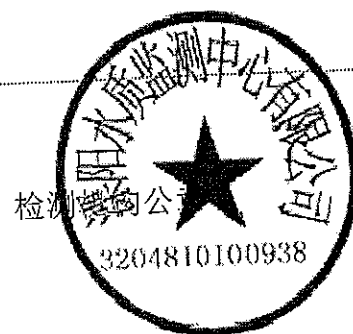

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-210621-17

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.17	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.61	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	<2	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.54	≤3

此复印件仅用于报送溧阳水利局
再次复印无效

样品编号: LE-210621-18

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.18	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.77	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	<2	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.60	≤3
氨氮增加值	mg/L	0	≤0.1
耗氧量增加值	mg/L	0.06	≤1.0

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-210621-19、LE-210621-20

采样地点: 海棠花园二次供水泵房
样品名称: 二次供水进水、出水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021.6.21
检测日期: 2021.6.21~2021.6.23
报告日期: 2021.6.23

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006、《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997

结论:

经检测, 该二次供水泵房进水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求, 出水中氨氮和耗氧量的增加值符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051-

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 1224


编制日期: 2021.6.23

审核人: 1224

审核日期: 2021.6.23

签发人: 1224

签发日期: 2021.6.23

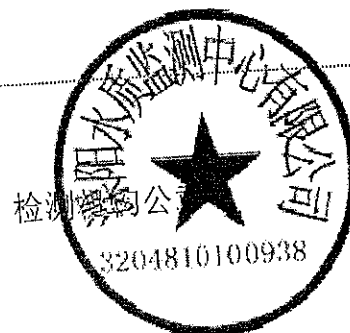

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-210621-19

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.16	≤1
臭和味	---	0	无异臭、异味
肉眼可见物	---	无	无
pH	---	7.70	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL		≤100
总大肠菌群	MPN/100mL		不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.64	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市
水利局, 再次复印无效

样品编号: LE-210621-20

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.16	≤1
臭和味	---	0	无异臭、异味
肉眼可见物	---	无	无
pH	---	7.81	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	<2	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.62	≤3
氨氮增加值	mg/L	0	≤0.1
耗氧量增加值	mg/L	-0.04	≤1.0

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-210621-21、LE-210621-22

采样地点: 金色嘉苑二次供水泵房
样品名称: 二次供水进水、出水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2021.6.21
检测日期: 2021.6.21~2021.6.23
报告日期: 2021.6.23

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006、《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997

结论:

经检测, 该二次供水泵房进水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求, 出水中氨氮和耗氧量的增加值符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051-

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 同明


编制日期: 2021.6.23

审核人: 杨

审核日期: 2021.6.23

签发人: 薛华

签发日期: 2021.6.23

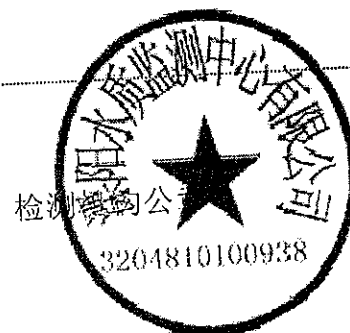

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-210621-21

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.18	≤1
臭和味	—	0	无异臭、异味
肉眼可见物	—	无	无
pH	—	7.61	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	<2	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.62	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效。

样品编号: LE-210621-22

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.18	≤1
臭和味	—	0	无异臭、异味
肉眼可见物	—	无	无
pH	—	7.61	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	<2	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.66	≤3
氨氮增加值	mg/L	0	≤0.1
耗氧量增加值	mg/L	0.04	≤1.0

* * * 以 下 空 白 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
耗氧量	GB/T5750.7-2006 (1.1)	---
浑浊度	GB/T5750.4-2006 (2.1)	2100P便捷式浊度仪
氨氮	GB/T5750.5-2006 (9.1)	T6新锐分光光度计
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 (4.1)	---
pH	GB/T5750.4-2006 (5.1)	PHS-3C酸度计
色度	GB/T5750.4-2006 (1.1)	---
臭和味	GB/T5750.4-2006 (3.1)	---
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (2.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2006 (1.1)	
游离氯	GB/T5750.11-2006 (1.2)	---

* * * 以 下 空 白 * * *