




171013080241



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2211008

样品类别: 二次供水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-221101-01

采样地点: 燕南山二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.11.1
检测日期: 2022.11.1~2022.11.3
报告日期: 2022.11.3

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测,该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注:加*号项目(氨氮)为实验项目,未进行资质认定,数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.11.3

审核人: 王

审核日期: 2022.11.3

签发人: 王

签发日期: 2022.11.3

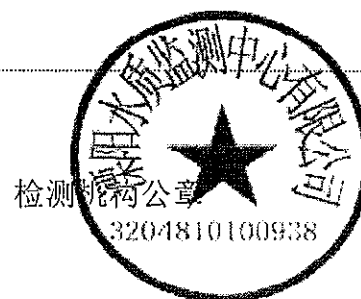

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-221101-01

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.18	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.62	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.22	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市
水利局, 再次复印无效

* * * 以 下 空 白 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-221101-02

采样地点: 徐格簋二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.11.1
检测日期: 2022.11.1~2022.11.3
报告日期: 2022.11.3

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.11.3

审核人: 杨

审核日期: 2022.11.3

签发人: 杨

签发日期: 2022.11.3

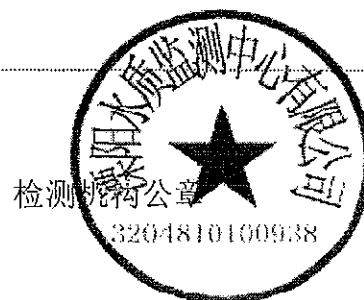

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-221101-02

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.26	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	6.61	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.19	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-221101-03

采样地点: 夏林二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.11.1
检测日期: 2022.11.1~2022.11.3
报告日期: 2022.11.3

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.11.3

审核人: 王

审核日期: 2022.11.3

签发人: 薛

签发日期: 2022.11.3

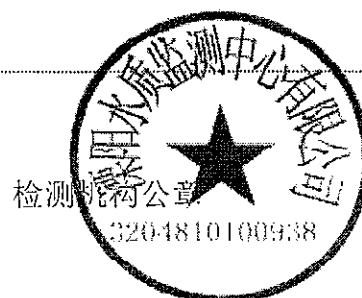

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LE-221101-03

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.18	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.70	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.18	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-221101-04

采样地点: 金桥国际二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.11.1
检测日期: 2022.11.1~2022.11.3
报告日期: 2022.11.3

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.11.3

审核人: 许

审核日期: 2022.11.3

签发人: 许

签发日期: 2022.11.3

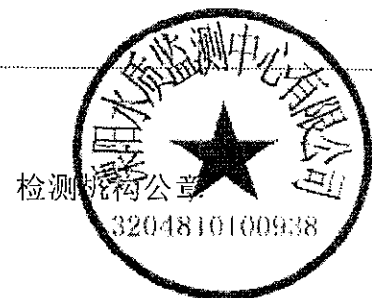

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-221101-04

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.19	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.73	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.40	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.24	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-221101-05

采样地点: 中关村创智园二次供水泵房

样品名称: 二次供水

样品性状: 无色透明液体

检测性质: 委托

采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司

采样日期: 2022.11.1

检测日期: 2022.11.1~2022.11.3

报告日期: 2022.11.3

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽


编制日期: 2022.11.3

审核人: 杨

审核日期: 2022.11.3

签发人: 杨

签发日期: 2022.11.3

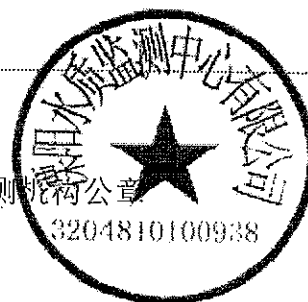

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-221101-06

采样地点: 公租房(幸福公寓)二次供水泵房

样品名称: 二次供水

样品性状: 无色透明液体

检测性质: 委托

采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司

采样日期: 2022.11.1

检测日期: 2022.11.1~2022.11.3

报告日期: 2022.11.3

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测,该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注:加*号项目(氨氮)为实验项目,未进行资质认定,数据仅供参考。

编制人: 许丽


编制日期: 2022.11.3

审核人: 王

审核日期: 2022.11.3

签发人: 李

签发日期: 2022.11.3

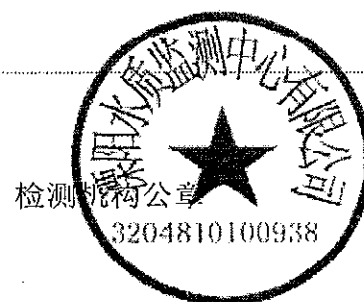

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-221101-06

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.23	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.80	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.24	≤3

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-221101-07

采样地点: 蒋店新城一区二次供水泵房

样品名称: 二次供水

样品性状: 无色透明液体

检测性质: 委托

采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司

采样日期: 2022.11.1

检测日期: 2022.11.1~2022.11.3

报告日期: 2022.11.3

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.11.3

审核人: 丁

审核日期: 2022.11.3

签发人: 薛

签发日期: 2022.11.3

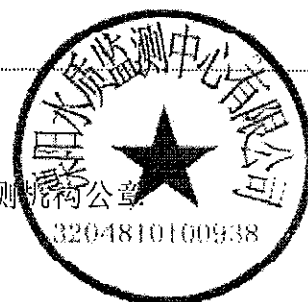

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-221101-07

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.31	≤1
臭和味	——	0	无异味、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.56	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.26	≤3

此复印件仅用于报送漂阳市水利局, 再次复印无效

* * * 以 下 空 白 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-221101-08

采样地点: 时代龙郡(甘露茗苑)二次供水泵房

样品名称: 二次供水

样品性状: 无色透明液体

检测性质: 委托

采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司

采样日期: 2022.11.1

检测日期: 2022.11.1~2022.11.3

报告日期: 2022.11.3

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测,该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注:加*号项目(氨氮)为实验项目,未进行资质认定,数据仅供参考。

编制人: 许丽欣


编制日期: 2022.11.3

审核人: 孙

审核日期: 2022.11.3

签发人: 孙

签发日期: 2022.11.3

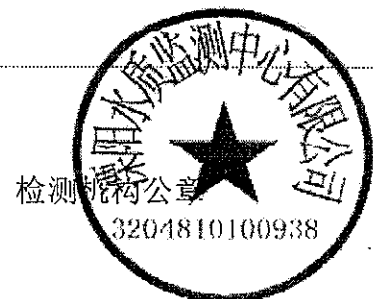

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-221101-08

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.28	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.58	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.16	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-221101-09

采样地点: 西城花园一区二次供水泵房

样品名称: 二次供水

样品性状: 无色透明液体

检测性质: 委托

采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司

采样日期: 2022.11.1

检测日期: 2022.11.1~2022.11.3

报告日期: 2022.11.3

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.11.3

审核人: 王

审核日期: 2022.11.3

签发人: 蒋

签发日期: 2022.11.3

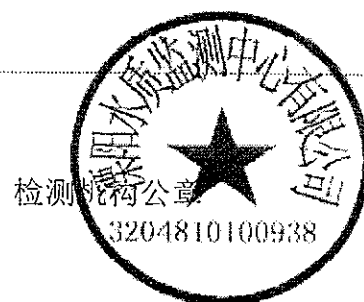

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-221101-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.27	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.70	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.18	≤3

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-221101-10

采样地点: 金峰新城二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.11.1
检测日期: 2022.11.1~2022.11.3
报告日期: 2022.11.3

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽文


编制日期: 2022.11.3

审核人: 王

审核日期: 2022.11.3

签发人: 薛华

签发日期: 2022.11.3

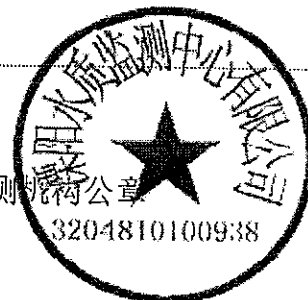

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-221101-10

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.23	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.68	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.16	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LE-221101-11

采样地点: 幸福城北二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样日期: 2022.11.1
检测日期: 2022.11.1~2022.11.3
报告日期: 2022.11.3

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽


编制日期: 2022.11.3

审核人: 杨

审核日期: 2022.11.3

签发人: 杨

签发日期: 2022.11.3

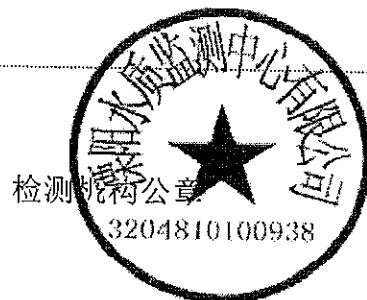

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-221101-11

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.19	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.1	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.20	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-221101-12

采样地点: 御水景城一区二次供水泵房

样品名称: 二次供水

样品性状: 无色透明液体

检测性质: 委托

采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司

采样日期: 2022.11.1

检测日期: 2022.11.1~2022.11.3

报告日期: 2022.11.3

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值要求。

注: 加*号项目(氨氮)为实验项目, 未进行资质认定, 数据仅供参考。

编制人: 许丽久


编制日期: 2022.11.3

审核人: 孙

审核日期: 2022.11.3

签发人: 孙

签发日期: 2022.11.3

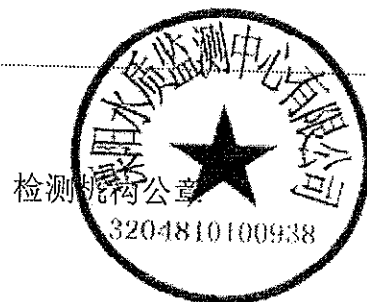

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-221101-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.22	≤1
臭和味	——	0	无异味、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.65	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<10	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨氮*	mg/L	<0.02	≤0.5
耗氧量	mg/L	1.22	≤3

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
耗氧量	GB/T5750.7-2006 (1.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2006 (2.1)	2100P便捷式浊度仪
氨氮	GB/T5750.5-2006 (9.1)	T6新锐分光光度计
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 (4.1)	——
pH	GB/T5750.4-2006 (5.1)	PHS-3C酸度计
色度	GB/T5750.4-2006 (1.1)	——
臭和味	GB/T5750.4-2006 (3.1)	——
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (2.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2006 (1.1)	
游离氯	GB/T5750.11-2006 (1.2)	

* * * 以 下 空 白 * * *