




231013110902



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2305002

样品类别: 管网水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧阳水质监测中心有限公司

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-230509-01

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 第二污水处理厂门卫室
采样人员: 支华、许丽文
采样日期: 2023.5.9
检测日期: 2023.5.9~2023.5.16
报告日期: 2023.5.16

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.5.16

审核人: 支华

审核日期: 2023.5.16

签发人: 支华

签发日期: 2023.5.16



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-230509-01

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度 (铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.24	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.10	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.46	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳县水利局
再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-230509-02

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 小圩新村门卫室
采样人员: 支华、许丽文
采样日期: 2023.5.9
检测日期: 2023.5.9~2023.5.16
报告日期: 2023.5.16

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2023.5.16

审核人: 支

审核日期: 2023.5.16

签发人: 支华

签发日期: 2023.5.16

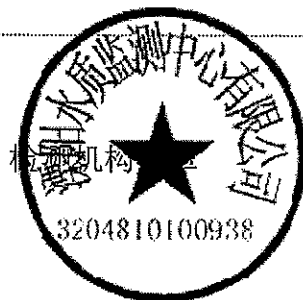

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：LG-230509-02

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.26	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.42	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-230509-03

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 正阳燃气门卫室
采样人员: 支华、许丽文
采样日期: 2023.5.9
检测日期: 2023.5.9~2023.5.16
报告日期: 2023.5.16

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.5.16

审核人: 支华

审核日期: 2023.5.16

签发人: 支华

签发日期: 2023.5.16



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-230509-03

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.26	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.20	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.46	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送
水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-230509-04

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 中央华庭门卫室
采样人员: 支华、许丽文
采样日期: 2023.5.9
检测日期: 2023.5.9~2023.5.16
报告日期: 2023.5.16

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2023.5.16

审核人: 支华

审核日期: 2023.5.16

签发人: 支华

签发日期: 2023.5.16

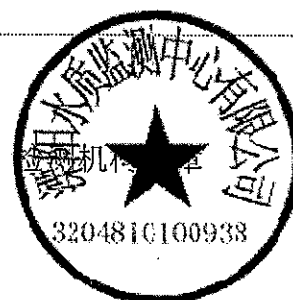

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LG-230509-04

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.17	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.05	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.42	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-230509-05

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样地点: 中天不锈钢门卫室
采样人员: 支华、许丽文
采样日期: 2023.5.9
检测日期: 2023.5.9~2023.5.16
报告日期: 2023.5.16

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.5.16

审核人: 支华

审核日期: 2023.5.16

签发人: 支华

签发日期: 2023.5.16



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-230509-05

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.24	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.10	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.46	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-230509-06

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 上黄学校门卫室
采样人员: 支华、许丽文
采样日期: 2023.5.9
检测日期: 2023.5.9~2023.5.16
报告日期: 2023.5.16

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2023.5.16

审核人: 支华

审核日期: 2023.5.16

签发人: 支华

签发日期: 2023.5.16



溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-230509-06

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度 (铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.18	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.05	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.40	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市
水利局, 再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
高锰酸盐指数	GB/T5750.7-2006(1.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2006(2.1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2006(1.1)	——
臭和味	GB/T5750.4-2006(3.1)	——
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006(2.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2006(1.1)	
游离氯	GB/T5750.11-2006(1.2)	——
铁	GB/T5750.6-2006(2.1)	A3AFG-13原子吸收分光光度计
锰	GB/T5750.6-2006(3.1)	

* * * 报 告 结 束 * * *