



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YD2311001

样品类别: 管网水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: TG-231108-11

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 戴埠营业所
采样人员: 甘丽娟、钱荷花
采样日期: 2023.11.8
检测日期: 2023.11.8~2023.11.10
报告日期: 2023.11.10

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 甘丽娟

编制日期: 2023.11.10

审核人: 钱荷花

审核日期: 2023.11.10

签发人: 钱荷花

签发日期: 2023.11.10




溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: TG-231108-11

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度 (铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.28	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.30	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数	mg/L	1.50	≤3
* * * 以 下 空 白 * * *			

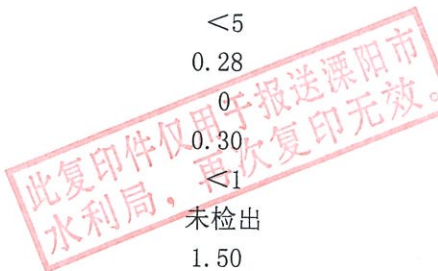

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: TG-231108-12

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 横涧小学
采样人员: 甘丽娟、钱荷花
采样日期: 2023.11.8
检测日期: 2023.11.8~2023.11.10
报告日期: 2023.11.10

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 甘丽娟

编制日期: 2023.11.10

审核人: 钱荷花

审核日期: 2023.11.10

签发人: 甘丽娟

签发日期: 2023.11.10



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: TG-231108-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度 (铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.33	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.20	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数	mg/L	1.54	≤3
* * * 以 下 空 白 * * *			

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: TG-231108-13

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样地点: 天目湖山水园
采样人员: 甘丽娟、钱荷花
采样日期: 2023.11.8
检测日期: 2023.11.8~2023.11.10
报告日期: 2023.11.10

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 甘丽娟

编制日期: 2023.11.10

审核人: 钱荷花

审核日期: 2023.11.10

签发人: 甘丽娟

签发日期: 2023.11.10



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：TG-231108-13

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.27	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.30	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数	mg/L	1.58	≤3
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: TG-231108-14

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 古县街道为民服务中心
采样人员: 甘丽娟、钱荷花
采样日期: 2023.11.8
检测日期: 2023.11.8~2023.11.10
报告日期: 2023.11.10

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 甘丽娟

编制日期: 2023.11.10

审核人: 钱荷花

审核日期: 2023.11.10

签发人: 同进

签发日期: 2023.11.10



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: TG-231108-14

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度 (铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.30	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.20	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数	mg/L	1.58	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送溧阳市
水利局, 再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: TG-231108-15

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 龙潭增压泵站
采样人员: 许丽文、支华
采样日期: 2023.11.8
检测日期: 2023.11.8~2023.11.10
报告日期: 2023.11.10

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 甘丽娟

编制日期: 2023.11.10

审核人: 支华

审核日期: 2023.11.10

签发人: 支华

签发日期: 2023.11.10



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: TG-231108-15

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度 (铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.34	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.20	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	3	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数	mg/L	1.54	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送漂阳市水利局, 再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

检测依据及主要仪器：

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
高锰酸盐指数	GB/T5750.7-2023（4.1）	——
浑浊度	GB/T5750.4-2023（5.1）	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2023（4.1）	——
臭和味	GB/T5750.4-2006（6.1）	——
总大肠菌群	GB/T5750.12-2023（5.1）	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2023（4.1）	
游离氯	GB/T5750.11-2023（4.2）	——

* * * 报 告 结 束 * * *