



231013110902

报告编号: LSJ-YA2312008 80



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2312008

样品类别: 二次供水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-231227-01

采样地点: 城西佳苑二期二次供水泵房

样品名称: 二次供水

样品性状: 无色透明液体

检测性质: 委托

采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司

采样人员: 潘嘉萍、张淑敏

采样日期: 2023.12.27

检测日期: 2023.12.27~2023.12.29

报告日期: 2023.12.29

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.12.29

审核人: 王

审核日期: 2023.12.29

签发人: 王

签发日期: 2023.12.29



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-231227-01

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.26	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.61	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.59	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-231227-02

采样地点: 金桥国际二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 潘嘉萍、张淑敏
采样日期: 2023.12.27
检测日期: 2023.12.27~2023.12.29
报告日期: 2023.12.29

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.12.29

审核人: 王

审核日期: 2023.12.29

签发人: 王

签发日期: 2023.12.29



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-231227-02

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.28	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.63	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.61	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-231227-03

采样地点: 濑阳小区二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 潘嘉萍、张淑敏
采样日期: 2023.12.27
检测日期: 2023.12.27~2023.12.29
报告日期: 2023.12.29

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.12.29

审核人: 王

审核日期: 2023.12.29

签发人: 王

签发日期: 2023.12.29



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-231227-03

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.25	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.71	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	2	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.65	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-231227-04

采样地点：蒋店新城五区二次供水泵房
样品名称：二次供水
样品性状：无色透明液体
检测性质：委托
采样单位：溧阳水质监测中心有限公司
采样人员：潘嘉萍、张淑敏
采样日期：2023.12.27
检测日期：2023.12.27~2023.12.29
报告日期：2023.12.29

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论：
经检测，该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人： 许丽文 编制日期： 2023.12.29
审核人： 王 审核日期： 2023.12.29
签发人： 同 签发日期： 2023.12.29



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-231227-04

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.27	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.69	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	5	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.62	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LE-231227-05

采样地点: 恒大观澜府二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 潘嘉萍、张淑敏
采样日期: 2023.12.27
检测日期: 2023.12.27~2023.12.29
报告日期: 2023.12.29

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:
经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文 编制日期: 2023.12.29
审核人: 彭 审核日期: 2023.12.29
签发人: 同 签发日期: 2023.12.29



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-231227-05

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.24	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.74	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	2	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.62	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-231227-06

采样地点: 文华苑二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 潘嘉萍、张淑敏
采样日期: 2023.12.27
检测日期: 2023.12.27~2023.12.29
报告日期: 2023.12.29

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.12.29

审核人: 王

审核日期: 2023.12.29

签发人: 王

签发日期: 2023.12.29



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-231227-06

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.31	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.71	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	3	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.56	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LE-231227-07

采样地点：伯悦时代二次供水泵房
样品名称：二次供水
样品性状：无色透明液体
检测性质：委托
采样单位：溧阳水质监测中心有限公司
采样人员：潘嘉萍、张淑敏
采样日期：2023.12.27
检测日期：2023.12.27~2023.12.29
报告日期：2023.12.29

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论：

经检测，该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人：许丽文
审核人：李
签发人：同

编制日期：2023.12.29
审核日期：2023.12.29
签发日期：2023.12.29



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-231227-07

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.33	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.67	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.58	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-231227-08

采样地点: 下份(南湾景城)二次供水泵房

样品名称: 二次供水

样品性状: 无色透明液体

检测性质: 委托

采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司

采样人员: 潘嘉萍、张淑敏

采样日期: 2023.12.27

检测日期: 2023.12.27~2023.12.29

报告日期: 2023.12.29

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.12.29

审核人: 张

审核日期: 2023.12.29

签发人: 同

签发日期: 2023.12.29



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-231227-08

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.29	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.72	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	8	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.56	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-231227-09

采样地点: 贝桥二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 潘嘉萍、张淑敏
采样日期: 2023.12.27
检测日期: 2023.12.27~2023.12.29
报告日期: 2023.12.29

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.12.29

审核人: 彭

审核日期: 2023.12.29

签发人: 同

签发日期: 2023.12.29



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-231227-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.32	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.75	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.56	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-231227-10

采样地点: 世纪悦府苑二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 潘嘉萍、张淑敏
采样日期: 2023.12.27
检测日期: 2023.12.27~2023.12.29
报告日期: 2023.12.29

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.12.29

审核人: 孙

审核日期: 2023.12.29

签发人: 孙

签发日期: 2023.12.29



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-231227-10

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.28	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.69	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	6	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.58	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-231227-11

采样地点: 燕山汇三期二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 潘嘉萍、张淑敏
采样日期: 2023.12.27
检测日期: 2023.12.27~2023.12.29
报告日期: 2023.12.29

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人:

许丽文

编制日期: 2023.12.29

审核人:

胡

审核日期: 2023.12.29

签发人:

周文

签发日期: 2023.12.29



溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：LE-231227-11

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.30	≤1
臭和味	——	0	无异味、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.77	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	7	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.62	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-231227-12

采样地点: 金峰睿园二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 潘嘉萍、张淑敏
采样日期: 2023.12.27
检测日期: 2023.12.27~2023.12.29
报告日期: 2023.12.29

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.12.29

审核人: 孙

审核日期: 2023.12.29

签发人: 周礼

签发日期: 2023.12.29



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-231227-12

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.35	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.80	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	2	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.56	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-231227-13

采样地点: 夏林馨园二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 潘嘉萍、张淑敏
采样日期: 2023.12.27
检测日期: 2023.12.27~2023.12.29
报告日期: 2023.12.29

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人:

许丽文

编制日期: 2023.12.29

审核人:

张

审核日期: 2023.12.29

签发人:

张

签发日期: 2023.12.29



溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LE-231227-13

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.31	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.71	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	7	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.58	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LE-231227-14

采样地点: 云顶江南二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 潘嘉萍、张淑敏
采样日期: 2023.12.27
检测日期: 2023.12.27~2023.12.29
报告日期: 2023.12.29

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.12.29

审核人: 张

审核日期: 2023.12.29

签发人: 周

签发日期: 2023.12.29



溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：LE-231227-14

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.33	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.72	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.62	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-231227-15

采样地点: 燕山映二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 潘嘉萍、张淑敏
采样日期: 2023.12.27
检测日期: 2023.12.27~2023.12.29
报告日期: 2023.12.29

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.12.29

审核人: 王

审核日期: 2023.12.29

签发人: 同

签发日期: 2023.12.29



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-231227-15

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.29	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.69	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	6	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.58	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-231227-16

采样地点: 翰林院2期二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 潘嘉萍、张淑敏
采样日期: 2023.12.27
检测日期: 2023.12.27~2023.12.29
报告日期: 2023.12.29

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.12.29

审核人: 彭

审核日期: 2023.12.29

签发人: 同彭

签发日期: 2023.12.29



溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-231227-16

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.34	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.73	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	5	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.62	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-231227-17

采样地点: 伯悦春秋二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 潘嘉萍、张淑敏
采样日期: 2023.12.27
检测日期: 2023.12.27~2023.12.29
报告日期: 2023.12.29

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测,该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2023.12.29

审核人: 叶

审核日期: 2023.12.29

签发人: 同

签发日期: 2023.12.29



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司


检 测 报 告

样品编号：LE-231227-17

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.30	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.75	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.56	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

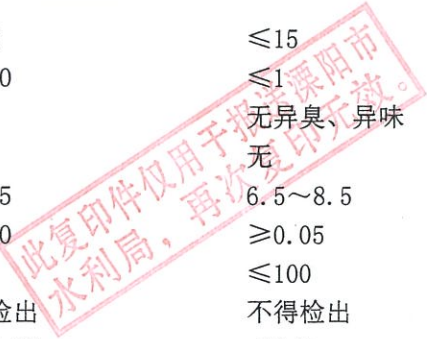

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

检测依据及主要仪器：

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
高锰酸盐指数	GB/T5750.7-2023 (4.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2023 (5.1)	2100P便捷式浊度仪
氨(以N计)	GB/T5750.5-2023 (11.1)	T6新锐分光光度计
肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1)	——
pH	GB/T5750.4-2023 (8.1)	PHS-3C酸度计
色度	GB/T5750.4-2023 (4.1)	——
臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1)	——
总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 (5.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2023 (4.1)	
游离氯	GB/T5750.11-2023 (4.2)	——

* * * 以 下 空 白 * * *