



231013110902

报告编号: LSJ-YA2403001



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2403001

样品类别: 管网水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司



溧阳水质监测中心有限公司

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240305-01

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 燕山小学门卫室
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.3.5
检测日期: 2024.3.5~2024.3.12
报告日期: 2024.3.12

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2024.3.12

审核人: 甘

审核日期: 2024.3.12

签发人: 刘兆琳

签发日期: 2024.3.12



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240305-01

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.31	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.40	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.45	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市
水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-240305-02

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 清溪花园门卫室
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.3.5
检测日期: 2024.3.5~2024.3.12
报告日期: 2024.3.12

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2024.3.12

审核人: 舒

审核日期: 2024.3.12

签发人: 周

签发日期: 2024.3.12



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240305-02

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.27	≤1
臭和味	——	0	无异味、臭味
游离氯	mg/L	0.40	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.42	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			



溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-240305-03

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 马垫医院门卫室
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.3.5
检测日期: 2024.3.5~2024.3.12
报告日期: 2024.3.12

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2024.3.12

审核人: 王

审核日期: 2024.3.12

签发人: 王

签发日期: 2024.3.12



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LG-240305-03

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.31	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.60	≥2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	4.46	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：LG-240305-04

样品名称：管网水
样品性状：无色透明液体
检测性质：委托检测
采样单位：溧阳水质监测中心有限公司
采样地点：鑫盛景园门卫室
采样人员：甘丽娟、刘兆琳
采样日期：2024.3.5
检测日期：2024.3.5~2024.3.12
报告日期：2024.3.12

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论：

经检测，该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人：许丽文

编制日期：2024.3.12

审核人：胡

审核日期：2024.3.12

签发人：同

签发日期：2024.3.12



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240305-04

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.27	≤1
臭和味	——	0	无异味、异味
游离氯	mg/L	0.60	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	4.48	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-240305-05

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样地点: 税务局门卫室
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.3.5
检测日期: 2024.3.5~2024.3.12
报告日期: 2024.3.12

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2024.3.12

审核人: 舒

审核日期: 2024.3.12

签发人: 同

签发日期: 2024.3.12




溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240305-05

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.38	≤1
臭和味	——	0	无臭、异味
游离氯	mg/L	0.50	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.43	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

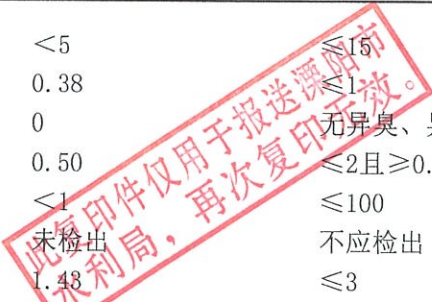

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：LG-240305-06

样品名称：管网水
样品性状：无色透明液体
检测性质：委托检测
采样单位：溧阳水质监测中心有限公司
采样地点：水利局一楼卫生间
采样人员：甘丽娟、刘兆琳
采样日期：2024.3.5
检测日期：2024.3.5~2024.3.12
报告日期：2024.3.12

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论：
经检测，该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人：许丽文 编制日期：2024.3.12
审核人：胡 审核日期：2024.3.12
签发人：周 签发日期：2024.3.12



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240305-06

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.41	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.30	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.38	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-240305-07

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 政务服务中心一楼卫生间
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024. 3. 5
检测日期: 2024. 3. 5~2024. 3. 12
报告日期: 2024. 3. 12

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2024.3.12

审核人: 胡

审核日期: 2024.3.12

签发人: 同

签发日期: 2024.3.12




漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240305-07

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.33	≤1
臭和味	——	0	无臭、异味
游离氯	mg/L	0.40	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.43	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

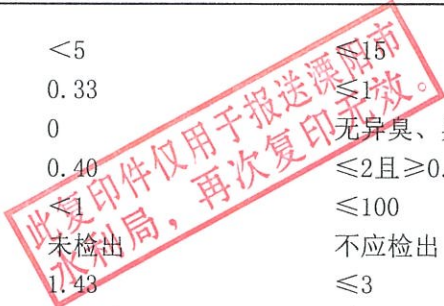

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号：LG-240305-08

样品名称：管网水
样品性状：无色透明液体
检测性质：委托检测
采样单位：溧阳水质监测中心有限公司
采样地点：实验小学门卫室
采样人员：甘丽娟、刘兆琳
采样日期：2024.3.5
检测日期：2024.3.5~2024.3.12
报告日期：2024.3.12

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论：
经检测，该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人：许丽文 编制日期：2024.3.12
审核人：舒 审核日期：2024.3.12
签发人：同 签发日期：2024.3.12




漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240305-08

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.29	≤1
臭和味	——	0	无异味、异味
游离氯	mg/L	0.60	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<7	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.46	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

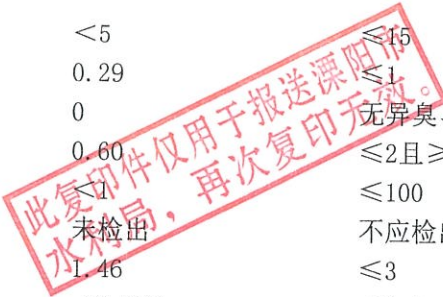

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-240305-09

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 正昌集团门卫室
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.3.5
检测日期: 2024.3.5~2024.3.12
报告日期: 2024.3.12

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2024.3.12

审核人: 李

审核日期: 2024.3.12

签发人: 闫

签发日期: 2024.3.12



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240305-09

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.31	≤1
臭和味	——	0	无异味、异味
游离氯	mg/L	0.50	≥2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	4.46	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240305-10

样品名称：管网水
样品性状：无色透明液体
检测性质：委托检测
采样单位：漂阳水质监测中心有限公司
采样地点：漂阳中学门卫室
采样人员：甘丽娟、刘兆琳
采样日期：2024.3.5
检测日期：2024.3.5~2024.3.12
报告日期：2024.3.12

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论：
经检测，该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人：许丽文 编制日期：2024.3.12
审核人：李 审核日期：2024.3.12
签发人：周 签发日期：2024.3.12



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LG-240305-10

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.38	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.50	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.38	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240305-11

样品名称：管网水
样品性状：无色透明液体
检测性质：委托检测
采样单位：漂阳水质监测中心有限公司
采样地点：水务集团一楼卫生间
采样人员：甘丽娟、刘兆琳
采样日期：2024.3.5
检测日期：2024.3.5~2024.3.12
报告日期：2024.3.12

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论：
经检测，该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人： 编制日期：2024.3.12
审核人： 审核日期：2024.3.12
签发人： 签发日期：2024.3.12



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240305-11

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.29	≤1
臭和味	——	0	无异味、臭味
游离氯	mg/L	0.50	≥2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.43	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送水利局，再次复印无效。

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240305-12

样品名称：管网水
样品性状：无色透明液体
检测性质：委托检测
采样单位：漂阳水质监测中心有限公司
采样地点：平陵高中门卫室
采样人员：甘丽娟、刘兆琳
采样日期：2024.3.5
检测日期：2024.3.5~2024.3.12
报告日期：2024.3.12

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论：
经检测，该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人：许丽文 编制日期：2024.3.12
审核人：胡 审核日期：2024.3.12
签发人：周 签发日期：2024.3.12



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240305-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.29	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.50	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.43	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器：

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
高锰酸盐指数	GB/T5750. 7-2023 (4. 1)	---
浑浊度	GB/T5750. 4-2023 (5. 1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750. 4-2023 (4. 1)	---
臭和味	GB/T5750. 4-2023 (6. 1)	---
总大肠菌群	GB/T5750. 12-2023 (5. 1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750. 12-2023 (4. 1)	
游离氯	GB/T5750. 11-2023 (4. 2)	---
铁	GB/T5750. 6-2023 (7. 2)	A3AFG-13原子吸收分光光度计
锰	GB/T5750. 6-2023 (7. 2)	

* * * 报 告 结 束 * * *