

检测报告



报告编号 A2210156583801CHa

第 1 页 共 20 页

委托单位 溧阳市水源保护服务中心

受检单位 天目湖水厂

受检单位地址 溧阳市天目湖镇沙新村港埠组 6 号旁

样品类型 生活饮用水

报告用途 例行监测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.18842E27C2

报告说明

报告编号 A2210156583801CHa

第 2 页 共 20 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 除客户特别申明本报告只适用于本次采集/收到的样品，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编制：

张春玲

签发：

刘莹

签发人姓名：

刘莹

审核：

曹颖霞

签发日期：

2022/05/26

检测结果

报告编号 A2210156583801CHa

第 3 页 共 20 页

表 1:

样品信息:								
样品类型	生活饮用水		采样人员	赵世豪、查义强				
采样日期	2022-05-07 2022-05-09		检测日期	2022-05-07~2022-05-20				
采样方式	瞬时							
检测结果:								
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值		单位	
生活饮用水取水口 1# 2022-05-07	无色、无味、透明	pH 值	SUO50571001	7.56	6.5~8.5		无量纲	
		氨氮	SUO50571003	<0.02	0.5		mg/L	
		总硬度	SUO50571017	84.2	450		mg/L	
		溶解性总固体	SUO50571015	208	1000		mg/L	
		氟化物	SUO50571006	0.4	1.0		mg/L	
		氯化物	SUO50571006	9.72	250		mg/L	
		亚硝酸盐	SUO50571006	<0.0024	0.7		mg/L	
		硫酸盐	SUO50571006	32.5	250		mg/L	
		二氧化氯	SUO50571002	0.29	与水接触时间 ≥30min	0.8（出厂水中限值）		mg/L
						≥0.1（出厂水中余量）		
						≥0.02（管网末梢水中余量）		
		氯酸盐	SUO50571006	<0.0050	0.7		mg/L	
		溴酸盐	SUO50571006	<0.0050	0.01		mg/L	
		氰化物	SUO50571014	<0.002	0.05		mg/L	
		硫化物	SUO50571011	<0.02	0.02		mg/L	
氯化氰	SUO50571016	<0.01	0.07		mg/L			

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583801CHa

第 4 页 共 20 页

续上表

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
生活饮用水取水口 1# 2022-05-07	无色、无味、透明	铊	SUO50571018	<0.00001	0.0001	mg/L
		锑	SUO50571020	<0.0005	0.005	mg/L
		汞	SUO50571020	<0.0001	0.001	mg/L
		六价铬	SUO50571012	<0.004	0.05	mg/L
		铁	SUO50571018	<0.0045	0.3	mg/L
		锰	SUO50571018	<0.0005	0.1	mg/L
		铜	SUO50571018	<0.009	1.0	mg/L
		铅	SUO50571018	<0.0025	0.01	mg/L
		锌	SUO50571018	0.008	1.0	mg/L
		砷	SUO50571020	<0.0010	0.01	mg/L
		硒	SUO50571020	<0.0004	0.01	mg/L
		镉	SUO50571018	<0.004	0.005	mg/L
		镍	SUO50571018	<0.006	0.02	mg/L
		钡	SUO50571018	0.042	0.7	mg/L
		铍	SUO50571018	<0.0002	0.002	mg/L
		银	SUO50571018	<0.013	0.05	mg/L
		铝	SUO50571018	<0.040	0.2	mg/L
		钼	SUO50571018	<0.008	0.07	mg/L
		硼	SUO50571019	0.094	0.5	mg/L
		钠	SUO50571018	8.18	200	mg/L
		总 α 放射性	SUO50571029	<0.016	0.5	Bq/L
		总 β 放射性	SUO50571029	0.050	1	Bq/L
		挥发酚类	SUO50571008	<0.002	0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂	SUO50571004	<0.050	0.3	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583801CHa

第 5 页 共 20 页

续上表

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
生活饮用水取水口 1# 2022-05-07	无色、无味、透明	硝酸盐氮	SUO50571006	0.54	10 地下水源限制时为 20	mg/L
		耗氧量	SUO50571003	1.28	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5	mg/L
		臭氧	SUO50571030	0.02	与水接触时间 ≥12 min	mg/L
					0.3 (出厂水中限值)	
					--- (出厂水中余量)	
					0.02 如加氯, 总氯 ≥0.05 (管网末梢水中余量)	
		苯	SUO50571021	<0.00004	0.01	mg/L
		甲苯	SUO50571021	<0.00011	0.7	mg/L
		乙苯	SUO50571021	<0.00006	0.3	mg/L
		二甲苯	对 (间)二甲苯	SUO50571021	<0.00005	mg/L
			邻二甲苯	SUO50571021	<0.00011	mg/L
		苯乙烯	SUO50571021	<0.00004	0.02	mg/L
		氯苯	SUO50571021	<0.00004	0.3	mg/L
		1,2-二氯苯	SUO50571021	<0.00003	1	mg/L
		1,4-二氯苯	SUO50571021	<0.00003	0.3	mg/L
		三氯苯	1,2,3-三氯苯	SUO50571024	<0.00004	mg/L
			1,2,4-三氯苯	SUO50571024	<0.00004	mg/L
			1,3,5-三氯苯	SUO50571024	<0.00004	mg/L
		六氯苯	SUO50571024	<0.00002	0.001	mg/L
		三氯甲烷	SUO50571021	0.0236	0.06	mg/L
		四氯化碳	SUO50571021	<0.00021	0.002	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583801CHa

第 6 页 共 20 页

续上表

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
生活饮用水取水口 1# 2022-05-07	无色、无味、透明	一氯二溴甲烷	SUO50571021	0.00116	0.1	mg/L
		二氯一溴甲烷	SUO50571021	0.00692	0.06	mg/L
		三溴甲烷	SUO50571021	<0.00012	0.1	mg/L
		甲基对硫磷	SUO50571028	<0.0001	0.02	mg/L
		马拉硫磷	SUO50571028	<0.0001	0.25	mg/L
		对硫磷	SUO50571028	<0.0001	0.003	mg/L
		乐果	SUO50571028	<0.0001	0.08	mg/L
		敌敌畏	SUO50571028	<0.00005	0.001	mg/L
		二氯甲烷	SUO50571021	<0.00003	0.02	mg/L
		1,2-二氯乙烷	SUO50571021	<0.00006	0.03	mg/L
		1,1,1-三氯乙烷	SUO50571021	<0.00008	2	mg/L
		环氧氯丙烷	SUO50571021	<0.05	0.0004	mg/L
		氯乙烯	SUO50571021	<0.00017	0.005	mg/L
		1,1-二氯乙烯	SUO50571021	<0.00012	0.03	mg/L
		1,2-二氯乙烯	SUO50571021	<0.00012	0.05	mg/L
		三氯乙烯	SUO50571021	<0.00019	0.07	mg/L
		四氯乙烯	SUO50571021	<0.00014	0.04	mg/L
		六氯丁二烯	SUO50571021	<0.00011	0.0006	mg/L
		邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	SUO50571025	<0.001	0.008	mg/L
		溴氰菊酯	SUO50571021	<0.002	0.02	mg/L
		甲醛	SUO50571010	<0.05	0.9	mg/L
		三氯乙醛	SUO50571021	<0.001	0.01	mg/L
		七氯	SUO50571021	<0.0002	0.0004	mg/L
		呋喃丹	SUO50571021	<0.000125	0.007	mg/L
		2,4,6-三氯酚	SUO50571023	<0.00004	0.2	mg/L
		五氯酚	SUO50571023	<0.00003	0.009	mg/L
		二氯乙酸	SUO50571022	<0.0020	0.05	mg/L
		三氯乙酸	SUO50571022	<0.0010	0.1	mg/L
		百菌清	SUO50571021	<0.0004	0.01	mg/L
		莠去津	SUO50571021	<0.0005	0.002	mg/L
		毒死蜱	SUO50571021	<0.002	0.03	mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583801CHa

第 7 页 共 20 页

续上表

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
生活饮用水取水口 1# 2022-05-07	无色、无味、透明	灭草松	SUO50571027	<0.0002	0.3	mg/L
		2,4-滴	SUO50571027	<0.00005	0.03	mg/L
		草甘膦	SUO50571021	<0.025	0.7	mg/L
		丙烯酰胺	SUO50571021	<0.00005	0.0005	mg/L
		微囊藻毒素-LR	SUO50571021	<0.00006	0.001	mg/L
		滴滴涕	o,p'-DDT	<0.00002	0.001	mg/L
			p,p'-DDD	<0.00002		mg/L
			p,p'-DDE	<0.00002		mg/L
			p,p'-DDT	<0.00002		mg/L
		六六六	α-六六六	<0.00001	0.005	mg/L
			β-六六六	<0.00001		mg/L
			γ-六六六	<0.00001		mg/L
			δ-六六六	<0.00001		mg/L
		林丹	SUO50571026	<0.00001	0.002	mg/L
		苯并(a)芘	SUO50571021	<0.0000014	0.00001	mg/L
		游离氯	SUO50571013	0.69	4 (出厂水中限值)	mg/L
					≥0.3 (出厂水中余量)	
					≥0.05 (管网末梢水中余量)	
		一氯胺	SUO50571004	0.71	3 (出厂水中限值)	mg/L
					≥0.5 (出厂水中余量)	
					≥0.05 (管网末梢水中余量)	

本页完

检测结果


报告编号 A2210156583801CHa

第 8 页 共 20 页

续上表

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
生活饮用水取水口 1# 2022-05-09	无色、无味、透明	隐孢子虫	SUO50571038	未检出	<1	个/10L
		贾第鞭毛虫	SUO50571038	未检出	<1	个/10L
参照标准	《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）表 1 水质常规指标及限值、表 2 饮用水中消毒剂常规指标及要求及表 3 水质非常规指标及限值					
备注：1.pH 值、臭氧、二氧化氯为现场检测。 2.结果有“<”表示未检出，其数值为该项目检出限。 3.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。 4.“√”表示此项不作要求。						

附：检测布点图

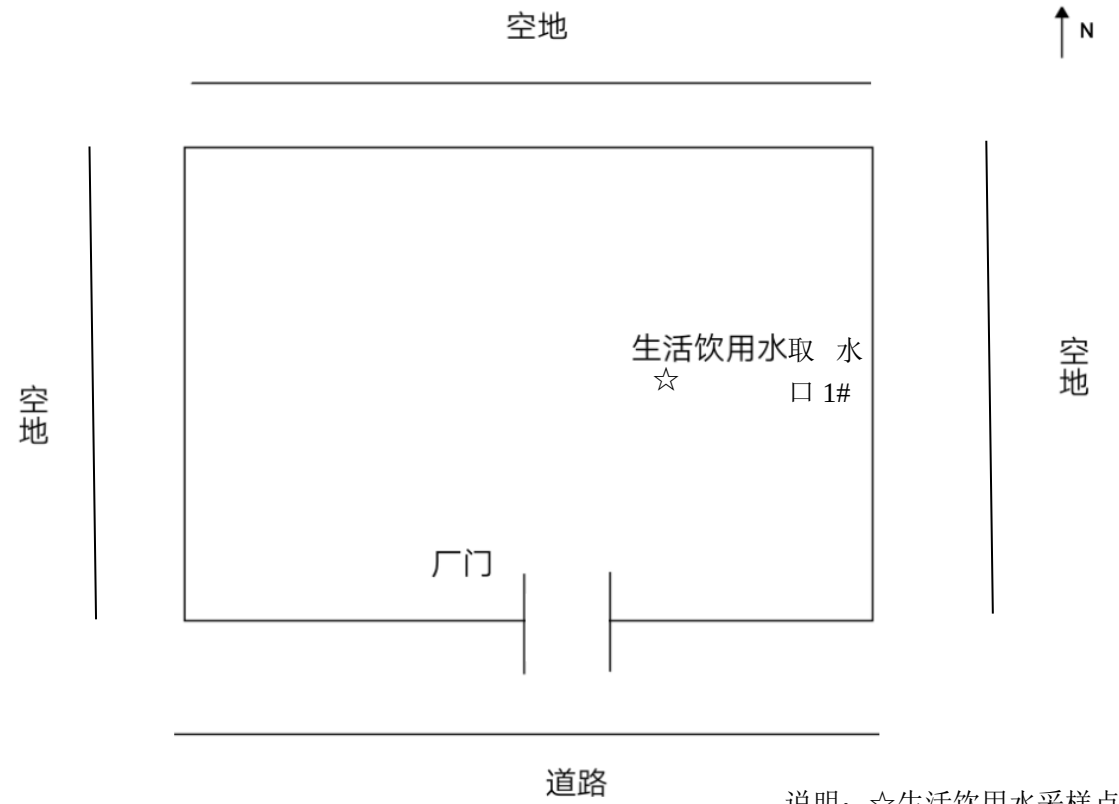

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583801CHa

第 9 页 共 20 页

表 2:

仪器信息:

检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
生活饮用水	pH 值	便携式单通道多参数分析仪	HQ30d	TTE20191381	2022-07-02
	氨氮	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2022-06-09
	总硬度	滴定管	25mL	EDD36JL20105	2022-11-17
	溶解性总固体	电子天平	BT 125D	TTE20160051	2022-07-18
	氟化物	离子色谱仪 (IC)	ICS-1100	TTE20141126	2023-03-31
	氯化物	离子色谱仪 (IC)	ICS-1100	TTE20141126	2023-03-31
	亚氯酸盐	离子色谱仪 (IC)	Aquion	TTE20181878	2022-05-23
	硫酸盐	离子色谱仪 (IC)	ICS-1100	TTE20141126	2023-03-31
	二氧化氯	二氧化氯比色计	PC II	TTE20152294	2022-09-23
	氯酸盐	离子色谱仪 (IC)	Aquion	TTE20181878	2022-05-23
	溴酸盐	离子色谱仪 (IC)	Aquion	TTE20181878	2022-05-23
	氰化物	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2022-06-09
	硫化物	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2022-06-09
	氯化氰	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2022-06-09
	隐孢子虫	两虫专用显微镜	N-800GC	TTE20210436	2023-03-15
	贾第鞭毛虫	两虫专用显微镜	N-800GC	TTE20210436	2023-03-15
	铊	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)	NexION 1000G	TTE20202246	2022-07-29
	铈	原子荧光光度计	AFS-9750	TTE20161393	2022-07-22
	汞	原子荧光光度计	AFS-9700	TTE20150902	2022-07-22
	六价铬	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2022-06-09

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583801CHa

第 10 页 共 20 页

续上表

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
生活饮用水	铁	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	Optima 8300	TTE20170871	2023-01-19
	锰	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	Optima 8300	TTE20170871	2023-01-19
	铜	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	Optima 8300	TTE20170871	2023-01-19
	铅	原子吸收分光光度计 (AAS)	AA900T	TTE20162140	2022-11-13
	锌	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	Optima 8300	TTE20170871	2023-01-19
	砷	原子荧光光度计	AFS-9750	TTE20161393	2022-07-22
	硒	原子荧光光度计	AFS-9700	TTE20150902	2022-07-22
	镉	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	Optima 8300	TTE20170871	2023-01-19
	镍	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	Optima 8300	TTE20170871	2023-01-19
	钡	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	Optima 8300	TTE20170871	2023-01-19
	铍	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	Optima 8300	TTE20170871	2023-01-19
	银	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	8300DV	TTE20151165	2022-07-22
	铝	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	Optima 8300	TTE20170871	2023-01-19
	钼	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	Optima 8300	TTE20170871	2023-01-19
	硼	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	8300DV	TTE20151165	2022-07-22
	钠	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	8300DV	TTE20151165	2022-07-22

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583801CHa

第 11 页 共 20 页

续上表

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
生活饮用水	总 α 放射性	低本底 $\alpha\beta$ 测量仪	LB-6(6 通道)	TTE20200458	2024-03-17
	总 β 放射性	低本底 $\alpha\beta$ 测量仪	LB-6(6 通道)	TTE20200458	2024-03-17
	挥发酚类	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2022-06-09
	阴离子合成洗涤剂	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2022-06-09
	硝酸盐氮	离子色谱仪 (IC)	ICS-1100	TTE20141126	2023-03-31
	耗氧量	滴定管	25mL	EDD36JL20106	2022-11-17
	臭氧	臭氧比色计	PC II	TTE20152224	2023-01-06
	苯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	甲苯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	乙苯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	二甲苯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	苯乙烯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583801CHa

第 12 页 共 20 页

续上表

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
生活饮用水	氯苯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	1,2-二氯苯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	1,4-二氯苯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	三氯苯	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2023-01-17
	六氯苯	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2023-01-17
	三氯甲烷	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	四氯化碳	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	一氯二溴甲烷	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	二氯一溴甲烷	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	三溴甲烷	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	甲基对硫磷	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2023-01-17
	马拉硫磷	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2023-01-17
	对硫磷	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2023-01-17
	乐果	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2023-01-17
	敌敌畏	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2023-01-17
	二氯甲烷	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	1,2-二氯乙烷	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	1,1,1-三氯乙烷	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	环氧氯丙烷	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2023-01-17

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583801CHa

第 13 页 共 20 页

续上表

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
生活饮用水	氯乙烯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	1,1-二氯乙烯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	1,2-二氯乙烯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	三氯乙烯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	四氯乙烯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	六氯丁二烯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP2020 NX	TTE20191143	2022-05-19
	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP-2010 Ultra	TTE20150896	2023-03-28
	溴氰菊酯	高效液相色谱仪 (HPLC)	1260 II	TTE20202608	2022-10-26
	甲醛	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2022-06-09
	三氯乙醛	气相色谱仪 (GC)	GC-2010Plus	TTE20131471	2023-03-02
	七氯	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2023-01-17
	呋喃丹	高效液相色谱仪 (HPLC)	1260 II	TTE20202608	2022-10-26
	2,4,6-三氯酚	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2023-01-17
	五氯酚	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2023-01-17
	二氯乙酸	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2023-01-17
	三氯乙酸	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2023-01-17
	百菌清	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20186576	2023-01-17
	莠去津	高效液相色谱仪 (HPLC)	1260 II	TTE20202608	2022-10-26

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583801CHa

第 14 页 共 20 页

续上表

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
生活饮用水	毒死蜱	气相色谱仪(GC)	7890B	TTE20186576	2023-01-17
	灭草松	气相色谱仪(GC)	7890B	TTE20186576	2023-01-17
	2,4-滴	气相色谱仪(GC)	7890B	TTE20186576	2023-01-17
	草甘膦	高效液相色谱仪(HPLC)	1260 II	TTE20202608	2022-10-26
	丙烯酰胺	气相色谱仪(GC)	7890B	TTE20186576	2023-01-17
	微囊藻毒素-LR	高效液相色谱仪(HPLC)	1260 II	TTE20202608	2022-10-26
	滴滴涕	气相色谱仪(GC)	7890B	TTE20186576	2023-01-17
	六六六	气相色谱仪(GC)	7890B	TTE20186576	2023-01-17
	林丹	气相色谱仪(GC)	7890B	TTE20186576	2023-01-17
	苯并(a)芘	高效液相色谱仪(HPLC)	1260 II	TTE20202608	2022-10-26
	游离氯	紫外可见分光光度计(UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2022-06-09
	一氯胺	紫外可见分光光度计(UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2022-06-09

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583801CHa

第 15 页 共 20 页

表 3:

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
生活饮用水	pH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 5.1	/
	氨氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 9.1	0.02mg/L
	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 7.1	1.0mg/L
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 8.1	/
	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 3.2	0.1mg/L
	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 2.2	0.15mg/L
	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 13.2	0.0024mg/L
	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 1.2	0.75mg/L
	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 4.4	0.01mg/L
	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 6	0.0050mg/L
	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 14.2	0.0050mg/L
	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 4.1	0.002mg/L
	硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 6.1	0.02mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583801CHa

第 16 页 共 20 页

续上表

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
生活饮用水	氯化氰	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 11.1	0.01mg/L
	隐孢子虫	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 6	0.1 个/10L
	贾第鞭毛虫	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 5.1	0.1 个/10L
	铊	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 21.3	0.00001mg/L
	锑	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 19.1	0.0005mg/L
	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 8.1	0.0001mg/L
	六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 10.1	0.004mg/L
	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 2.3	0.0045mg/L
	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 3.5	0.0005mg/L
	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 4.5	0.009mg/L
	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 11.1	0.0025mg/L
	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 5.5	0.001mg/L
	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 6.1	0.0010mg/L
	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 7.1	0.0004mg/L
	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 9.6	0.004mg/L
	镍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 15.2	0.006mg/L
	钡	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 16.2	0.001mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583801CHa

第 17 页 共 20 页

续上表

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
生活饮用水	铍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 20.4	0.0002mg/L
	银	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 12.3	0.013mg/L
	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4	0.040mg/L
	钼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 13.2	0.008mg/L
	硼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4	0.011mg/L
	钠	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 22.3	0.005mg/L
	总 α 放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006 1	0.016Bq/L
	总 β 放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006 2	0.028Bq/L
	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 9.1	0.002mg/L
	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 10.1	0.050mg/L
	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 5.3	0.15mg/L
	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 1.1	0.05mg/L
	臭氧	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 5.3	0.01mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583801CHa

第 18 页 共 20 页

续上表

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
生活饮用水	苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A	0.00004mg/L
	甲苯		0.00011mg/L
	乙苯		0.00006mg/L
	二甲苯		邻二甲苯:0.00011mg/L
			对 (间) 二甲苯:0.00005mg/L
	苯乙烯		0.00004mg/L
	氯苯		0.00004mg/L
	1,2-二氯苯		0.00003mg/L
	1,4-二氯苯		0.00003mg/L
	三氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 27	1,2,3-三氯苯:0.00004mg/L
			1,2,4-三氯苯:0.00004mg/L
			1,3,5-三氯苯:0.00004mg/L
	六氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 24.1	0.00002mg/L
	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A	0.00003mg/L
	四氯化碳		0.00021mg/L
	一氯二溴甲烷		0.00005mg/L
	二氯一溴甲烷		0.00008mg/L
	三溴甲烷		0.00012mg/L
	甲基对硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 5	0.0001mg/L
	马拉硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 7	0.0001mg/L
	对硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 4.2	0.0001mg/L
	乐果	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 8	0.0001mg/L
	敌敌畏	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 14	0.00005mg/L
	二氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A	0.00003mg/L
	1,2-二氯乙烷		0.00006mg/L
	1,1,1-三氯乙烷		0.00008mg/L
	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 17.1	0.05mg/L

检测结果

报告编号 A2210156583801CHa

第 19 页 共 20 页

续上表

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
生活饮用水	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A	0.00017mg/L
	1,1-二氯乙烯		0.00012mg/L
	1,2-二氯乙烯		0.00012mg/L
	三氯乙烯		0.00019mg/L
	四氯乙烯		0.00014mg/L
	六氯丁二烯		0.00011mg/L
	邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B	0.001mg/L
	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 11.2	0.002mg/L
	甲醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 6.1	0.05mg/L
	三氯乙醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 8.1	0.001mg/L
	七氯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 19.1	0.0002 mg/L
	呋喃丹	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 15.1	0.000125mg/L
	2,4,6-三氯酚	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 12.1	0.00004mg/L
	五氯酚	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 21	0.00003mg/L
	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 9.1	0.0020mg/L
	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 10	0.0010mg/L
	百菌清	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 9.1	0.0004mg/L
	莠去津	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 17.1	0.0005mg/L
	毒死蜱	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 16.1	0.002mg/L
	灭草松	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 12.1	0.0002mg/L

本页完

检测结果

报告编号 A2210156583801CHa

第 20 页 共 20 页

续上表

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
生活饮用水	2,4-滴	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 13	0.00005mg/L
	草甘膦	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 18.1	0.025mg/L
	丙烯酰胺	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 10.1	0.00005mg/L
	微囊藻毒素-LR	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 13.1	0.00006mg/L
	滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 1.2	p,p'-DDE: 0.00002mg/L
			o,p'-DDT: 0.00002mg/L
			p,p'-DDT: 0.00002mg/L
			p,p'-DDD: 0.00002mg/L
	六六六	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 2.2	α-六六六: 0.00001mg/L
			β-六六六: 0.00001mg/L
			γ-六六六: 0.00001mg/L
			δ-六六六: 0.00001mg/L
	林丹	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 2.2	0.00001mg/L
	苯并(a)芘	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 9.1	0.0000014mg/L
	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 1.1	0.01mg/L
	一氯胺	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 3.1	0.01mg/L

报告结束