

检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2405004

样品类别: 管网末梢水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧阳水质监测中心有限公司

说 明

1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写, 不得涂改、增删。
2. 本报告经签字盖章后生效。(附页加盖骑缝章)
3. 对送检样品, 本报告结果只对来样负责。
4. 本报告未经本中心同意, 不得作为商品广告使用, 不得部分复印。报告的复制件, 由本中心加盖公章确认方为有效。
5. 对本报告有异议者, 请于收到报告之日起十天内向本中心提出, 逾期不予受理。

名称: 溧阳水质监测中心有限公司

地址: 溧阳市正昌路166号-2幢

邮编: 213300

电话: 0519-87290012

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-240508-08

样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 新昌医院门卫室
采样人员: 钱荷花、潘嘉萍
采样日期: 2024. 5. 8
检测日期: 2024. 5. 8~2024. 5. 22
报告日期: 2024. 5. 22

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2024.5.22

审核人: 彭

审核日期: 2024.5.22

签发人: 孙

签发日期: 2024.5.22

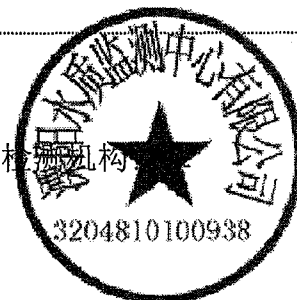

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-240508-08

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.00071	≤0.01
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01
汞	mg/L	0.000015	≤0.001
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.300	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.585	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0079	≤0.06
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0095	≤0.1
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0070	≤0.06
三溴甲烷	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷	——	0.37	≤1
二氯乙酸	mg/L	0.0034	≤0.05
三氯乙酸	mg/L	0.0024	≤0.1
溴酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.01
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐	mg/L	0.0504	≤0.7
色度(铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.29	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.79	6.5~8.5
铝	mg/L	0.084	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	25.1	≤250
硫酸盐	mg/L	38.9	≤250

* * * 接下页 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-240508-08

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
溶解性总固体	mg/L	191	≤1000
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	115	≤450
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.59	≤3
氨 (以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
游离氯	mg/L	0.20	≤2且≥0.05
臭氧	mg/L	<0.01	≤0.3
甲醛	mg/L	<0.05	≤0.9
亚硝酸盐 (以N计)	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240508-09

样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 岗头新村门卫室
采样人员: 钱荷花、潘嘉萍
采样日期: 2024.5.8
检测日期: 2024.5.8~2024.5.22
报告日期: 2024.5.22


评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文
审核人: 王
签发人: 同

编制日期: 2024.5.22
审核日期: 2024.5.22
签发日期: 2024.5.22

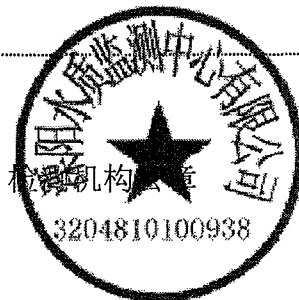

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-240508-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.00052	≤0.01
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005
铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01
汞	mg/L	0.000016	≤0.001
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.279	≤1.0
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.724	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0102	≤0.06
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0095	≤0.1
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0075	≤0.06
三溴甲烷	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷	——	0.42	≤1
二氯乙酸	mg/L	0.0049	≤0.05
三氯乙酸	mg/L	0.0040	≤0.1
溴酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.01
亚硝酸盐	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐	mg/L	0.0229	≤0.7
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.36	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.75	6.5~8.5
铝	mg/L	0.076	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	27.4	≤250
硫酸盐	mg/L	39.5	≤250

* * * 接下页 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240508-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
溶解性总固体	mg/L	192	≤1000
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	116	≤450
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.55	≤3
氨（以N计）	mg/L	<0.02	≤0.5
游离氯	mg/L	0.30	≤2且≥0.05
臭氧	mg/L	<0.01	≤0.3
甲醛	mg/L	<0.05	≤0.9
亚硝酸盐（以N计）	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市水利局
再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-240508-10

样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 高铁站西边卫生间
采样人员: 钱荷花、潘嘉萍
采样日期: 2024.5.8
检测日期: 2024.5.8~2024.5.22
报告日期: 2024.5.22

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2024.5.22

审核人: 彭

审核日期: 2024.5.22

签发人: 同

签发日期: 2024.5.22

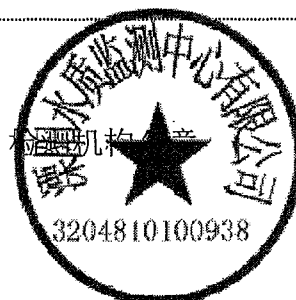

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240508-10

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
菌落总数	CFU/mL	9	≤100
砷	mg/L	0.00055	≤0.01
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01
汞	mg/L	0.000020	≤0.001
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.316	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.735	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0193	≤0.06
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0090	≤0.1
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0106	≤0.06
三溴甲烷	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷	——	0.62	≤1
二氯乙酸	mg/L	0.0031	≤0.05
三氯乙酸	mg/L	0.0014	≤0.1
溴酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.01
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐	mg/L	0.0208	≤0.7
色度(铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.37	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.67	6.5~8.5
铝	mg/L	0.096	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	0.020	≤1.0
氯化物	mg/L	26.7	≤250
硫酸盐	mg/L	39.5	≤250

* * * 接下页 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LG-240508-10

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
溶解性总固体	mg/L	186	≤1000
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	114	≤450
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.58	≤3
氨（以N计）	mg/L	<0.02	≤0.5
游离氯	mg/L	0.05	≤2且≥0.05
臭氧	mg/L	≤0.01	≤0.3
甲醛	mg/L	<0.05	≤0.9
亚硝酸盐（以N计）	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240508-11

样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 古渎医院
采样人员: 钱荷花、潘嘉萍
采样日期: 2024.5.8
检测日期: 2024.5.8~2024.5.22
报告日期: 2024.5.22

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2024.5.22

审核人: 彭

审核日期: 2024.5.22

签发人: 周永林

签发日期: 2024.5.22



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240508-11

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
菌落总数	CFU/mL	6	≤100
砷	mg/L	0.00073	≤0.01
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005
铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01
汞	mg/L	0.000005	≤0.001
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.285	≤1.0
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.672	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0125	≤0.06
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0084	≤0.1
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0084	≤0.06
三溴甲烷	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷	——	0.48	≤1
二氯乙酸	mg/L	<0.0020	≤0.05
三氯乙酸	mg/L	0.0013	≤0.1
溴酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.01
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐	mg/L	0.0273	≤0.7
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.35	≤1
臭和味	——	0	无异味、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.70	6.5~8.5
铝	mg/L	0.078	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	26.0	≤250
硫酸盐	mg/L	39.2	≤250

* * * 接下页 * * *

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240508-11

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
溶解性总固体	mg/L	179	≤1000
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	117	≤450
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.58	≤3
氨（以N计）	mg/L	<0.02	≤0.5
游离氯	mg/L	0.10	≤2且≥0.05
臭氧	mg/L	<0.01	≤0.3
甲醛	mg/L	<0.05	≤0.9
亚硝酸盐（以N计）	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240508-12

样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 后六小学门卫室
采样人员: 钱荷花、潘嘉萍
采样日期: 2024.5.8
检测日期: 2024.5.8~2024.5.22
报告日期: 2024.5.22

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2024.5.22

审核人: 王

审核日期: 2024.5.22

签发人: 同

签发日期: 2024.5.22

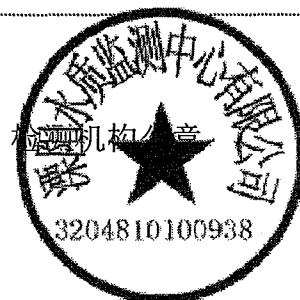

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LG-240508-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.00063	≤0.01
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005
铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01
汞	mg/L	0.000021	≤0.001
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.328	≤1.0
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.703	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0122	≤0.06
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0056	≤0.1
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0076	≤0.06
三溴甲烷	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷	——	0.42	≤1
二氯乙酸	mg/L	0.0031	≤0.05
三氯乙酸	mg/L	0.0018	≤0.1
溴酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.01
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐	mg/L	0.0201	≤0.7
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.39	≤1
臭和味	——	0	无异味、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.71	6.5~8.5
铝	mg/L	0.097	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	26.5	≤250
硫酸盐	mg/L	39.4	≤250

* * * 接下页 * * *

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-240508-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
溶解性总固体	mg/L	183	≤1000
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	116	≤450
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.62	≤3
氨 (以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
游离氯	mg/L	0.30	≤2且≥0.05
臭氧	mg/L	<0.01	≤0.3
甲醛	mg/L	<0.05	≤0.9
亚硝酸盐 (以N计)	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市
水利局, 再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240508-13

样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 上黄水管站
采样人员: 钱荷花、潘嘉萍
采样日期: 2024.5.8
检测日期: 2024.5.8~2024.5.22
报告日期: 2024.5.22

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2024.5.22

审核人: 钱

审核日期: 2024.5.22

签发人: 钱

签发日期: 2024.5.22

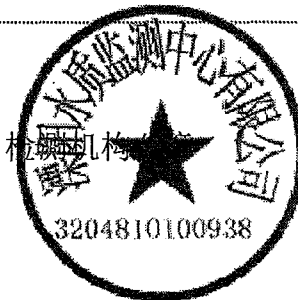

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240508-13

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
菌落总数	CFU/mL	4	≤100
砷	mg/L	0.00037	≤0.01
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01
汞	mg/L	0.000026	≤0.001
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.330	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.690	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0147	≤0.06
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.0003	≤0.1
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0090	≤0.06
三溴甲烷	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷	——	0.43	≤1
二氯乙酸	mg/L	<0.0020	≤0.05
三氯乙酸	mg/L	0.0017	≤0.1
溴酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.01
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐	mg/L	0.0225	≤0.7
色度(铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.31	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.80	6.5~8.5
铝	mg/L	0.070	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	26.7	≤250
硫酸盐	mg/L	39.4	≤250

* * * 接下页 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LG-240508-13

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
溶解性总固体	mg/L	181	≤1000
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	113	≤450
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.62	≤3
氨（以N计）	mg/L	<0.02	≤0.5
游离氯	mg/L	0.10	≤2且≥0.05
臭氧	mg/L	<0.01	≤0.3
甲醛	mg/L	≤0.05	≤0.9
亚硝酸盐（以N计）	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
pH	GB/T5750.4-2023 (8.1)	PHS-3C酸度计
氯化物	GB/T5750.5-2023 (6.2)	ICS-2100离子色谱仪
硫酸盐	GB/T5750.5-2023 (6.2)	
氟化物	GB/T5750.5-2023 (6.2)	
溴酸盐	GB/T5750.10-2023 (22.1)	
氯酸盐、亚氯酸盐	GB/T5750.10-2023 (20.2)	
硝酸盐	GB/T5750.5-2023 (6.2)	
	GB/T5750.5-2023 (8.1)	T6新锐分光光度计
亚硝酸盐	GB/T5750.5-2023 (12.1)	
甲醛	GB/T5750.10-2023 (11.1)	
铝	GB/T5750.6-2023 (4.1)	
氨氮	GB/T5750.5-2023 (11.1)	TU1900紫外可见分光光度计
氰化物	GB/T5750.5-2023 (7.1)	
铬(六价)	GB/T5750.6-2023 (13.1)	PF5-2原子荧光光度计
砷	GB/T5750.6-2023 (9.1)	
汞	GB/T5750.6-2023 (11.1)	A3AFG-13原子吸收分光光度计
铁	GB/T5750.6-2023 (7.2)	
锰	GB/T5750.6-2023 (7.2)	
铜	GB/T5750.6-2023 (7.2)	
锌	GB/T5750.6-2023 (7.2)	
铅	GB/T5750.6-2023 (14.1)	ICE3400原子吸收分光光度计
镉	GB/T5750.6-2023 (12.1)	
大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 (7.1)	GNP-9080隔水式恒温培养箱
总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 (5.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2023 (4.1)	
臭氧	GB/T5750.11-2023 (9.3)	DR300臭氧仪
游离氯	GB/T5750.11-2023 (4.2)	——
高锰酸盐指数	GB/T5750.7-2023 (4.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2023 (5.1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2023 (4.1)	——
肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1)	——
臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1)	——
三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷	GB/T5750.8-2023 (4.3)	7890A气相色谱仪
溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 (11.1)	DHG电热恒温鼓风干燥箱
总硬度	GB/T5750.4-2023 (10.1)	——
二氯乙酸、三氯乙酸	GB/T5750.10-2023 (14.1)	7890A气相色谱仪

* * * 报 告 结 束 * * *