

# 检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2407004

样品类别: 管网末梢水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧阳水质监测中心有限公司

## 说 明

1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写, 不得涂改、增删。
2. 本报告经签字盖章后生效。(附页加盖骑缝章)
3. 对送检样品, 本报告结果只对来样负责。
4. 本报告未经本中心同意, 不得作为商品广告使用, 不得部分复印。报告的复制件, 由本中心加盖公章确认方为有效。
5. 对本报告有异议者, 请于收到报告之日起十天内向本中心提出, 逾期不予受理。

名称: 溧阳水质监测中心有限公司

地址: 溧阳市正昌路166号-2幢

邮编: 213300

电话: 0519-87290012

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告


样品编号: LG-240703-08

样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 新昌医院门卫室  
采样人员: 支华、许丽文  
采样日期: 2024. 7. 3  
检测日期: 2024. 7. 3~2024. 7. 24  
报告日期: 2024. 7. 24

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:  
经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文                      编制日期: 2024.7.24  
审核人: 支华                      审核日期: 2024.7.24  
签发人: 支华                      签发日期: 2024.7.24

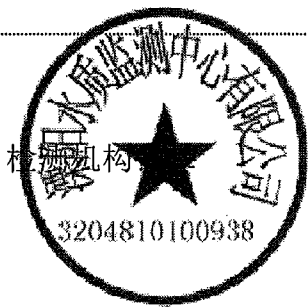

## 漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

## 检 测 报 告

样品编号: LG-240703-08

## 检测结果

| 检测项目            | 单位        | 检测结果     | 限值      |
|-----------------|-----------|----------|---------|
| 总大肠菌群           | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 大肠埃希氏菌          | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 菌落总数            | CFU/mL    | <1       | ≤100    |
| 砷               | mg/L      | 0.00038  | ≤0.01   |
| 镉               | mg/L      | <0.0005  | ≤0.005  |
| 铬(六价)           | mg/L      | <0.004   | ≤0.05   |
| 铅               | mg/L      | <0.0025  | ≤0.01   |
| 汞               | mg/L      | 0.000065 | ≤0.001  |
| 氰化物             | mg/L      | <0.002   | ≤0.05   |
| 氟化物             | mg/L      | 0.290    | ≤1.0    |
| 硝酸盐(以N计)        | mg/L      | 0.466    | ≤10     |
| 三氯甲烷            | mg/L      | 0.0072   | ≤0.06   |
| 一氯二溴甲烷          | mg/L      | 0.0023   | ≤0.1    |
| 二氯一溴甲烷          | mg/L      | 0.0032   | ≤0.06   |
| 三溴甲烷            | mg/L      | <0.0060  | ≤0.1    |
| 三卤甲烷            | ——        | 0.23     | ≤1      |
| 二氯乙酸            | mg/L      | 0.0100   | ≤0.05   |
| 三氯乙酸            | mg/L      | 0.0071   | ≤0.1    |
| 溴酸盐             | mg/L      | <0.0050  | ≤0.01   |
| 亚氯酸盐            | mg/L      | <0.0024  | ≤0.7    |
| 氯酸盐             | mg/L      | 0.0467   | ≤0.7    |
| 色度(铂钴色度单位)      | 度         | <5       | ≤15     |
| 浑浊度             | NTU       | 0.26     | ≤1      |
| 臭和味             | ——        | 0        | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物           | ——        | 无        | 无       |
| pH              | ——        | 7.70     | 6.5~8.5 |
| 铝               | mg/L      | 0.071    | ≤0.2    |
| 铁               | mg/L      | <0.020   | ≤0.3    |
| 锰               | mg/L      | <0.010   | ≤0.1    |
| 铜               | mg/L      | <0.020   | ≤1.0    |
| 锌               | mg/L      | <0.010   | ≤1.0    |
| 氯化物             | mg/L      | 24.3     | ≤250    |
| 硫酸盐             | mg/L      | 33.3     | ≤250    |
| * * * 接下页 * * * |           |          |         |


溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240703-08

检测结果

| 检测项目                      | 单位   | 检测结果   | 限值       |
|---------------------------|------|--------|----------|
| 溶解性总固体                    | mg/L | 153    | ≤1000    |
| 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计） | mg/L | 112    | ≤450     |
| 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计） | mg/L | 1.15   | ≤3       |
| 氨（以N计）                    | mg/L | 0.02   | ≤0.5     |
| 游离氯                       | mg/L | 0.30   | ≤2且≥0.05 |
| 臭氧                        | mg/L | <0.01  | ≤0.3     |
| 甲醛                        | mg/L | <0.05  | ≤0.9     |
| 亚硝酸盐（以N计）                 | mg/L | <0.001 | ≤1       |
| * * * 以 下 空 白 * * *       |      |        |          |

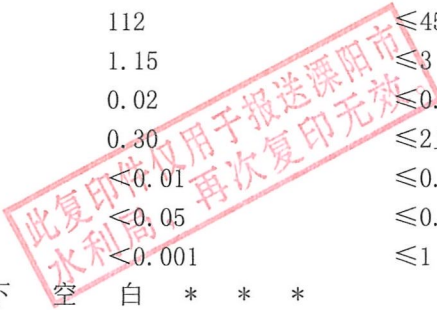

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-240703-09

样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 岗头新村门卫室  
采样人员: 支华、许丽文  
采样日期: 2024.7.3  
检测日期: 2024.7.3~2024.7.24  
报告日期: 2024.7.24

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文  
审核人: 支华  
签发人: 支华

编制日期: 2024.7.24  
审核日期: 2024.7.24  
签发日期: 2024.7.24



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240703-09

| 检测结果            |           |          |         |
|-----------------|-----------|----------|---------|
| 检测项目            | 单位        | 检测结果     | 限值      |
| 总大肠菌群           | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 大肠埃希氏菌          | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 菌落总数            | CFU/mL    | <1       | ≤100    |
| 砷               | mg/L      | 0.00052  | ≤0.01   |
| 镉               | mg/L      | <0.0005  | ≤0.005  |
| 铬（六价）           | mg/L      | <0.004   | ≤0.05   |
| 铅               | mg/L      | <0.0025  | ≤0.01   |
| 汞               | mg/L      | 0.000030 | ≤0.001  |
| 氰化物             | mg/L      | <0.002   | ≤0.05   |
| 氟化物             | mg/L      | 0.270    | ≤1.0    |
| 硝酸盐（以N计）        | mg/L      | 0.569    | ≤10     |
| 三氯甲烷            | mg/L      | 0.0112   | ≤0.06   |
| 一氯二溴甲烷          | mg/L      | 0.0022   | ≤0.1    |
| 二氯一溴甲烷          | mg/L      | 0.0035   | ≤0.06   |
| 三溴甲烷            | mg/L      | <0.0060  | ≤0.1    |
| 三卤甲烷            | ——        | 0.30     | ≤1      |
| 二氯乙酸            | mg/L      | 0.0040   | ≤0.05   |
| 三氯乙酸            | mg/L      | 0.0096   | ≤0.1    |
| 溴酸盐             | mg/L      | <0.0050  | ≤0.01   |
| 亚氯酸盐            | mg/L      | <0.0024  | ≤0.7    |
| 氯酸盐             | mg/L      | <0.0050  | ≤0.7    |
| 色度（铂钴色度单位）      | 度         | <5       | ≤15     |
| 浑浊度             | NTU       | 0.25     | ≤1      |
| 臭和味             | ——        | 0        | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物           | ——        | 无        | 无       |
| pH              | ——        | 7.67     | 6.5~8.5 |
| 铝               | mg/L      | 0.066    | ≤0.2    |
| 铁               | mg/L      | <0.020   | ≤0.3    |
| 锰               | mg/L      | <0.010   | ≤0.1    |
| 铜               | mg/L      | <0.020   | ≤1.0    |
| 锌               | mg/L      | <0.010   | ≤1.0    |
| 氯化物             | mg/L      | 24.9     | ≤250    |
| 硫酸盐             | mg/L      | 34.3     | ≤250    |
| * * * 接下页 * * * |           |          |         |

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LG-240703-09

检测结果

| 检测项目                      | 单位   | 检测结果   | 限值       |
|---------------------------|------|--------|----------|
| 溶解性总固体                    | mg/L | 170    | ≤1000    |
| 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计） | mg/L | 118    | ≤450     |
| 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计） | mg/L | 1.19   | ≤3       |
| 氨（以N计）                    | mg/L | <0.02  | ≤0.5     |
| 游离氯                       | mg/L | 0.20   | ≤2且≥0.05 |
| 臭氧                        | mg/L | <0.01  | ≤0.3     |
| 甲醛                        | mg/L | <0.05  | ≤0.9     |
| 亚硝酸盐（以N计）                 | mg/L | <0.001 | ≤1       |
| * * * 以 下 空 白 * * *       |      |        |          |

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

质监

检测

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240703-10


样品名称：管网末梢水  
样品性状：无色透明液体  
检测性质：委托检测  
采样单位：漂阳水质监测中心有限公司  
采样地点：高铁站西边卫生间  
采样人员：支华、许丽文  
采样日期：2024. 7. 3  
检测日期：2024. 7. 3~2024. 7. 24  
报告日期：2024. 7. 24

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论：  
经检测，该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人：许丽文  
审核人：支华  
签发人：支华

编制日期：2024.7.24  
审核日期：2024.7.24  
签发日期：2024.7.24



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240703-10

检测结果

| 检测项目            | 单位        | 检测结果     | 限值      |
|-----------------|-----------|----------|---------|
| 总大肠菌群           | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 大肠埃希氏菌          | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 菌落总数            | CFU/mL    | 8        | ≤100    |
| 砷               | mg/L      | 0.00050  | ≤0.01   |
| 镉               | mg/L      | <0.0005  | ≤0.005  |
| 铬(六价)           | mg/L      | <0.004   | ≤0.05   |
| 铅               | mg/L      | <0.0025  | ≤0.01   |
| 汞               | mg/L      | 0.000031 | ≤0.001  |
| 氰化物             | mg/L      | <0.002   | ≤0.05   |
| 氟化物             | mg/L      | 0.287    | ≤1.0    |
| 硝酸盐(以N计)        | mg/L      | 0.451    | ≤10     |
| 三氯甲烷            | mg/L      | 0.0175   | ≤0.06   |
| 一氯二溴甲烷          | mg/L      | 0.0034   | ≤0.1    |
| 二氯一溴甲烷          | mg/L      | 0.0057   | ≤0.06   |
| 三溴甲烷            | mg/L      | <0.0060  | ≤0.1    |
| 三卤甲烷            | ——        | 0.45     | ≤1      |
| 二氯乙酸            | mg/L      | 0.0047   | ≤0.05   |
| 三氯乙酸            | mg/L      | 0.0036   | ≤0.1    |
| 溴酸盐             | mg/L      | <0.0050  | ≤0.01   |
| 亚氯酸盐            | mg/L      | <0.0024  | ≤0.7    |
| 氯酸盐             | mg/L      | <0.0050  | ≤0.7    |
| 色度(铂钴色度单位)      | 度         | <5       | ≤15     |
| 浑浊度             | NTU       | 0.24     | ≤1      |
| 臭和味             | ——        | 0        | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物           | ——        | 无        | 无       |
| pH              | ——        | 7.71     | 6.5~8.5 |
| 铝               | mg/L      | 0.107    | ≤0.2    |
| 铁               | mg/L      | <0.020   | ≤0.3    |
| 锰               | mg/L      | <0.010   | ≤0.1    |
| 铜               | mg/L      | <0.020   | ≤1.0    |
| 锌               | mg/L      | 0.020    | ≤1.0    |
| 氯化物             | mg/L      | 27.1     | ≤250    |
| 硫酸盐             | mg/L      | 36.3     | ≤250    |
| * * * 接下页 * * * |           |          |         |

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240703-10

检测结果

| 检测项目                      | 单位   | 检测结果   | 限值       |
|---------------------------|------|--------|----------|
| 溶解性总固体                    | mg/L | 178    | ≤1000    |
| 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计） | mg/L | 120    | ≤450     |
| 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计） | mg/L | 1.14   | ≤3       |
| 氨（以N计）                    | mg/L | <0.02  | ≤0.5     |
| 游离氯                       | mg/L | 0.05   | ≤2且≥0.05 |
| 臭氧                        | mg/L | <0.01  | ≤0.3     |
| 甲醛                        | mg/L | ≤0.05  | ≤0.9     |
| 亚硝酸盐（以N计）                 | mg/L | <0.001 | ≤1       |
| * * * 以 下 空 白 * * *       |      |        |          |

此复印件仅用于报送漂阳市  
水利局 再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-240703-11

样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 古渎医院  
采样人员: 支华、许丽文  
采样日期: 2024. 7. 3  
检测日期: 2024. 7. 3~2024. 7. 24  
报告日期: 2024. 7. 24

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2024.7.24

审核人: 支华

审核日期: 2024. 7. 24

签发人: 支华

签发日期: 2024.7.24



## 漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

## 检 测 报 告

样品编号: LG-240703-11

## 检测结果

| 检测项目            | 单位        | 检测结果     | 限值      |
|-----------------|-----------|----------|---------|
| 总大肠菌群           | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 大肠埃希氏菌          | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 菌落总数            | CFU/mL    | 9        | ≤100    |
| 砷               | mg/L      | 0.00045  | ≤0.01   |
| 镉               | mg/L      | <0.0005  | ≤0.005  |
| 铬(六价)           | mg/L      | <0.004   | ≤0.05   |
| 铅               | mg/L      | <0.0025  | ≤0.01   |
| 汞               | mg/L      | 0.000037 | ≤0.001  |
| 氰化物             | mg/L      | <0.002   | ≤0.05   |
| 氟化物             | mg/L      | 0.269    | ≤1.0    |
| 硝酸盐(以N计)        | mg/L      | 0.542    | ≤10     |
| 三氯甲烷            | mg/L      | 0.0116   | ≤0.06   |
| 一氯二溴甲烷          | mg/L      | 0.0025   | ≤0.1    |
| 二氯一溴甲烷          | mg/L      | 0.0041   | ≤0.06   |
| 三溴甲烷            | mg/L      | <0.0060  | ≤0.1    |
| 三卤甲烷            | ——        | 0.32     | ≤1      |
| 二氯乙酸            | mg/L      | 0.0040   | ≤0.05   |
| 三氯乙酸            | mg/L      | 0.0029   | ≤0.1    |
| 溴酸盐             | mg/L      | <0.0050  | ≤0.01   |
| 亚氯酸盐            | mg/L      | <0.0024  | ≤0.7    |
| 氯酸盐             | mg/L      | <0.0050  | ≤0.7    |
| 色度(铂钴色度单位)      | 度         | <5       | ≤15     |
| 浑浊度             | NTU       | 0.24     | ≤1      |
| 臭和味             | ——        | 0        | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物           | ——        | 无        | 无       |
| pH              | ——        | 7.69     | 6.5~8.5 |
| 铝               | mg/L      | 0.072    | ≤0.2    |
| 铁               | mg/L      | <0.020   | ≤0.3    |
| 锰               | mg/L      | <0.010   | ≤0.1    |
| 铜               | mg/L      | <0.020   | ≤1.0    |
| 锌               | mg/L      | <0.010   | ≤1.0    |
| 氯化物             | mg/L      | 24.2     | ≤250    |
| 硫酸盐             | mg/L      | 34.3     | ≤250    |
| * * * 接下页 * * * |           |          |         |

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司


检 测 报 告

样品编号：LG-240703-11

检测结果

| 检测项目                      | 单位   | 检测结果   | 限值       |
|---------------------------|------|--------|----------|
| 溶解性总固体                    | mg/L | 180    | ≤1000    |
| 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计） | mg/L | 113    | ≤450     |
| 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计） | mg/L | 1.23   | ≤3       |
| 氨（以N计）                    | mg/L | <0.02  | ≤0.5     |
| 游离氯                       | mg/L | 0.05   | ≤2且≥0.05 |
| 臭氧                        | mg/L | <0.01  | ≤0.3     |
| 甲醛                        | mg/L | <0.05  | ≤0.9     |
| 亚硝酸盐（以N计）                 | mg/L | <0.001 | ≤1       |

\* \* \* 以 下 空 白 \* \* \*

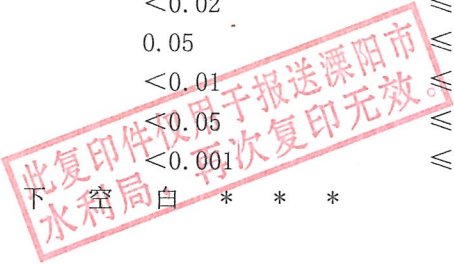

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-240703-12

样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 后六小学门卫室  
采样人员: 支华、许丽文  
采样日期: 2024. 7. 3  
检测日期: 2024. 7. 3~2024. 7. 24  
报告日期: 2024. 7. 24

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2024.7.24

审核人: 支华

审核日期: 2024.7.24

签发人: 支华

签发日期: 2024.7.24



## 溧阳水质监测中心有限公司

## 检测报告

样品编号: LG-240703-12

## 检测结果

| 检测项目       | 单位        | 检测结果     | 限值      |
|------------|-----------|----------|---------|
| 总大肠菌群      | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 大肠埃希氏菌     | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 菌落总数       | CFU/mL    | 5        | ≤100    |
| 砷          | mg/L      | 0.00031  | ≤0.01   |
| 镉          | mg/L      | <0.0005  | ≤0.005  |
| 铬(六价)      | mg/L      | <0.004   | ≤0.05   |
| 铅          | mg/L      | <0.0025  | ≤0.01   |
| 汞          | mg/L      | 0.000026 | ≤0.001  |
| 氰化物        | mg/L      | <0.002   | ≤0.05   |
| 氟化物        | mg/L      | 0.314    | ≤1.0    |
| 硝酸盐(以N计)   | mg/L      | 0.571    | ≤10     |
| 三氯甲烷       | mg/L      | 0.0074   | ≤0.06   |
| 一氯二溴甲烷     | mg/L      | 0.0015   | ≤0.1    |
| 二氯一溴甲烷     | mg/L      | 0.0021   | ≤0.06   |
| 三溴甲烷       | mg/L      | <0.0060  | ≤0.1    |
| 三卤甲烷       | ——        | 0.20     | ≤1      |
| 二氯乙酸       | mg/L      | <0.0020  | ≤0.05   |
| 三氯乙酸       | mg/L      | 0.0020   | ≤0.1    |
| 溴酸盐        | mg/L      | <0.0050  | ≤0.01   |
| 亚氯酸盐       | mg/L      | <0.0024  | ≤0.7    |
| 氯酸盐        | mg/L      | <0.0050  | ≤0.7    |
| 色度(铂钴色度单位) | 度         | <5       | ≤15     |
| 浑浊度        | NTU       | 0.27     | ≤1      |
| 臭和味        | ——        | 0        | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物      | ——        | 无        | 无       |
| pH         | ——        | 7.67     | 6.5~8.5 |
| 铝          | mg/L      | 0.085    | ≤0.2    |
| 铁          | mg/L      | <0.020   | ≤0.3    |
| 锰          | mg/L      | <0.010   | ≤0.1    |
| 铜          | mg/L      | <0.020   | ≤1.0    |
| 锌          | mg/L      | <0.010   | ≤1.0    |
| 氯化物        | mg/L      | 24.6     | ≤250    |
| 硫酸盐        | mg/L      | 34.3     | ≤250    |

\* \* \* 接下页 \* \* \*

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240703-12

检测结果

| 检测项目                      | 单位   | 检测结果   | 限值       |
|---------------------------|------|--------|----------|
| 溶解性总固体                    | mg/L | 175    | ≤1000    |
| 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计） | mg/L | 114    | ≤450     |
| 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计） | mg/L | 1.26   | ≤3       |
| 氨（以N计）                    | mg/L | 0.02   | ≤0.5     |
| 游离氯                       | mg/L | 0.10   | ≤2且≥0.05 |
| 臭氧                        | mg/L | <0.01  | ≤0.3     |
| 甲醛                        | mg/L | <0.05  | ≤0.9     |
| 亚硝酸盐（以N计）                 | mg/L | <0.001 | ≤1       |
| * * * 以 下 空 白 * * *       |      |        |          |

此复印件仅用于报送溧阳市  
水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-240703-13

样品名称: 管网末梢水  
样品性状: 无色透明液体  
检测性质: 委托检测  
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司  
采样地点: 上黄水管站  
采样人员: 支华、许丽文  
采样日期: 2024.7.3  
检测日期: 2024.7.3~2024.7.24  
报告日期: 2024.7.24

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2024.7.24

审核人: 支华

审核日期: 2024.7.24

签发人: 支华

签发日期: 2024.7.24



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240703-13

检测结果

| 检测项目            | 单位        | 检测结果     | 限值      |
|-----------------|-----------|----------|---------|
| 总大肠菌群           | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 大肠埃希氏菌          | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出    |
| 菌落总数            | CFU/mL    | 7        | ≤100    |
| 砷               | mg/L      | 0.00055  | ≤0.01   |
| 镉               | mg/L      | <0.0005  | ≤0.005  |
| 铬（六价）           | mg/L      | <0.004   | ≤0.05   |
| 铅               | mg/L      | <0.0025  | ≤0.01   |
| 汞               | mg/L      | 0.000035 | ≤0.001  |
| 氰化物             | mg/L      | <0.002   | ≤0.05   |
| 氟化物             | mg/L      | 0.280    | ≤1.0    |
| 硝酸盐（以N计）        | mg/L      | 0.527    | ≤10     |
| 三氯甲烷            | mg/L      | 0.0123   | ≤0.06   |
| 一氯二溴甲烷          | mg/L      | 0.0024   | ≤0.1    |
| 二氯一溴甲烷          | mg/L      | 0.0041   | ≤0.06   |
| 三溴甲烷            | mg/L      | <0.0060  | ≤0.1    |
| 三卤甲烷            | ——        | 0.33     | ≤1      |
| 二氯乙酸            | mg/L      | <0.0020  | ≤0.05   |
| 三氯乙酸            | mg/L      | <0.0010  | ≤0.1    |
| 溴酸盐             | mg/L      | <0.0050  | ≤0.01   |
| 亚氯酸盐            | mg/L      | <0.0024  | ≤0.7    |
| 氯酸盐             | mg/L      | 0.0140   | ≤0.7    |
| 色度（铂钴色度单位）      | 度         | <5       | ≤15     |
| 浑浊度             | NTU       | 0.20     | ≤1      |
| 臭和味             | ——        | 0        | 无异臭、异味  |
| 肉眼可见物           | ——        | 无        | 无       |
| pH              | ——        | 7.73     | 6.5~8.5 |
| 铝               | mg/L      | 0.087    | ≤0.2    |
| 铁               | mg/L      | <0.020   | ≤0.3    |
| 锰               | mg/L      | <0.010   | ≤0.1    |
| 铜               | mg/L      | <0.020   | ≤1.0    |
| 锌               | mg/L      | <0.010   | ≤1.0    |
| 氯化物             | mg/L      | 24.2     | ≤250    |
| 硫酸盐             | mg/L      | 34.1     | ≤250    |
| * * * 接下页 * * * |           |          |         |

此复印件仅用于报送漂阳市  
水利局，再次复印无效。

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240703-13

检测结果

| 检测项目                      | 单位   | 检测结果   | 限值       |
|---------------------------|------|--------|----------|
| 溶解性总固体                    | mg/L | 173    | ≤1000    |
| 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计） | mg/L | 114    | ≤450     |
| 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计） | mg/L | 1.23   | ≤3       |
| 氨（以N计）                    | mg/L | <0.02  | ≤0.5     |
| 游离氯                       | mg/L | 0.05   | ≤2且≥0.05 |
| 臭氧                        | mg/L | <0.01  | ≤0.3     |
| 甲醛                        | mg/L | <0.05  | ≤0.9     |
| 亚硝酸盐（以N计）                 | mg/L | <0.001 | ≤1       |
| * * * 以 下 空 白 * * *       |      |        |          |

此复印件仅用于报送漂阳市  
水利局，再次复印无效。

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器：

| 检测项目                         | 检测依据                                             | 主要仪器及型号           |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| pH                           | GB/T5750. 4-2023（8. 1）                           | PHS-3C酸度计         |
| 氯化物                          | GB/T5750. 5-2023（6. 2）                           | ICS-2100离子色谱仪     |
| 硫酸盐                          | GB/T5750. 5-2023（6. 2）                           |                   |
| 氟化物                          | GB/T5750. 5-2023（6. 2）                           |                   |
| 溴酸盐                          | GB/T5750. 10-2023（22. 1）                         |                   |
| 氯酸盐、亚氯酸盐                     | GB/T5750. 10-2023（20. 2）                         |                   |
| 硝酸盐                          | GB/T5750. 5-2023（6. 2）<br>GB/T5750. 5-2023（8. 1） |                   |
| 亚硝酸盐                         | GB/T5750. 5-2023（12. 1）                          | T6新锐分光光度计         |
| 甲醛                           | GB/T5750. 10-2023（11. 1）                         |                   |
| 铝                            | GB/T5750. 6-2023（4. 1）                           |                   |
| 氨氮                           | GB/T5750. 5-2023（11. 1）                          |                   |
| 氰化物                          | GB/T5750. 5-2023（7. 1）                           | TU1900紫外可见分光光度计   |
| 铬（六价）                        | GB/T5750. 6-2023（13. 1）                          |                   |
| 砷                            | GB/T5750. 6-2023（9. 1）                           | PF5-2原子荧光光度计      |
| 汞                            | GB/T5750. 6-2023（11. 1）                          |                   |
| 铁                            | GB/T5750. 6-2023（7. 2）                           | A3AFG-13原子吸收分光光度计 |
| 锰                            | GB/T5750. 6-2023（7. 2）                           |                   |
| 铜                            | GB/T5750. 6-2023（7. 2）                           |                   |
| 锌                            | GB/T5750. 6-2023（7. 2）                           |                   |
| 铅                            | GB/T5750. 6-2023（14. 1）                          | ICE3400原子吸收分光光度计  |
| 镉                            | GB/T5750. 6-2023（12. 1）                          |                   |
| 大肠埃希氏菌                       | GB/T5750. 12—2023（7. 1）                          | GNP-9080隔水式恒温培养箱  |
| 总大肠菌群                        | GB/T5750. 12-2023（5. 1）                          | DHP9272电热恒温培养箱    |
| 菌落总数                         | GB/T5750. 12-2023（4. 1）                          |                   |
| 臭氧                           | GB/T5750. 11-2023（9. 3）                          | DR300臭氧仪          |
| 游离氯                          | GB/T5750. 11-2023（4. 2）                          | ——                |
| 高锰酸盐指数                       | GB/T5750. 7-2023（4. 1）                           | ——                |
| 浑浊度                          | GB/T5750. 4-2023（5. 1）                           | 2100P便捷式浊度仪       |
| 色度                           | GB/T5750. 4-2023（4. 1）                           | ——                |
| 肉眼可见物                        | GB/T5750. 4-2023（7. 1）                           | ——                |
| 臭和味                          | GB/T5750. 4-2023（6. 1）                           | ——                |
| 三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷 | GB/T5750. 8-2023（4. 3）                           | 7890A气相色谱仪        |
| 溶解性总固体                       | GB/T5750. 4-2023（11. 1）                          | DHG电热恒温鼓风干燥箱      |
| 总硬度                          | GB/T5750. 4-2023（10. 1）                          | ——                |
| 二氯乙酸、三氯乙酸                    | GB/T5750. 10-2023（14. 1）                         | 7890A气相色谱仪        |

\* \* \* 报 告 结 束 \* \* \*