


报告编号: LSJ-YA2408004



231013110902



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2408004

样品类别: 管网末梢水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

说 明

1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写, 不得涂改、增删。
2. 本报告经签字盖章后生效。(附页加盖骑缝章)
3. 对送检样品, 本报告结果只对来样负责。
4. 本报告未经本中心同意, 不得作为商品广告使用, 不得部分复印。报告的复制件, 由本中心加盖公章确认方为有效。
5. 对本报告有异议者, 请于收到报告之日起十天内向本中心提出, 逾期不予受理。

名称: 溧阳水质监测中心有限公司

地址: 溧阳市正昌路166号-2幢

邮编: 213300

电话: 0519-87290012

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LG-240807-08

样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 新昌医院门卫室
采样人员: 刘兆琳、支华
采样日期: 2024.8.7
检测日期: 2024.8.7~2024.8.22
报告日期: 2024.8.22

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2024.8.22

审核人: 支华

审核日期: 2024.8.22

签发人: 支华

签发日期: 2024.8.22

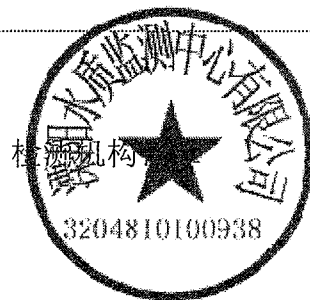

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240807-08

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
菌落总数	CFU/mL	4	≤100
砷	mg/L	0.00044	≤0.01
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005
铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01
汞	mg/L	0.000047	≤0.001
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.278	≤1.0
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.716	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0143	≤0.06
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0005	≤0.1
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0020	≤0.06
三溴甲烷	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷	——	0.31	≤1.0
二氯乙酸	mg/L	0.0108	≤0.05
三氯乙酸	mg/L	0.0132	≤0.1
溴酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.01
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐	mg/L	0.0219	≤0.7
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.28	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.63	6.5~8.5
铝	mg/L	0.023	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	17.9	≤250
硫酸盐	mg/L	24.1	≤250

* * * 接下页 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：LG-240807-08

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
溶解性总固体	mg/L	153	≤1000
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	85.8	≤450
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.35	≤3
氨（以N计）	mg/L	<0.02	≤0.5
游离氯	mg/L	0.10	≤2且≥0.05
臭氧	mg/L	<0.01	≤0.3
甲醛	mg/L	<0.05	≤0.9
亚硝酸盐（以N计）	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市
水利局 再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-240807-09

样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 岗头新村门卫室
采样人员: 刘兆琳、支华
采样日期: 2024. 8. 7
检测日期: 2024. 8. 7~2024. 8. 22
报告日期: 2024. 8. 22

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2024. 8. 22

审核人: 支

审核日期: 2024. 8. 22

签发人: 支

签发日期: 2024. 8. 22



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240807-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.00017	≤0.01
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005
铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01
汞	mg/L	0.000064	≤0.001
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.358	≤1.0
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.741	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0135	≤0.06
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0005	≤0.1
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0021	≤0.06
三溴甲烷	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷	——	0.30	≤1
二氯乙酸	mg/L	0.0033	≤0.05
三氯乙酸	mg/L	0.0121	≤0.1
溴酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.01
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐	mg/L	0.0207	≤0.7
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.30	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.67	6.5~8.5
铝	mg/L	0.024	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	18.0	≤250
硫酸盐	mg/L	24.1	≤250

* * * 接下页 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-240807-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
溶解性总固体	mg/L	139	≤1000
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	86.8	≤450
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.39	≤3
氨 (以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
游离氯	mg/L	0.20	≤2且≥0.05
臭氧	mg/L	<0.01	≤0.3
甲醛	mg/L	<0.05	≤0.9
亚硝酸盐 (以N计)	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市水利局, 再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240807-10

样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 高铁站西边卫生间
采样人员: 刘兆琳、支华
采样日期: 2024.8.7
检测日期: 2024.8.7~2024.8.22
报告日期: 2024.8.22

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2024.8.22

审核人: 支

审核日期: 2024.8.22

签发人: 支

签发日期: 2024.8.22



溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240807-10

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
菌落总数	CFU/mL	8	≤100
砷	mg/L	0.00015	≤0.01
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01
汞	mg/L	0.000086	≤0.001
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.280	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.752	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0169	≤0.06
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0006	≤0.1
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0024	≤0.06
三溴甲烷	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷	——	0.36	≤1
二氯乙酸	mg/L	0.0035	≤0.05
三氯乙酸	mg/L	0.0192	≤0.1
溴酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.01
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐	mg/L	0.0265	≤0.7
色度(铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.29	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.59	6.5~8.5
铝	mg/L	0.028	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	0.020	≤1.0
氯化物	mg/L	17.9	≤250
硫酸盐	mg/L	24.3	≤250

* * * 接下页 * * *


溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240807-10

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
溶解性总固体	mg/L	150	≤1000
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	88.8	≤450
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.42	≤3
氨（以N计）	mg/L	0.02	≤0.5
游离氯	mg/L	0.05	≤2且≥0.05
臭氧	mg/L	<0.01	≤0.3
甲醛	mg/L	<0.05	≤0.9
亚硝酸盐（以N计）	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

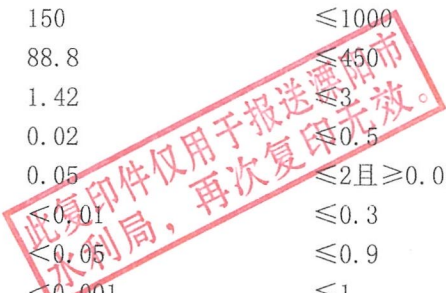

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240807-11

样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 古渎医院
采样人员: 刘兆琳、支华
采样日期: 2024.8.7
检测日期: 2024.8.7~2024.8.22
报告日期: 2024.8.22

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2024.8.22

审核人: 支华

审核日期: 2024.8.22

签发人: 支华

签发日期: 2024.8.22

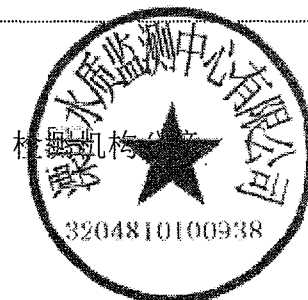

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240807-11

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.00054	≤0.01
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01
汞	mg/L	0.000032	≤0.001
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.307	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.730	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0155	≤0.06
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0004	≤0.1
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0019	≤0.06
三溴甲烷	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷	——	0.33	≤1
二氯乙酸	mg/L	0.0034	≤0.05
三氯乙酸	mg/L	0.0088	≤0.1
溴酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.01
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.7
色度(铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.33	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.60	6.5~8.5
铝	mg/L	0.025	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	17.8	≤250
硫酸盐	mg/L	24.1	≤250

* * * 接下页 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240807-11

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
溶解性总固体	mg/L	142	≤1000
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	83.7	≤450
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.38	≤3
氨（以N计）	mg/L	0.02	≤0.5
游离氯	mg/L	0.20	≤2且≥0.05
臭氧	mg/L	<0.01	≤0.3
甲醛	mg/L	<0.05	≤0.9
亚硝酸盐（以N计）	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-240807-12

样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样地点: 后六小学门卫室
采样人员: 刘兆琳、支华
采样日期: 2024. 8. 7
检测日期: 2024. 8. 7~2024. 8. 22
报告日期: 2024. 8. 22

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽久


编制日期: 2024.8.22

审核人: 支华

审核日期: 2024.8.22

签发人: 支华

签发日期: 2024.8.22

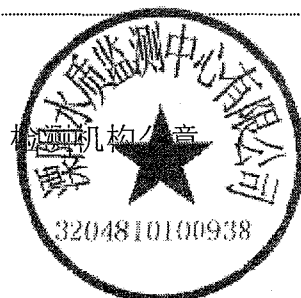

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240807-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
菌落总数	CFU/mL	4	≤100
砷	mg/L	0.00058	≤0.01
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005
铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01
汞	mg/L	0.000099	≤0.001
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.284	≤1.0
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.736	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0165	≤0.06
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0004	≤0.1
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0017	≤0.06
三溴甲烷	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷	——	0.34	≤1
二氯乙酸	mg/L	0.0045	≤0.05
三氯乙酸	mg/L	0.0156	≤0.1
溴酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.01
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐	mg/L	0.0199	≤0.7
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.22	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.62	6.5~8.5
铝	mg/L	0.034	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	18.0	≤250
硫酸盐	mg/L	24.2	≤250

* * * 接下页 * * *

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240807-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
溶解性总固体	mg/L	141	≤1000
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	90.8	≤450
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.42	≤3
氨（以N计）	mg/L	0.02	≤0.5
游离氯	mg/L	0.10	≤2且≥0.05
臭氧	mg/L	<0.01	≤0.3
甲醛	mg/L	<0.05	≤0.9
亚硝酸盐（以N计）	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市水利局；再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-240807-13

样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 上黄水管站
采样人员: 刘兆琳、支华
采样日期: 2024. 8. 7
检测日期: 2024. 8. 7~2024. 8. 22
报告日期: 2024. 8. 22

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2024.8.22

审核人: 支华

审核日期: 2024.8.22

签发人: 支华

签发日期: 2024.8.22



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-240807-13

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
菌落总数	CFU/mL	5	≤100
砷	mg/L	0.00017	≤0.01
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01
汞	mg/L	0.000083	≤0.001
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.288	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.728	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0156	≤0.06
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0003	≤0.1
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0016	≤0.06
三溴甲烷	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷	——	0.32	≤1
二氯乙酸	mg/L	0.0026	≤0.05
三氯乙酸	mg/L	0.0026	≤0.1
溴酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.01
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐	mg/L	0.0207	≤0.7
色度(铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.31	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.57	6.5~8.5
铝	mg/L	0.033	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	18.1	≤250
硫酸盐	mg/L	24.2	≤250

* * * 接下页 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240807-13

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
溶解性总固体	mg/L	152	≤1000
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	93.8	≤450
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.38	≤3
氨（以N计）	mg/L	<0.02	≤0.5
游离氯	mg/L	0.10	≤2且≥0.05
臭氧	mg/L	<0.01	≤0.3
甲醛	mg/L	0.05	≤0.9
亚硝酸盐（以N计）	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市
水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
pH	GB/T5750.4-2023 (8.1)	PHS-3C酸度计
氯化物	GB/T5750.5-2023 (6.2)	ICS-2100离子色谱仪
硫酸盐	GB/T5750.5-2023 (6.2)	
氟化物	GB/T5750.5-2023 (6.2)	
溴酸盐	GB/T5750.10-2023 (22.1)	
氯酸盐、亚氯酸盐	GB/T5750.10-2023 (20.2)	
硝酸盐	GB/T5750.5-2023 (6.2)	T6新锐分光光度计
	GB/T5750.5-2023 (8.1)	
亚硝酸盐	GB/T5750.5-2023 (12.1)	
甲醛	GB/T5750.10-2023 (11.1)	
铝	GB/T5750.6-2023 (4.1)	
氨氮	GB/T5750.5-2023 (11.1)	
氰化物	GB/T5750.5-2023 (7.1)	TU1900紫外可见分光光度计
铬(六价)	GB/T5750.6-2023 (13.1)	PF5-2原子荧光光度计
砷	GB/T5750.6-2023 (9.1)	
汞	GB/T5750.6-2023 (11.1)	A3AFG-13原子吸收分光光度计
铁	GB/T5750.6-2023 (7.2)	
锰	GB/T5750.6-2023 (7.2)	
铜	GB/T5750.6-2023 (7.2)	
锌	GB/T5750.6-2023 (7.2)	ICE3400原子吸收分光光度计
铅	GB/T5750.6-2023 (14.1)	
镉	GB/T5750.6-2023 (12.1)	GNP-9080隔水式恒温培养箱
大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 (7.1)	
总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 (5.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2023 (4.1)	
臭氧	GB/T5750.11-2023 (9.3)	DR300臭氧仪
游离氯	GB/T5750.11-2023 (4.2)	——
高锰酸盐指数	GB/T5750.7-2023 (4.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2023 (5.1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2023 (4.1)	——
肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1)	——
臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1)	——
三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷	GB/T5750.8-2023 (4.3)	7890A气相色谱仪
溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 (11.1)	DHG电热恒温鼓风干燥箱
总硬度	GB/T5750.4-2023 (10.1)	——
二氯乙酸、三氯乙酸	GB/T5750.10-2023 (14.1)	7890A气相色谱仪

* * * 报 告 结 束 * * *