




231013110902



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2408001

样品类别: 管网水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司

溧阳水质监测中心有限公司

说 明

1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写, 不得涂改、增删。
2. 本报告经签字盖章后生效。(附页加盖骑缝章)
3. 对送检样品, 本报告结果只对来样负责。
4. 本报告未经本中心同意, 不得作为商品广告使用, 不得部分复印。报告的复制件, 由本中心加盖公章确认方为有效。
5. 对本报告有异议者, 请于收到报告之日起十天内向本中心提出, 逾期不予受理。

名称: 溧阳水质监测中心有限公司

地址: 溧阳市正昌路166号-2幢

邮编: 213300

电话: 0519-87290012

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-240806-01

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 燕山小学门卫室
采样人员: 甘丽娟、潘嘉萍
采样日期: 2024.8.6
检测日期: 2024.8.6~2024.8.13
报告日期: 2024.8.13

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2024.8.13

审核人: 舒

审核日期: 2024.8.13

签发人: 同

签发日期: 2024.8.13

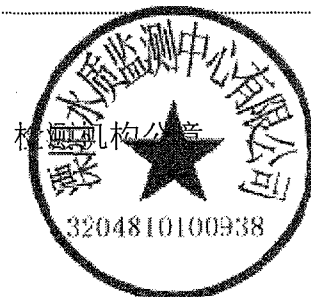

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240806-01

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.28	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.30	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.36	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件用于报送漂阳市水利局，再次复印无效

质
检

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-240806-02

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 清溪花园门卫室
采样人员: 甘丽娟、潘嘉萍
采样日期: 2024. 8. 6
检测日期: 2024. 8. 6~2024. 8. 13
报告日期: 2024. 8. 13

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟


编制日期: 2024. 8. 13

审核人: 舒

审核日期: 2024. 8. 13

签发人: 舒

签发日期: 2024. 8. 13

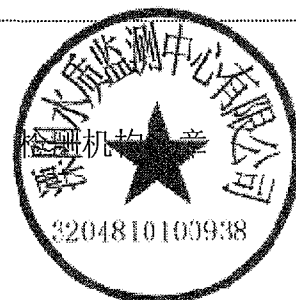

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240806-02

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.31	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.10	≥2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	3	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.44	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-240806-03

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样地点: 马垫医院门卫室
采样人员: 甘丽娟、潘嘉萍
采样日期: 2024.8.6
检测日期: 2024.8.6~2024.8.13
报告日期: 2024.8.13

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2024.8.13

审核人: 王

审核日期: 2024.8.13

签发人: 王

签发日期: 2024.8.13

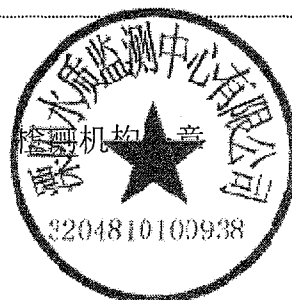

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240806-03

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤45
浑浊度	NTU	0.30	≤1
臭和味	——	0	无臭、无味
游离氯	mg/L	0.10	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	4	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.46	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送漂阳市
水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告


样品编号: LG-240806-04

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 鑫盛景园门卫室
采样人员: 甘丽娟、潘嘉萍
采样日期: 2024.8.6
检测日期: 2024.8.6~2024.8.13
报告日期: 2024.8.13

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:
经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文 编制日期: 2024.8.13
审核人: 王 审核日期: 2024.8.13
签发人: 王 签发日期: 2024.8.13

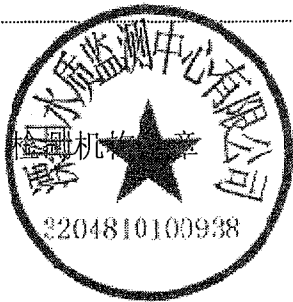

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-240806-04

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度 (铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.33	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.20	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.34	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市水利局
再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：LG-240806-05

样品名称：管网水
样品性状：无色透明液体
检测性质：委托检测
采样单位：溧阳水质监测中心有限公司
采样地点：税务局门卫室
采样人员：甘丽娟、潘嘉萍
采样日期：2024.8.6
检测日期：2024.8.6~2024.8.13
报告日期：2024.8.13

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论：
经检测，该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人：许丽娟


编制日期：2024.8.13

审核人：王

审核日期：2024.8.13

签发人：周

签发日期：2024.8.13

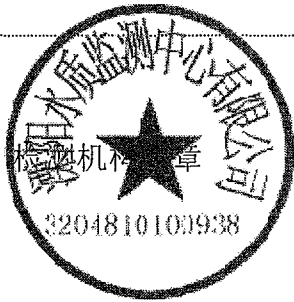

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：LG-240806-05

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.28	≤1
臭和味	——	0	无异臭 异味
游离氯	mg/L	0.30	≥2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	4.42	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240806-06

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 水利局一楼卫生间
采样人员: 甘丽娟、潘嘉萍
采样日期: 2024.8.6
检测日期: 2024.8.6~2024.8.13
报告日期: 2024.8.13

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟

编制日期: 2024.8.13

审核人: 杨

审核日期: 2024.8.13

签发人: 同

签发日期: 2024.8.13




溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号：LG-240806-06

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.31	≤1
臭和味	——	0	无臭、异味
游离氯	mg/L	0.30	≥2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.42	≤3
铁	mg/L	≤0.020	≤0.3
锰	mg/L	≤0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

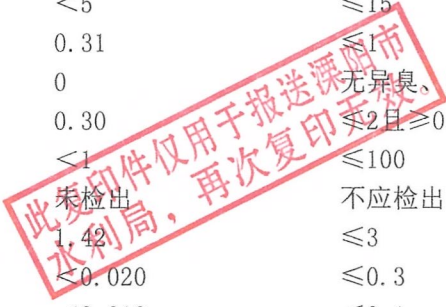

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报告

样品编号: LG-240806-07

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 政务服务中心一楼卫生间
采样人员: 甘丽娟、潘嘉萍
采样日期: 2024. 8. 6
检测日期: 2024. 8. 6~2024. 8. 13
报告日期: 2024. 8. 13

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:
经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文 编制日期: 2024. 8. 13
审核人: 彭 审核日期: 2024. 8. 13
签发人: 彭 签发日期: 2024. 8. 13



溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：LG-240806-07

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.27	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.30	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.46	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告


样品编号: LG-240806-08

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 实验小学门卫室
采样人员: 甘丽娟、潘嘉萍
采样日期: 2024. 8. 6
检测日期: 2024. 8. 6~2024. 8. 13
报告日期: 2024. 8. 13

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:
经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文 编制日期: 2024.8.13
审核人: 舒 审核日期: 2024.8.13
签发人: 周 签发日期: 2024.8.13

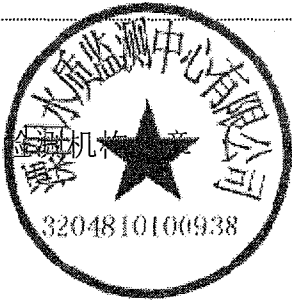

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240806-08

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.32	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.10	≥2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	5	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.34	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-240806-09

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样地点: 正昌集团门卫室
采样人员: 甘丽娟、潘嘉萍
采样日期: 2024.8.6
检测日期: 2024.8.6~2024.8.13
报告日期: 2024.8.13

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2024.8.13

审核人: 胡

审核日期: 2024.8.13

签发人: 周

签发日期: 2024.8.13



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240806-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.32	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.10	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	6	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.42	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告


样品编号: LG-240806-10

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 溧阳中学门卫室
采样人员: 甘丽娟、潘嘉萍
采样日期: 2024.8.6
检测日期: 2024.8.6~2024.8.13
报告日期: 2024.8.13

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:
经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文 编制日期: 2024.8.13
审核人: 舒 审核日期: 2024.8.13
签发人: 同 签发日期: 2024.8.13

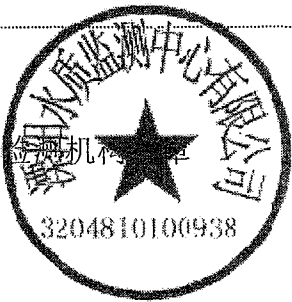

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240806-10

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.26	≤1
臭和味	——	0	无异味、臭味
游离氯	mg/L	0.30	≥2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.46	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市
水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告


样品编号: LG-240806-11

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 水务集团一楼卫生间
采样人员: 甘丽娟、潘嘉萍
采样日期: 2024. 8. 6
检测日期: 2024. 8. 6~2024. 8. 13
报告日期: 2024. 8. 13

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:
经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文 编制日期: 2024. 8. 13
审核人: 王 审核日期: 2024. 8. 13
签发人: 周 签发日期: 2024. 8. 13

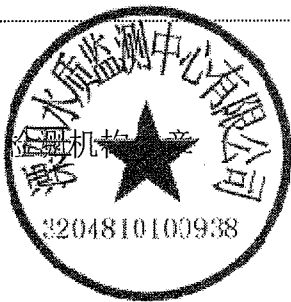


溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：LG-240806-11

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.33	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
游离氯	mg/L	0.30	≤2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.50	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

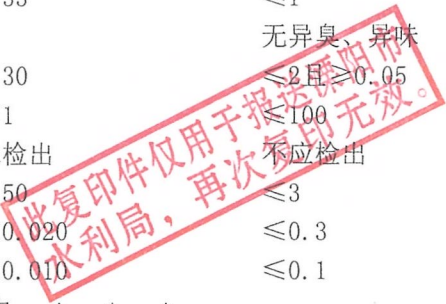

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-240806-12

样品名称: 管网水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样地点: 平陵高中门卫室
采样人员: 甘丽娟、潘嘉萍
采样日期: 2024.8.6
检测日期: 2024.8.6~2024.8.13
报告日期: 2024.8.13

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟


编制日期: 2024.8.13

审核人: 王

审核日期: 2024.8.13

签发人: 王

签发日期: 2024.8.13



溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：LG-240806-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.35	≤1
臭和味	——	0	无异味、臭味
游离氯	mg/L	0.10	≥2且≥0.05
菌落总数	CFU/mL	6	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.42	≤3
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
* * * 以 下 空 白 * * *			

溧阳市水利局，再次复印无效。

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器：

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
高锰酸盐指数	GB/T5750. 7-2023 (4. 1)	——
浑浊度	GB/T5750. 4-2023 (5. 1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750. 4-2023 (4. 1)	——
臭和味	GB/T5750. 4-2023 (6. 1)	——
总大肠菌群	GB/T5750. 12-2023 (5. 1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750. 12-2023 (4. 1)	
游离氯	GB/T5750. 11-2023 (4. 2)	——
铁	GB/T5750. 6-2023 (7. 2)	A3AFG-13原子吸收分光光度计
锰	GB/T5750. 6-2023 (7. 2)	

* * * 报 告 结 束 * * *