




231013110902



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2409004

样品类别: 管网末梢水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司



溧阳水质监测中心有限公司

说 明

1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写, 不得涂改、增删。
2. 本报告经签字盖章后生效。(附页加盖骑缝章)
3. 对送检样品, 本报告结果只对来样负责。
4. 本报告未经本中心同意, 不得作为商品广告使用, 不得部分复印。报告的复制件, 由本中心加盖公章确认方为有效。
5. 对本报告有异议者, 请于收到报告之日起十天内向本中心提出, 逾期不予受理。

名称: 溧阳水质监测中心有限公司

地址: 溧阳市正昌路166号-2幢

邮编: 213300

电话: 0519-87290012

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240904-08

样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 新昌医院门卫室
采样人员: 许丽文、张淑敏
采样日期: 2024.9.4
检测日期: 2024.9.4~2024.9.20
报告日期: 2024.9.20

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2024.9.20

审核人: 张淑敏

审核日期: 2024.9.20

签发人: 周永

签发日期: 2024.9.20



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-240904-08

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
砷	mg/L	0.00078	≤0.01
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005
铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01
汞	mg/L	0.000110	≤0.001
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.301	≤1.0
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.448	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0148	≤0.06
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0017	≤0.1
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0061	≤0.06
三溴甲烷	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷	——	0.40	≤1
二氯乙酸	mg/L	0.0074	≤0.05
三氯乙酸	mg/L	0.0066	≤0.1
溴酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.01
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐	mg/L	0.0301	≤0.7
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.33	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.67	6.5~8.5
铝	mg/L	0.025	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	18.0	≤250
硫酸盐	mg/L	22.0	≤250
* * * 接下页 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳县水利局，再次复印无效。

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-240904-08

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
溶解性总固体	mg/L	134	≤1000
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	86.8	≤450
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.30	≤3
氨 (以N计)	mg/L	0.02	≤0.5
游离氯	mg/L	0.20	≤2且≥0.05
臭氧	mg/L	<0.01	≤0.3
甲醛	mg/L	<0.05	≤0.9
亚硝酸盐 (以N计)	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市水利局, 再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-240904-09

样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 岗头新村门卫室
采样人员: 许丽文、张淑敏
采样日期: 2024.9.4
检测日期: 2024.9.4~2024.9.20
报告日期: 2024.9.20

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2024.9.20

审核人: 张淑敏

审核日期: 2024.9.20

签发人: 周明

签发日期: 2024.9.20



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-240904-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
菌落总数	CFU/mL	1	≤100
砷	mg/L	0.00048	≤0.01
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01
汞	mg/L	0.000110	≤0.001
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.271	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.459	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0174	≤0.06
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0018	≤0.1
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0052	≤0.06
三溴甲烷	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷	——	0.42	≤1
二氯乙酸	mg/L	0.0082	≤0.05
三氯乙酸	mg/L	0.0126	≤0.1
溴酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.01
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐	mg/L	0.0228	≤0.7
色度(铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.25	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.54	6.5~8.5
铝	mg/L	0.028	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	18.3	≤250
硫酸盐	mg/L	22.1	≤250


* * * 接下页 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：LG-240904-09

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
溶解性总固体	mg/L	139	≤1000
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	88.8	≤450
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.38	≤3
氨（以N计）	mg/L	<0.02	≤0.5
游离氯	mg/L	0.20	≤2且≥0.05
臭氧	mg/L	<0.01	≤0.3
甲醛	mg/L	<0.05	≤0.9
亚硝酸盐（以N计）	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

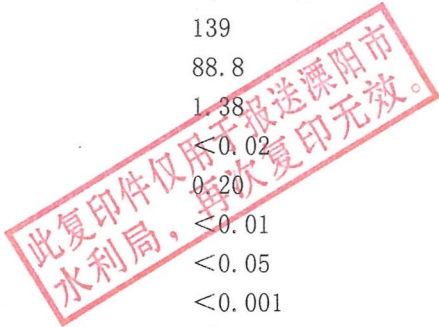

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-240904-10

样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样地点: 高铁站西边卫生间
采样人员: 许丽文、张淑敏
采样日期: 2024.9.4
检测日期: 2024.9.4~2024.9.20
报告日期: 2024.9.20

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2024.9.20

审核人: 张淑敏

审核日期: 2024.9.20

签发人: 周永

签发日期: 2024.9.20

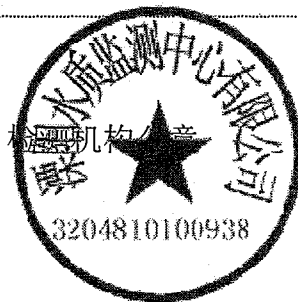

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-240904-10

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
菌落总数	CFU/mL	9	≤100
砷	mg/L	0.00043	≤0.01
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01
汞	mg/L	0.000100	≤0.001
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.334	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.474	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0236	≤0.06
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0020	≤0.1
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0061	≤0.06
三溴甲烷	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷	——	0.55	≤1
二氯乙酸	mg/L	0.0067	≤0.05
三氯乙酸	mg/L	0.0142	≤0.1
溴酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.01
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐	mg/L	0.0317	≤0.7
色度(铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.33	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.60	6.5~8.5
铝	mg/L	0.026	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	0.020	≤1.0
氯化物	mg/L	17.8	≤250
硫酸盐	mg/L	22.1	≤250

* * * 接下页 * * *

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-240904-10

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
溶解性总固体	mg/L	140	≤1000
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	91.8	≤450
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.30	≤3
氨 (以N计)	mg/L	0.02	≤0.5
游离氯	mg/L	0.05	≤2且≥0.05
臭氧	mg/L	<0.01	≤0.3
甲醛	mg/L	<0.05	≤0.9
亚硝酸盐 (以N计)	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市
水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240904-11

样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 古渎医院
采样人员: 许丽文、张淑敏
采样日期: 2024.9.4
检测日期: 2024.9.4~2024.9.20
报告日期: 2024.9.20

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2024.9.20

审核人: 张淑敏

审核日期: 2024.9.20

签发人: 同文

签发日期: 2024.9.20

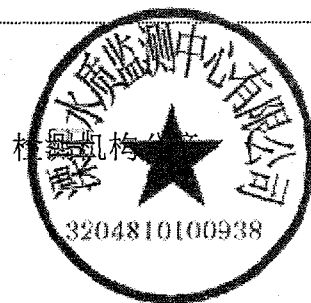

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240904-11

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
菌落总数	CFU/mL	10	≤100
砷	mg/L	0.00065	≤0.01
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01
汞	mg/L	0.000080	≤0.001
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.557	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.504	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0239	≤0.06
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0019	≤0.1
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0066	≤0.06
三溴甲烷	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷	——	0.56	≤1
二氯乙酸	mg/L	0.0059	≤0.05
三氯乙酸	mg/L	0.0019	≤0.1
溴酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.01
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐	mg/L	0.0367	≤0.7
色度(铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.39	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.59	6.5~8.5
铝	mg/L	0.028	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	18.5	≤250
硫酸盐	mg/L	21.9	≤250

* * * 接下页 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240904-11

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
溶解性总固体	mg/L	137	≤1000
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	87.8	≤450
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.33	≤3
氨（以N计）	mg/L	0.02	≤0.5
游离氯	mg/L	0.05	≤2且≥0.05
臭氧	mg/L	<0.01	≤0.3
甲醛	mg/L	<0.05	≤0.9
亚硝酸盐（以N计）	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市
水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LG-240904-12

样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 后六小学门卫室
采样人员: 许丽文、张淑敏
采样日期: 2024.9.4
检测日期: 2024.9.4~2024.9.20
报告日期: 2024.9.20

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2024.9.20

审核人: 张

审核日期: 2024.9.20

签发人: 同

签发日期: 2024.9.20

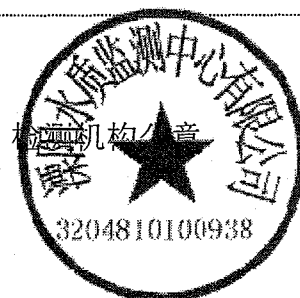

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-240904-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
菌落总数	CFU/mL	6	≤100
砷	mg/L	0.00041	≤0.01
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01
汞	mg/L	0.000072	≤0.001
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.306	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.470	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0128	≤0.06
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0006	≤0.1
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0022	≤0.06
三溴甲烷	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷	——	0.29	≤1
二氯乙酸	mg/L	0.0069	≤0.05
三氯乙酸	mg/L	0.0085	≤0.1
溴酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.01
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐	mg/L	0.0235	≤0.7
色度(铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.31	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.55	6.5~8.5
铝	mg/L	0.031	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	18.2	≤250
硫酸盐	mg/L	22.2	≤250

* * * 接下页 * * *

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240904-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
溶解性总固体	mg/L	141	≤1000
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	89.8	≤450
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.37	≤3
氨（以N计）	mg/L	<0.02	≤0.5
游离氯	mg/L	0.10	≤2且≥0.05
臭氧	mg/L	<0.01	≤0.3
甲醛	mg/L	<0.05	≤0.9
亚硝酸盐（以N计）	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LG-240904-13

样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 上黄水管站
采样人员: 许丽文、张淑敏
采样日期: 2024.9.4
检测日期: 2024.9.4~2024.9.20
报告日期: 2024.9.20

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2024.9.20

审核人: 张

审核日期: 2024.9.20

签发人: 同

签发日期: 2024.9.20

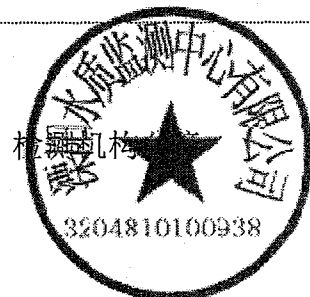

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LG-240904-13

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
菌落总数	CFU/mL	8	≤100
砷	mg/L	0.00054	≤0.01
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01
汞	mg/L	0.000057	≤0.001
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
氟化物	mg/L	0.290	≤1.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.487	≤10
三氯甲烷	mg/L	0.0196	≤0.06
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0015	≤0.1
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0054	≤0.06
三溴甲烷	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷	——	0.46	≤1
二氯乙酸	mg/L	0.0054	≤0.05
三氯乙酸	mg/L	0.0018	≤0.1
溴酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.01
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	≤0.7
氯酸盐	mg/L	0.0226	≤0.7
色度(铂钴色度单位)	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.35	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.61	6.5~8.5
铝	mg/L	0.029	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	17.9	≤250
硫酸盐	mg/L	21.9	≤250

* * * 接下页 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LG-240904-13

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
溶解性总固体	mg/L	135	≤1000
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	87.8	≤450
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.33	≤3
氨（以N计）	mg/L	<0.02	≤0.5
游离氯	mg/L	0.05	≤2且≥0.05
臭氧	mg/L	<0.01	≤0.3
甲醛	mg/L	<0.05	≤0.9
亚硝酸盐（以N计）	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
pH	GB/T5750.4-2023 (8.1)	PHS-3C酸度计
氯化物	GB/T5750.5-2023 (6.2)	ICS-2100离子色谱仪
硫酸盐	GB/T5750.5-2023 (6.2)	
氟化物	GB/T5750.5-2023 (6.2)	
溴酸盐	GB/T5750.10-2023 (22.1)	
氯酸盐、亚氯酸盐	GB/T5750.10-2023 (20.2)	
硝酸盐	GB/T5750.5-2023 (6.2)	T6新锐分光光度计
	GB/T5750.5-2023 (8.1)	
亚硝酸盐	GB/T5750.5-2023 (12.1)	
甲醛	GB/T5750.10-2023 (11.1)	
铝	GB/T5750.6-2023 (4.1)	
氨氮	GB/T5750.5-2023 (11.1)	TU1900紫外可见分光光度计
氰化物	GB/T5750.5-2023 (7.1)	
铬(六价)	GB/T5750.6-2023 (13.1)	PF5-2原子荧光光度计
砷	GB/T5750.6-2023 (9.1)	
汞	GB/T5750.6-2023 (11.1)	A3AFG-13原子吸收分光光度计
铁	GB/T5750.6-2023 (7.2)	
锰	GB/T5750.6-2023 (7.2)	
铜	GB/T5750.6-2023 (7.2)	
锌	GB/T5750.6-2023 (7.2)	ICE3400原子吸收分光光度计
铅	GB/T5750.6-2023 (14.1)	
镉	GB/T5750.6-2023 (12.1)	GNP-9080隔水式恒温培养箱
大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 (7.1)	
总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 (5.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2023 (4.1)	
臭氧	GB/T5750.11-2023 (9.3)	DR300臭氧仪
游离氯	GB/T5750.11-2023 (4.2)	——
高锰酸盐指数	GB/T5750.7-2023 (4.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2023 (5.1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2023 (4.1)	——
肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1)	——
臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1)	——
三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷	GB/T5750.8-2023 (4.3)	7890A气相色谱仪
溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 (11.1)	DHG电热恒温鼓风干燥箱
总硬度	GB/T5750.4-2023 (10.1)	——
二氯乙酸、三氯乙酸	GB/T5750.10-2023 (14.1)	7890A气相色谱仪

* * * 报 告 结 束 * * *