




231013110902



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2410008

样品类别: 二次供水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

说 明

1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写, 不得涂改、增删。
2. 本报告经签字盖章后生效。(附页加盖骑缝章)
3. 对送检样品, 本报告结果只对来样负责。
4. 本报告未经本中心同意, 不得作为商品广告使用, 不得部分复印。报告的复制件, 由本中心加盖公章确认方为有效。
5. 对本报告有异议者, 请于收到报告之日起十天内向本中心提出, 逾期不予受理。

名称: 溧阳水质监测中心有限公司

地址: 溧阳市正昌路166号-2幢

邮编: 213300

电话: 0519-87290012

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-241012-01

采样地点: 凤凰花园二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样人员: 甘丽娟、周宇
采样日期: 2024.10.12
检测日期: 2024.10.12~2024.10.14
报告日期: 2024.10.14

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2024.10.14

审核人: 舒

审核日期: 2024.10.14

签发人: 周宇

签发日期: 2024.10.14

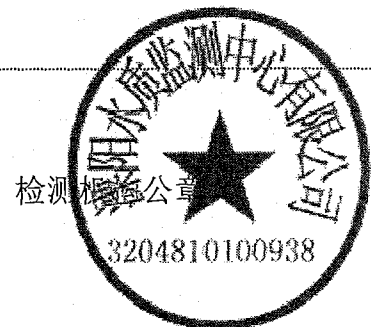

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-241012-01

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.29	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.55	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.50	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-241012-02

采样地点: 凤仪湾二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 甘丽娟、周宇
采样日期: 2024.10.12
检测日期: 2024.10.12~2024.10.14
报告日期: 2024.10.14

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟


编制日期: 2024.10.14

审核人: 胡

审核日期: 2024.10.14

签发人: 周宇

签发日期: 2024.10.14

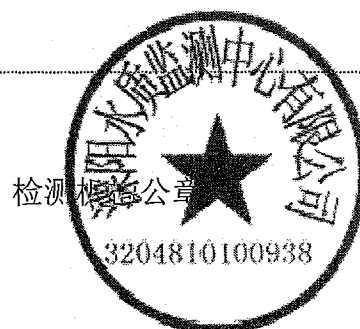

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：LE-241012-02

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.31	≤1
臭和味	——	0	无异味、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.60	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.52	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LE-241012-03

采样地点: 金鼎湾二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 甘丽娟、周宇
采样日期: 2024.10.12
检测日期: 2024.10.12~2024.10.14
报告日期: 2024.10.14

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟


编制日期: 2024.10.14

审核人: 甘丽娟

审核日期: 2024.10.14

签发人: 周宇

签发日期: 2024.10.14

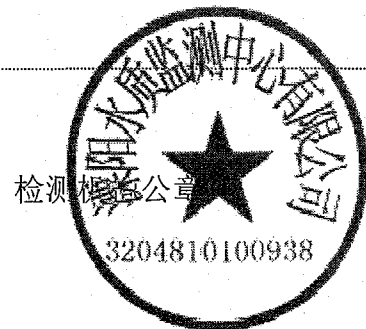

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-241012-03

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.30	≤1
臭和味	——	0	无异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.57	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.57	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-241012-04

采样地点: 阳光东都二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 甘丽娟、周宇
采样日期: 2024. 10. 12
检测日期: 2024. 10. 12~2024. 10. 14
报告日期: 2024. 10. 14

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2024.10.14

审核人: 胡

审核日期: 2024.10.14

签发人: 周宇

签发日期: 2024.10.14



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-241012-04

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.32	≤1
臭和味	——	0	无臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.59	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.49	≤3

此复印件仅用于报送漂阳县水利局，再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-241012-05

采样地点: 东都花园二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样人员: 甘丽娟、周宇
采样日期: 2024.10.12
检测日期: 2024.10.12~2024.10.14
报告日期: 2024.10.14

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟


编制日期: 2024.10.14

审核人: 甘

审核日期: 2024.10.14

签发人: 周宇

签发日期: 2024.10.14

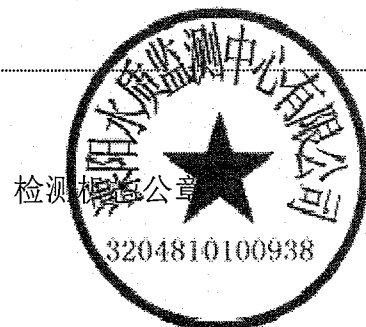

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-241012-05

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.31	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.56	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.53	≤3

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-241012-06

采样地点: 翰林院一期二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样人员: 甘丽娟、周宇
采样日期: 2024.10.12
检测日期: 2024.10.12~2024.10.14
报告日期: 2024.10.14

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽敏


编制日期: 2024.10.14

审核人: 李

审核日期: 2024.10.14

签发人: 周宇

签发日期: 2024.10.14

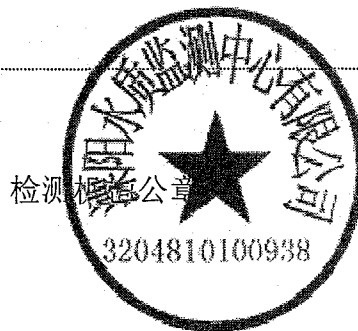

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-241012-06

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.34	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.62	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.53	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-241012-07

采样地点: 翰林院二期二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 甘丽娟、周宇
采样日期: 2024.10.12
检测日期: 2024.10.12~2024.10.14
报告日期: 2024.10.14

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟


编制日期: 2024.10.14

审核人: 甘丽娟

审核日期: 2024.10.14

签发人: 周宇

签发日期: 2024.10.14

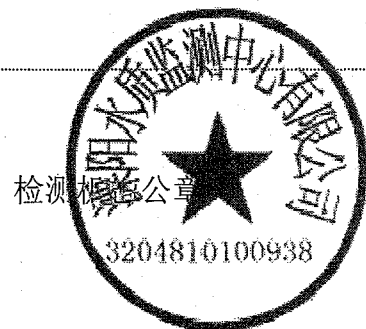

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-241012-07

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.32	≤1
臭和味	——	0	无异臭 异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.60	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<4	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.57	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-241012-08

采样地点: 鑫盛景园二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 甘丽娟、周宇
采样日期: 2024.10.12
检测日期: 2024.10.12~2024.10.14
报告日期: 2024.10.14

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测,该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟


编制日期: 2024.10.14

审核人: 甘丽娟

审核日期: 2024.10.14

签发人: 周宇

签发日期: 2024.10.14

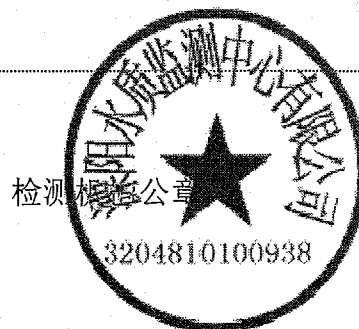

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-241012-08

检测结果 检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.28	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.57	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	未检出	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.57	≤3

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-241012-09

采样地点: 龙盛园二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 甘丽娟、周宇
采样日期: 2024. 10. 12
检测日期: 2024. 10. 12~2024. 10. 14
报告日期: 2024. 10. 14

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽欣


编制日期: 2024.10.14

审核人: 甘丽娟

审核日期: 2024.10.14

签发人: 周宇

签发日期: 2024.10.14

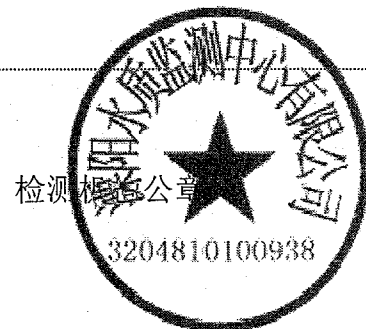

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号：LE-241012-09

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.33	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.58	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.51	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告


样品编号: LE-241012-10

采样地点: 坤泰花园二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 漂阳水质监测中心有限公司
采样人员: 甘丽娟、周宇
采样日期: 2024. 10. 12
检测日期: 2024. 10. 12~2024. 10. 14
报告日期: 2024. 10. 14

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:
经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟 编制日期: 2024.10.14
审核人: 甘 审核日期: 2024.10.14
签发人: 周宇 签发日期: 2024.10.14

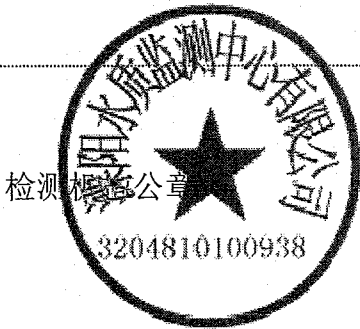

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-241012-10

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.34	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.63	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.53	≤3

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-241012-11

采样地点: 御水景城二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 甘丽娟、周宇
采样日期: 2024.10.12
检测日期: 2024.10.12~2024.10.14
报告日期: 2024.10.14

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟


编制日期: 2024.10.14

审核人: 甘

审核日期: 2024.10.14

签发人: 周宇

签发日期: 2024.10.14

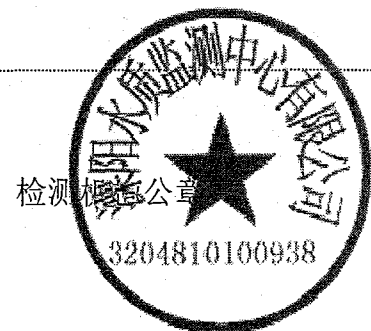

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-241012-11

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.35	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.61	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	2	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.57	≤3

此复印件仅用于报送漂阳市水利局，再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-241012-12

采样地点: 御水景城三期二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 甘丽娟、周宇
采样日期: 2024. 10. 12
检测日期: 2024. 10. 12~2024. 10. 14
报告日期: 2024. 10. 14

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2024. 10. 14

审核人: 胡

审核日期: 2024. 10. 14

签发人: 周宇

签发日期: 2024. 10. 14

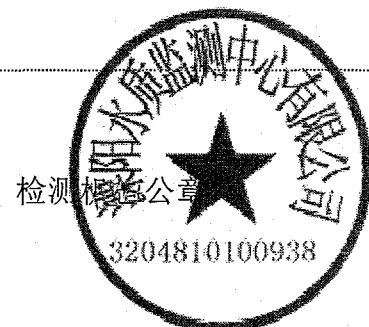

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：LE-241012-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.33	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.62	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.10	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	5	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.49	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器：

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
高锰酸盐指数	GB/T5750.7-2023 (4.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2023 (5.1)	2100P便捷式浊度仪
氨(以N计)	GB/T5750.5-2023 (11.1)	T6新锐分光光度计
肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1)	——
pH	GB/T5750.4-2023 (8.1)	PHS-3C酸度计
色度	GB/T5750.4-2023 (4.1)	——
臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1)	——
总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 (5.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2023 (4.1)	
游离氯	GB/T5750.11-2023 (4.2)	——

* * * 以 下 空 白 * * *