



231010110902




检 测 报 告

报告编号: LSJ-YD2410003

样品类别: 管网末梢水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

说 明

1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写，不得涂改、增删。
2. 本报告经签字盖章后生效。（附页加盖骑缝章）
3. 对送检样品，本报告结果只对来样负责。
4. 本报告未经本中心同意，不得作为商品广告使用，不得部分复印。报告的复制件，由本中心加盖公章确认方为有效。
5. 对本报告有异议者，请于收到报告之日起十天内向本中心提出，逾期不予受理。

名称：溧阳水质监测中心有限公司

地址：溧阳市正昌路166号-2幢

邮编：213300

电话：0519-87290012

检测报告

样品编号: TG-241010-06

样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 李家园党群服务中心
采样人员: 刘兆琳、支华
采样日期: 2024.10.10
检测日期: 2024.10.10~2024.10.24
报告日期: 2024.10.30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 甘丽娟


编制日期: 2024.10.30

审核人: 支华

审核日期: 2024.10.30

签发人: 刘兆琳

签发日期: 2024.10.30

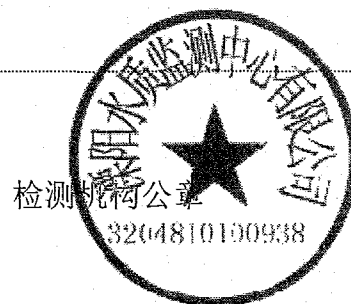

检测 报 告

样品编号: TG-241010-06

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
菌落总数	CFU/mL	5	≤100
砷	mg/L	0.00040	≤0.01
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005
铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01
汞	mg/L	0.000047	≤0.001
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
三氯甲烷	mg/L	0.0253	≤0.06
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0020	≤0.1
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0074	≤0.06
三溴甲烷	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷	——	0.60	≤1
二氯乙酸	mg/L	0.0022	≤0.05
三氯乙酸	mg/L	0.0011	≤0.1
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	≤0.7
溴酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.01
氯酸盐	mg/L	0.0183	≤0.7
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.427	≤10
硫酸盐（以SO ₄ ²⁻ 计）	mg/L	24.6	≤250
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.28	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.60	6.5~8.5
铝	mg/L	0.036	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	12.2	≤250
氟化物	mg/L	0.310	≤1.0

* * * 接下页 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: TG-241010-06

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
溶解性总固体	mg/L	139	≤1000
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	92.8	≤450
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.74	≤3
氨 (以N计)	mg/L	0.03	≤0.5
游离氯	mg/L	0.10	≤2且≥0.3
臭氧	mg/L	≤0.01	≤0.3
甲醛	mg/L	≤0.05	≤0.9
亚硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤0.001	≤1

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送溧阳市
水利局 再次复印无效

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: TG-241010-07

样品名称: 管网末梢水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样地点: 平桥卫生院
采样人员: 刘兆琳、支华
采样日期: 2024. 10. 10
检测日期: 2024. 10. 10~2024. 10. 24
报告日期: 2024. 10. 30

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 甘丽娟


编制日期: 2024. 10. 30

审核人: 支华

审核日期: 2024. 10. 30

签发人: 周永

签发日期: 2024. 10. 30

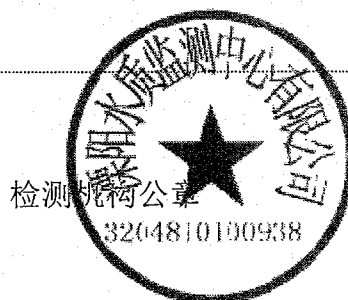

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: TG-241010-07

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
菌落总数	CFU/mL	2	≤100
砷	mg/L	0.00044	≤0.01
镉	mg/L	<0.0005	≤0.005
铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05
铅	mg/L	<0.0025	≤0.01
汞	mg/L	0.00012	≤0.001
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05
三氯甲烷	mg/L	0.0260	≤0.06
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0021	≤0.1
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0073	≤0.06
三溴甲烷	mg/L	<0.0060	≤0.1
三卤甲烷	——	0.61	≤1
二氯乙酸	mg/L	0.0025	≤0.05
三氯乙酸	mg/L	0.0010	≤0.1
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	≤0.7
溴酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.01
氯酸盐	mg/L	0.204	≤0.7
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.438	≤10
硫酸盐（以SO ₄ ²⁻ 计）	mg/L	24.7	≤250
色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.37	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.65	6.5~8.5
铝	mg/L	0.044	≤0.2
铁	mg/L	<0.020	≤0.3
锰	mg/L	<0.010	≤0.1
铜	mg/L	<0.020	≤1.0
锌	mg/L	<0.010	≤1.0
氯化物	mg/L	12.1	≤250
氟化物	mg/L	0.282	≤1.0

* * * 接下页 * * *

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：TG-241010-07

检测结果			
检测项目	单位	检测结果	限值
溶解性总固体	mg/L	146	≤1000
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	91.8	≤450
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.66	≤3
氨（以N计）	mg/L	0.03	≤0.5
游离氯	mg/L	0.10	≤2且≥0.3
臭氧	mg/L	<0.01	≤0.3
甲醛	mg/L	<0.05	≤0.9
亚硝酸盐（以N计）	mg/L	<0.001	≤1
* * * 以 下 空 白 * * *			

此复印件仅用于报送漂阳市
水利局 再次复印无效

检测报告

检测依据及主要仪器:

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
pH	GB/T5750.4-2023 (5.1)	PHS-3C酸度计
氯化物	GB/T5750.5-2023 (6.2)	ICS-2100离子色谱仪
硫酸盐	GB/T5750.5-2023 (6.2)	
氟化物	GB/T5750.5-2023 (6.2)	
溴酸盐	GB/T5750.10-2023 (22.1)	
氯酸盐、亚氯酸盐	GB/T5750.10-2023 (20.2)	
硝酸盐	GB/T5750.5-2023 (6.2)	
	GB/T5750.5-2023 (8.1)	T6新锐分光光度计
亚硝酸盐	GB/T5750.5-2023 (12.1)	
甲醛	GB/T5750.10-2023 (11.1)	
铝	GB/T5750.6-2023 (4.1)	
氨氮	GB/T5750.5-2023 (11.1)	TU1900紫外可见分光光度计
氰化物	GB/T5750.5-2023 (4.1)	
铬(六价)	GB/T5750.6-2023 (13.1)	PF5-2原子荧光光度计
砷	GB/T5750.6-2023 (9.1)	
汞	GB/T5750.6-2023 (11.1)	A3AFG-13原子吸收分光光度计
铁	GB/T5750.6-2023 (7.2)	
锰	GB/T5750.6-2023 (3.1)	
铜	GB/T5750.6-2023 (7.2)	
锌	GB/T5750.6-2023 (5.1)	
铅	GB/T5750.6-2023 (11.1)	ICE3400原子吸收分光光度计
镉	GB/T5750.6-2023 (9.1)	
大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 (4.1)	GNP-9080隔水式恒温培养箱
总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 (2.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2023 (4.1)	
臭氧	GB/T5750.11-2023 (9.3)	DR300臭氧仪
游离氯	GB/T5750.11-2023 (4.2)	——
高锰酸盐指数	GB/T5750.7-2023 (4.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2023 (5.1)	2100P便捷式浊度仪
色度	GB/T5750.4-2023 (4.1)	——
肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1)	——
臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1)	——
三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷	GB/T5750.8-2023 (4.3)	7890A气相色谱仪
溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 (8.1)	DHG电热恒温鼓风干燥箱
总硬度	GB/T5750.4-2023 (10.1)	——
二氯乙酸、三氯乙酸	GB/T5750.10-2023 (14.1)	7890A气相色谱仪

* * * 报 告 结 束 * * *