



231013110902



检 测 报 告

报告编号: LSJ-YA2411008

样品类别: 二次供水

委托单位: 溧阳水务集团有限公司



溧阳水质监测中心有限公司

说 明

1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写, 不得涂改、增删。
2. 本报告经签字盖章后生效。(附页加盖骑缝章)
3. 对送检样品, 本报告结果只对来样负责。
4. 本报告未经本中心同意, 不得作为商品广告使用, 不得部分复印。报告的复制件, 由本中心加盖公章确认方为有效。
5. 对本报告有异议者, 请于收到报告之日起十天内向本中心提出, 逾期不予受理。

名称: 溧阳水质监测中心有限公司

地址: 溧阳市正昌路166号-2幢

邮编: 213300

电话: 0519-87290012

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LE-241114-01

采样地点: 嘉源广场二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.11.14
检测日期: 2024.11.14~2024.11.16
报告日期: 2024.11.16

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2024.11.16

审核人: 胡

审核日期: 2024.11.16

签发人: 周

签发日期: 2024.11.16

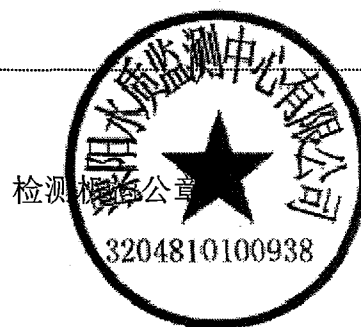

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-241114-01

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.29	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.69	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.36	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-241114-02

采样地点: 金峰新城二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.11.14
检测日期: 2024.11.14~2024.11.16
报告日期: 2024.11.16

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟

编制日期: 2024.11.16

审核人: 甘丽娟

审核日期: 2024.11.16

签发人: 刘兆琳

签发日期: 2024.11.16



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-241114-02

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.27	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.67	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.40	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.43	≤3

此复印件仅用于报送漂阳市水利局, 再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号: LE-241114-03

采样地点: 金峰又一城北二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.11.14
检测日期: 2024.11.14~2024.11.16
报告日期: 2024.11.16

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文


编制日期: 2024.11.16

审核人: 甘

审核日期: 2024.11.16

签发人: 同

签发日期: 2024.11.16

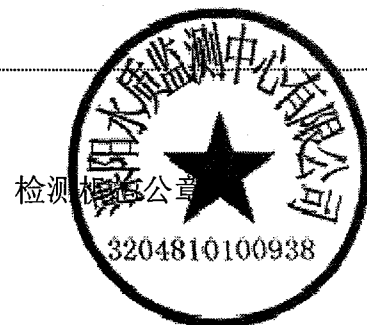

溧阳水质监测中心有限公司

检测报告

样品编号: LE-241114-03

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.28	≤1
臭和味	——	0	无臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.73	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.46	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-241114-04

采样地点: 金峰又一城南区二次供水泵房

样品名称: 二次供水

样品性状: 无色透明液体

检测性质: 委托

采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司

采样人员: 甘丽娟、刘兆琳

采样日期: 2024.11.14

检测日期: 2024.11.14~2024.11.16

报告日期: 2024.11.16

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测,该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟


编制日期: 2024.11.16

审核人: 胡

审核日期: 2024.11.16

签发人: 田

签发日期: 2024.11.16

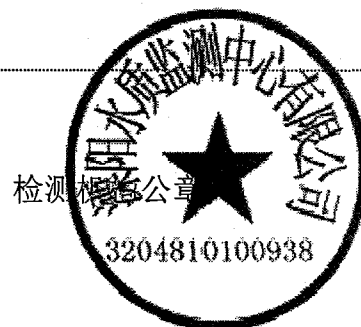

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-241114-04

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.29	≤1
臭和味	——	0	无臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.69	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.40	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.38	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送漂阳市
水利局, 再次复印无效

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告


样品编号: LE-241114-05

采样地点: 北水西二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.11.14
检测日期: 2024.11.14~2024.11.16
报告日期: 2024.11.16

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:
经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟 编制日期: 2024.11.16
审核人: 彭 审核日期: 2024.11.16
签发人: 周 签发日期: 2024.11.16

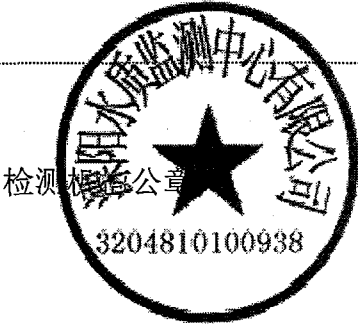

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-241114-05

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.31	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.71	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.42	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-241114-06

采样地点: 格林花园二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.11.14
检测日期: 2024.11.14~2024.11.16
报告日期: 2024.11.16

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测,该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽文

编制日期: 2024.11.16

审核人: 胡

审核日期: 2024.11.16

签发人: 何

签发日期: 2024.11.16



溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-241114-06

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.28	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.65	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.38	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-241114-07

采样地点: 盛世家园二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.11.14
检测日期: 2024.11.14~2024.11.16
报告日期: 2024.11.16

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 甘丽娟


编制日期: 2024.11.16

审核人: 刘兆琳

审核日期: 2024.11.16

签发人: 甘丽娟

签发日期: 2024.11.16

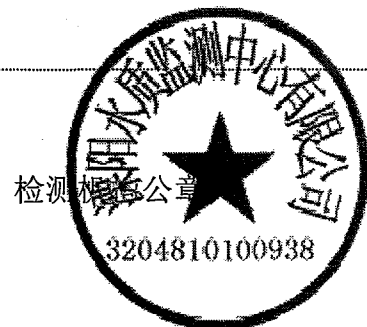

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-241114-07

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.30	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.78	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.46	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-241114-08

采样地点: 盛世华城二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.11.14
检测日期: 2024.11.14~2024.11.16
报告日期: 2024.11.16

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测,该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟


编制日期: 2024.11.16

审核人: 甘

审核日期: 2024.11.16

签发人: 刘

签发日期: 2024.11.16

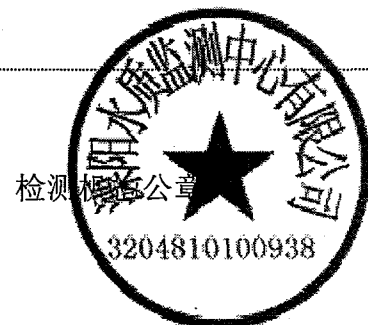

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-241114-08

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.32	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.67	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.34	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-241114-09

采样地点: 永盛家园二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.11.14
检测日期: 2024.11.14~2024.11.16
报告日期: 2024.11.16

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟


编制日期: 2024.11.16

审核人: 甘

审核日期: 2024.11.16

签发人: 同

签发日期: 2024.11.16

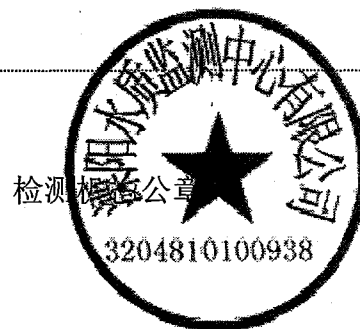

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号: LE-241114-09

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.31	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.59	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.42	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局, 再次复印无效

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-241114-10

采样地点: 茗仕嘉苑一期二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.11.14
检测日期: 2024.11.14~2024.11.16
报告日期: 2024.11.16

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟

编制日期: 2024.11.16

审核人: 刘兆琳

审核日期: 2024.11.16

签发人: 同兆

签发日期: 2024.11.16



溧阳水质监测中心有限公司

检测 报 告

样品编号：LE-241114-10

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.30	≤1
臭和味	——	0	无臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.60	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.38	≤3

此复印件仅用于报送溧阳市水利局，再次复印无效。

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-241114-11

采样地点: 茗仕嘉苑二期二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.11.14
检测日期: 2024.11.14~2024.11.16
报告日期: 2024.11.16

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟

编制日期: 2024.11.16

审核人: 甘

审核日期: 2024.11.16

签发人: 同

签发日期: 2024.11.16



漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-241114-11

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.32	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.67	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.30	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.46	≤3

此复印件仅用于报送漂阳县水利局，再次复印无效

* * * 以 下 空 白 * * *

溧阳水质监测中心有限公司

检 测 报 告

样品编号: LE-241114-12

采样地点: 清河苑二次供水泵房
样品名称: 二次供水
样品性状: 无色透明液体
检测性质: 委托
采样单位: 溧阳水质监测中心有限公司
采样人员: 甘丽娟、刘兆琳
采样日期: 2024.11.14
检测日期: 2024.11.14~2024.11.16
报告日期: 2024.11.16

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

结论:

经检测, 该二次供水泵房出水的所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。

编制人: 许丽娟


编制日期: 2024.11.16

审核人: 甘

审核日期: 2024.11.16

签发人: 甘

签发日期: 2024.11.16

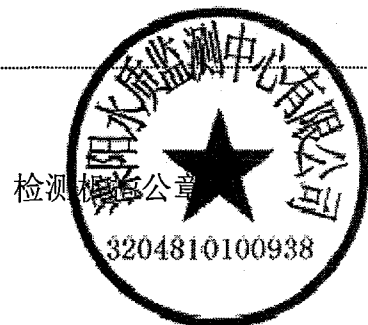

漂 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

样品编号：LE-241114-12

检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
色度	铂钴色度单位	<5	≤15
浑浊度	NTU	0.33	≤1
臭和味	——	0	无异臭、异味
肉眼可见物	——	无	无
pH	——	7.64	6.5~8.5
游离氯	mg/L	0.20	≥0.05
菌落总数	CFU/mL	<1	≤100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5
高锰酸盐指数	mg/L	1.44	≤3

* * * 以 下 空 白 * * *

此复印件仅用于报送漂阳县水利局，再次复印无效。

溧 阳 水 质 监 测 中 心 有 限 公 司

检 测 报 告

检测依据及主要仪器：

检测项目	检测依据	主要仪器及型号
高锰酸盐指数	GB/T5750.7-2023 (4.1)	——
浑浊度	GB/T5750.4-2023 (5.1)	2100P便捷式浊度仪
氨(以N计)	GB/T5750.5-2023 (11.1)	T6新锐分光光度计
肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1)	——
pH	GB/T5750.4-2023 (8.1)	PHS-3C酸度计
色度	GB/T5750.4-2023 (4.1)	——
臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1)	——
总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 (5.1)	DHP9272电热恒温培养箱
菌落总数	GB/T5750.12-2023 (4.1)	
游离氯	GB/T5750.11-2023 (4.2)	——

* * * 以 下 空 白 * * *